


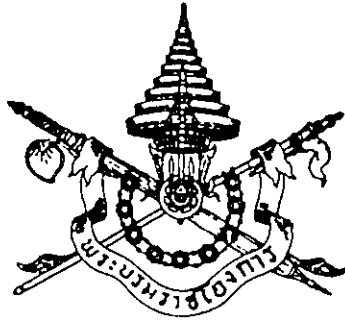

พระราชบัญญัติ

น้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๒๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

เป็นปีที่ ๓๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐”

มาตรา ๒^๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“น้ำบาดาล” หมายความว่า น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด หทราย หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรก็ได้

“เจาะน้ำบาดาล” หมายความว่า กระทำแก่ชั้นดิน กรวด หทราย หรือหิน เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำบาดาล หรือเพื่อระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

“บ่อน้ำบาดาล” หมายความว่า บ่อน้ำที่เกิดจากการเจาะน้ำบาดาล

“เขตน้ำบาดาล” หมายความว่า เขตท้องที่ที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตน้ำบาดาล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“กิจการน้ำบาดาล” หมายความว่า การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

“ใช้น้ำบาดาล” หมายความว่า นำน้ำจากบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

“ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล” หมายความว่า กระทำการใด ๆ เพื่อถ่ายเทน้ำหรือของเหลวอื่นใดลงบ่อน้ำบาดาล

^๑ รก.๒๕๒๕/๖๘/สพ/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ดำเนินการด้วย

“ผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการน้ำบาดาล

“พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล*

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔^๒ พระราชบัญญัตินี้มิใช่บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด ให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ต้องเป็นเขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาล จนอาจทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน หรือการแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาล หรือการลดตัวลงของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล หรือผลกระทบสำคัญอื่นต่อสิ่งแวดล้อม

กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ และปฏิบัติตามมาตรา ๒๓

มาตรา ๕^๓ การกำหนดเขตท้องที่ใดให้เป็นเขตน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่การสูบน้ำบาดาลในเขตท้องที่ใดจะทำให้ชั้นน้ำบาดาลเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของประชาชน หรือทำให้แผ่นดินทรุด ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเขตท้องที่นั้นให้เป็นเขตห้ามสูบน้ำบาดาลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การเปลี่ยนแปลงเขตน้ำบาดาลหรือเขตห้ามสูบน้ำบาดาลหรือการยกเลิกเขตน้ำบาดาลหรือเขตห้ามสูบน้ำบาดาลที่ได้ประกาศกำหนดไว้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล การเลิกเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล การป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

(๒) กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

^๒ มาตรา ๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^๓ มาตรา ๕ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๗^๔ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด

(๑) อัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ที่มีน้ำประปาใช้ ไม่เกินอัตราสูงสุดของค่าน้ำประปาในท้องที่นั้น

ในกรณีที่ท้องที่ใดไม่มีน้ำประปาใช้ อัตราค่าใช้น้ำบาดาลในท้องที่นั้นต้องไม่เกินอัตราสูงสุดของค่าน้ำประปาในจังหวัดที่ท้องที่นั้นตั้งอยู่ และให้ยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาลแก่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้น้ำบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม

(๒)^๕ ประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

(๒/๑)^๖ อัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่เรียกเก็บเพิ่มจากผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

(๒/๒)^๗ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่เรียกเก็บในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

(๓) อัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลว ค่าคัดสำเนาหรือค่าถ่ายเอกสารค่ารับรองสำเนา และค่าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

(๔)^๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เอกชนจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

สิทธิหน้าที่ของเอกชนตามสัญญาว่าจ้างให้จัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตาม (๔) จะโอนหรือให้ผู้อื่นรับช่วงมิได้

มาตรา ๗ ทวิ^๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาลให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* จัดให้มีบริการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการเจาะน้ำบาดาลแก่ช่างเจาะน้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนให้บริการปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่ช่างเจาะน้ำบาดาลดังกล่าว

มาตรา ๗ ตรี^{๑๐} ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* จัดให้มีการจดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งมีพื้นความรู้ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเจาะน้ำบาดาลให้แก่ช่างเจาะน้ำบาดาลดังกล่าว

^๔ มาตรา ๗ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

^๕ มาตรา ๗ (๒) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^๖ มาตรา ๗ (๒/๑) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^๗ มาตรา ๗ (๒/๒) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^๘ มาตรา ๗ (๔) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^๙ มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

^{๑๐} มาตรา ๗ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๗ จัตวา^{๑๑} ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรียกโดยย่อว่า “กพน.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์ แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

กพน. ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนน้ำบาดาล
 - (๒) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลตามมาตรา ๗ (๒) ที่นำส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินดังกล่าว
 - (๓) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามมาตรา ๗ (๒/๑)
 - (๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
 - (๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการบริจาค
 - (๖) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน
 - (๗) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ในกรณีทรัพย์สินของกองทุนมีไม่เพียงพอ
 - (๘) เงินอื่น ๆ ที่ได้รับมาเพื่อดำเนินการกองทุนนี้
- ทรัพย์สินของ กพน. ตามวรรคสอง ให้นำส่งเข้าบัญชี กพน. โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สิน และการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของ กพน. ให้เป็นไปตามประกาศที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับประกาศ หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มาตรา ๗ เบญจ^{๑๒} เงิน กพน. ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

- (๑) การศึกษา สํารวจ วิจัย และการวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์ แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
 - (๒) การช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล
 - (๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กพน. ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
 - (๔) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล
- การใช้จ่ายเงิน กพน. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่จัดทำตามมาตรา ๗ สัตต (๒)

^{๑๑} มาตรา ๗ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๑๒} มาตรา ๗ เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๗ ฌ^{๑๓} ให้มีคณะกรรมการบริหาร กพน. ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ

ให้อธิบดีแต่งตั้งผู้อำนวยการกองหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการกองของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้นำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร กพน. โดยอนุโลม

มาตรา ๗ สัตต^{๑๔} ให้คณะกรรมการบริหาร กพน. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของ กพน. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ จัตวา วรรคหนึ่ง

(๒) เสนอแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(๓) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๗ จัตวา

(๔) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กพน.

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กพน. หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๗ อฎฐ^{๑๕} ให้ กพน. จัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการ ส่งผู้สอบบัญชี ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

ในทุกกรอบปี ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ กพน. โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด และเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้วให้ส่งงบการเงินให้กระทรวงการคลังทราบ และทำบันทึกรายงานผลเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐตามมาตรา ๔ และกำหนดกิจการอื่น กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

^{๑๓} มาตรา ๗ ฌ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^{๑๔} มาตรา ๗ สัตต เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^{๑๕} มาตรา ๗ อฎฐ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

หมวด ๑
คณะกรรมการน้ำบาดาล

มาตรา ๙^{๑๖} ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการน้ำบาดาล” ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล* เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอนามัย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือผู้แทน ผู้ว่าการการประปาส่งภูมิภาคหรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล* เป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) รัฐมนตรีให้ออก

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น

มาตรา ๑๓ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรีในเรื่องการออกกฎกระทรวง หรือประกาศที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือในเรื่องอื่นที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่อธิบดี เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

^{๑๖} มาตรา ๙ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติกรตามหน้าที่ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ทำกิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ หรือความเห็นได้

ให้นำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม

หมวด ๒

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ การประกอบกิจการน้ำบาดาล

มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีการสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การอนุญาตหรือออกใบอนุญาต รวมทั้งการไม่อนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต จะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใด ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

มาตรา ๑๘ ประเภทของใบอนุญาต มีดังนี้

- (๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
- (๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- (๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

มาตรา ๑๙ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วย

ให้ถือว่า การกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำของผู้รับใบอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสุจริตที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ ในกรณีเช่นนี้ ลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว

มาตรา ๒๐^{๓๗} ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ให้มีอายุตามที่ผู้ออกใบอนุญาตกำหนด แต่ไม่เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- (๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
- (๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้มีอายุไม่เกินสิบปี
- (๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลให้มีอายุไม่เกินห้าปี

ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๓๗} มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๐ ทวิ^{๑๘} ผู้รับใบอนุญาตอาจโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้อื่นได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ออกใบอนุญาต

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* กำหนด

มาตรา ๒๑^{๑๙} ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ขอโอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตไม่ออกใบอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อผู้อุทธรณ์ร้องขอ

หมวด ๓

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

มาตรา ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต และต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๖

มาตรา ๒๓ ในการเจาะน้ำบาดาล ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ผู้รับใบอนุญาตหรือส่วนราชการหรือองค์การของรัฐตามมาตรา ๔ ต้องรายงานให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล* ทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันพบ และถ้าเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งให้กรมศิลปากรทราบโดยด่วน

มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

^{๑๘} มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๑๙} มาตรา ๒๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๕/๑^{๒๐} ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกกิจการ และให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ

มาตรา ๒๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกกิจการแล้ว หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวจัดการรื้อ ถอน อด หรือกลบหลุม บ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำบาดาล ทั้งนี้ ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ในกรณีที่มีได้มีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มีอำนาจจัดทำกิจการดังกล่าวแทน โดยผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดทำกิจการนั้นทั้งสิ้น

หมวด ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๘ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเข้าไปตรวจการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน อำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาต หรือตัวแทนให้จัดการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการเจาะน้ำบาดาล ใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลนั้นได้

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล อาจก่อหรือได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำบาดาล ให้มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือหยุดการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล แล้วแต่กรณีตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

มาตรา ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ต่อรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ยกอุทธรณ์ หรือแก้ไขคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ เว้นแต่เป็นการอุทธรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาล

มาตรา ๓๐ ทวิ^{๒๑} ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษตามวรรคสองของมาตรา ๓๖ ทวิ แล้วหากผู้กระทำความผิดไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรืออันเป็นเหตุให้เกิดความผิดนั้น ภายในเวลาที่ศาลกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลได้ โดยผู้กระทำความผิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดทำกิจการนั้นทั้งสิ้น

^{๒๐} มาตรา ๒๕/๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^{๒๑} มาตรา ๓๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๕

การแก้ไขใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๓๓^{๒๒} เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้อธิบดีมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ แต่ถ้าการปฏิบัติการให้เป็นไปตามใบอนุญาตดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของประชาชน หรือทำให้แผ่นดินทรุด ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียได้

มาตรา ๓๔ เมื่อปรากฏว่าการประกอบกิจการน้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตผู้ใดจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในเขตน้ำบาดาล อธิบดีมีอำนาจสั่งและกำหนดวิธีการให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๓๕ เมื่อปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็นอันสิ้นอายุนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งการเพิกถอนนั้น

มาตรา ๓๖ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งการเพิกถอน รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขคำสั่งของอธิบดีได้

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

^{๒๒} มาตรา ๓๓ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๖
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๓๖ ทวิ^{๒๓} ผู้ใดสูบน้ำบาดาลในเขตห้ามสูบน้ำบาดาลที่ประกาศตามมาตรา ๕ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทำความผิดเสียก็ได้

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรืออันเป็นเหตุให้เกิดการฝ่าฝืน บทบัญญัติดังกล่าวได้

มาตรา ๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา ๓๘^{๒๔}

มาตรา ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดหรือลูกจ้างหรือตัวแทนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๔๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา ๔๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา ๔๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๔๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ และไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๔๕^{๒๕} ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ตามความจำเป็น

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจำนวนคณะละสามคน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ให้เป็นไปตามประกาศที่รัฐมนตรีกำหนด

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา

^{๒๓} มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

^{๒๔} มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

^{๒๕} มาตรา ๔๕ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๕/๑^{๒๖} บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๓๖ ทวิ เฉพาะกรณีฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา ๕ วรรคสอง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอำนาจเปรียบเทียบได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้อง และเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอม ให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ

ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง จะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้กระทำความผิดยินยอมให้ของกลางที่ยึด หรืออายัดตกเป็นของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาขายหรือจำหน่ายเป็นรายได้ ของแผ่นดินต่อไป

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๖ เมื่อได้มีประกาศกำหนดเขตท้องที่ใดให้เป็นเขตนํ้าบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ซึ่งประกอบกิจการนํ้าบาดาลอยู่แล้วในเขตนํ้าบาดาลนั้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานนํ้าบาดาล ประจำท้องที่ภายในกำหนดหนึ่งร้อยสี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้มีประกาศกำหนดเขตนํ้าบาดาลนั้นและให้ผู้นั้น ประกอบกิจการนั้นไปพลางก่อนได้ จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะส่งไม่ออกใบอนุญาตให้ตามคำขอ ในกรณีนี้ให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

นายกรัฐมนตรี

^{๒๖} มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

อัตราค่าธรรมเนียม^{๒๗}

(๑) คำขอ	ฉบับละ	๑๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	ฉบับละ	๑,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	ฉบับละ	๑,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล	ฉบับละ	๒,๐๐๐ บาท
(๕) ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต	ครึ่งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	
(๗) การโอนใบอนุญาต	ครึ่งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเจาะน้ำบาดาล และการใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังไม่มีการควบคุมให้เป็นไป โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหาย ซึ่งถ้าปล่อยให้มี สภาพเช่นนี้อยู่ต่อไป อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตราย แก่ทรัพยากรหรือสุขภาพของประชาชน สมควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสม เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและ ประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

^{๒๗} อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕^{๒๘}

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการเจาะและใช้น้ำบาดาลมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและปัญหาแผ่นดินทรุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดเขตห้ามสูบน้ำบาดาล การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลให้ใกล้เคียงกับค่าน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนลดการใช้น้ำบาดาลหรือเลิกใช้น้ำบาดาลเมื่อมีการให้บริการประปาแล้วปรับปรุงบทกำหนดโทษและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน รวมตลอดทั้งเพิ่มอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ช่างเจาะน้ำบาดาลมีความรู้ ความสามารถในการเจาะน้ำบาดาลสมควรกำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* จัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชนและจดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖^{๒๙}

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทรุดตัวของแผ่นดิน การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาล ตลอดจนทำให้ระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาลลดลง สมควรกำหนดให้ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐที่มีการเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล นอกจากนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล และการให้เอกชนจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล และจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล และกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

^{๒๘} รก. ๒๕๓๕/๔๔/๓๘/๙ เมษายน ๒๕๓๕

^{๒๙} รก. ๒๕๔๖/๕๕/๓/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๗๐ นอกจากการโอนอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

(๓) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๕) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๑๖๑ บรรดาอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งใดของส่วนราชการ หรือของส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนราชการที่โอนมา หรือของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว ให้โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอน หรือของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งใดที่อ้างถึงส่วนราชการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

พระราชกฤษฎีกา

แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๖๖ ในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้แก้ไขคำว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คำว่า “กรมทรัพยากรธรณี” เป็น “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” คำว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คำว่า “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และคำว่า “ผู้อำนวยการกองน้ำบาดาล” เป็น “ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีการกิกใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติให้โอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอำนาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใด ได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดแล้ว โดยแก้บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอำนาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ ให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมที่มีการยุบแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๒๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอตามแบบทำยกฎกระทรวง ดังนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ. ๑

(๒) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ. ๒

(๓) คำขอรับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ. ๓

ในกรณียื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ และส่งหลักฐานพร้อมกับคำขอ

ข้อ ๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ใช้แบบทำยกฎกระทรวง ดังนี้

(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ. ๔

(๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ. ๕

(๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ. ๖

ข้อ ๓ ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลผู้ใดประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ นบ. ๗ ทำยกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยใบอนุญาตหรือใบแทน แล้วแต่กรณีก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้แสดงไว้ทำยใบอนุญาต หรือใบแทนนั้นและให้ผู้ออกใบอนุญาตลงลายมือชื่อ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

เกษม จาติกวณิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แบบ นบ. ๑

เลขรับที่
วันที่
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....

ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลในนามของ.....

(ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต)

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์..... ณ ที่.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวน.....บ่อ เพื่อ

- ☐ ให้ได้น้ำบาดาลสำหรับ.....
☐ ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๒) บริเวณพื้นที่ที่จะทำการเจาะน้ำบาดาลมีเนื้อที่ประมาณ.....ไร่.....งาน

.....ตารางวา

- ☐ เป็นของข้าพเจ้า
☐ เป็นของ.....ซึ่งอนุญาตให้ข้าพเจ้าเจาะน้ำบาดาล

(๓) ในบริเวณพื้นที่ที่จะทำการเจาะน้ำบาดาล

- ☐ มีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้ว จำนวน.....บ่อ
☐ กำลังมีการเจาะน้ำบาดาลอยู่ จำนวน.....บ่อ
ตามใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่.....

(๔) สภาพบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่จะทำการเจาะน้ำบาดาล

- ☐ ยังใช้สูบน้ำอยู่ จำนวน.....บ่อ รวมปริมาณน้ำที่สูบใช้
ประมาณวันละ.....ลูกบาศก์เมตร
☐ ยังใช้ระบายน้ำอยู่ จำนวน.....บ่อ รวมปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่น
ที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาลวันละ.....ลูกบาศก์เมตร
☐ ไม่ได้ใช้ จำนวน.....บ่อ เพราะ.....

- (๕) สภาพบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้ใช้ในบริเวณพื้นที่ที่จะทำการเจาะน้ำบาดาล
- ☐ ปิดบ่อไว้ จำนวนบ่อ
- ☐ อุด กลบ หรือถมบ่อแล้ว จำนวนบ่อ
- ☐ ไม่ได้ ปิด อุด กลบ หรือถมบ่อ จำนวนบ่อ
- (๖) ขนาดและความลึกของบ่อน้ำบาดาลที่ขออนุญาตเจาะ
- ขนาดบ่อ (หมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรบ่อดอนบนสุด).....มิลลิเมตร
- ความลึก.....เมตร
- (๗) ปริมาณน้ำที่จะสูบขึ้นมาใช้ประมาณชั่วโมงละ.....ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาลประมาณ
- ชั่วโมงละ.....ลูกบาศก์เมตร
- (๘) เครื่องเจาะที่จะใช้แบบ.....
- (๙) ☐ ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
- ☐ ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
- เพราะ.....
-
- (๑๐) พร้อมกับคำขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
- ☐ สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
- ☐ มีสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดินที่จะเจาะนั้นได้
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อ
- แทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต (ถ้าเป็นนิติบุคคล)
- ☐ แผนที่สังเขป แสดงสถานที่และตำแหน่งที่จะเจาะน้ำบาดาล
- และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
- ☐ เอกสารอื่น.....
-
-

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ :- ให้ทำเครื่องหมาย x ใน ☐ ที่ต้องการ

บันทึกของเจ้าหน้าที่

ได้ลงทะเบียนเป็นคำขอที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

แบบ นบ.๒

เลขรับที่.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....

ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในนามของ.....

(ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต)
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....ณ ที่.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เพื่อ

- ☐ การค้า
- ☐ การอุตสาหกรรม
- ☐ การเพาะปลูก.....ในเนื้อที่ประมาณ.....ไร่
- ☐ การปศุสัตว์ ประเภท.....จำนวน.....ตัว
- ☐ ใช้ในสถานที่.....ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้.....คน
- ☐ ใช้ในกิจการอื่น.....

(๒) บ่อน้ำบาดาลที่ขอใช้น้ำบาดาล

- ☐ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่.....
ซึ่ง.....เป็นผู้รับใบอนุญาต
- ☐ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่.....
ซึ่ง.....เป็นผู้รับใบอนุญาต
- ☐ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่ก่อนประกาศกำหนดเขตน้ำบาดาล
ซึ่ง.....เป็นเจ้าของ

(๓) ปริมาณน้ำที่ทดลองสูบได้จากบ่อน้ำบาดาล.....ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

(๔) ปริมาณน้ำที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประมาณวันละ.....ลูกบาศก์เมตร

โดยจะทำการสูบประมาณวันละ.....ชั่วโมง

(๕) วิธีการจ่ายน้ำ

- ☐ สูบน้ำเข้าสู่ท่อเมนโดยตรง
- ☐ สูบน้ำเข้าสู่ถังพักน้ำ ซึ่งมีความจุ.....ลูกบาศก์เมตร
อยู่สูงจากพื้นดิน.....เมตร

(๖) ชนิดของเครื่องสูบน้ำที่จะใช้.....ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำ
.....มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน้ำลึก.....เมตร

แรงขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำใช้

- ☐ มอเตอร์ไฟฟ้า ☐ เครื่องยนต์ ☐ กังหันลม

(๗) ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

- ☐ ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

เพราะ.....

(๘) พร้อมกับคำขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

- ☐ หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
หรือเจ้าของบ่อน้ำบาดาลตาม (๒)
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต (ถ้าเป็นนิติบุคคล)
- ☐ สำเนารายงานการเจาะน้ำบาดาล (ถ้ามี)
- ☐ หลักฐานการทดลองสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล
- ☐ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
- ☐ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล สิ่งปลูกสร้าง และบริเวณที่จะใช้น้ำ
- ☐ รายละเอียดเครื่องสูบน้ำที่จะใช้
- ☐ เอกสารอื่น

.....
.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ :- ให้ทำเครื่องหมาย X ใน ☐ ที่ต้องการ

บันทึกของเจ้าหน้าที่

ได้ลงทะเบียนเป็นคำขอที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

แบบ นบ.๓

เลขที่รับ.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอรับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....

ขอรับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลในนามของ.....

(ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต)

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....ณ ที่.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) น้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล มาจาก.....

และเกิดโดย.....

(๒) วิธีระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

- ☐ ปล่อยให้ไหลลงบ่อน้ำบาดาลโดยธรรมชาติ
- ☐ สูบอัดลงบ่อน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องสูบ

(๓) บ่อน้ำบาดาลที่ขอใช้ระบายน้ำ

- ☐ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่.....
ซึ่ง.....เป็นผู้รับใบอนุญาต
- ☐ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่เคยได้รับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลที่.....
ซึ่ง.....เป็นผู้รับใบอนุญาต
- ☐ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่ก่อนประกาศกำหนดเขตน้ำบาดาล
ซึ่ง.....เป็นเจ้าของ

(๔) ปริมาณน้ำบาดาลที่ทดลองสูบได้จากบ่อน้ำบาดาล.....ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

(๕) ปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาลประมาณวันละ.....ลูกบาศก์เมตร

โดยจะทำการระบายประมาณวันละ.....ชั่วโมง ปีหนึ่งจะทำการระบายประมาณ.....วัน

(๖) ชนิดของเครื่องสูบน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะใช้.....
ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์กำลัง.....แรงม้า สูบน้ำหรือของเหลวอื่นได้
.....ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยมีแรงดัน.....กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

(๗) ☐ ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

☐ ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

เพราะ.....

(๘) พร้อมกับคำขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

☐ หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตระบายน้ำลง
บ่อน้ำบาดาลหรือเจ้าของบ่อน้ำบาดาลตาม (๓)

☐ สำเนาทะเบียนบ้าน

☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต (ถ้าเป็นนิติบุคคล)

☐ สำเนารายงานการเจาะน้ำบาดาล (ถ้ามี)

☐ หลักฐานการทดลองสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล

☐ รายละเอียดแสดงวิธีที่จะได้น้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล

☐ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล

☐ แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลและสถานที่กักเก็บน้ำ
หรือของเหลวอื่นที่จะระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

☐ แบบแปลนแสดงวิธีการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

☐ รายละเอียดเครื่องสูบน้ำที่จะใช้สูบน้ำหรือของเหลวอื่น

☐ เอกสารอื่น.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ :- ให้ทำเครื่องหมาย X ใน ☐ ที่ต้องการ

บันทึกของเจ้าหน้าที่

ได้ลงทะเบียนเป็นคำขอที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่



แบบ นบ.๔

ใบอนุญาตที่.....

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.....
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล ณ ที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ำบาดาล เพื่อ
ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามแผนที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ จำนวน.....บ่อ หมายเลข.....

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเจาะน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องเจาะแบบ
ถ้าผู้รับใบอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงแบบของเครื่องเจาะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงได้

ข้อ ๓ ความลึกของบ่อน้ำบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า.....เมตร และไม่เกิน.....เมตร

ข้อ ๔ ขนาดบ่อน้ำบาดาล (หมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด) ต้องไม่เกิน
.....มิลลิเมตร

ข้อ ๕ ก่อนที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตจะต้องนำพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเตรียมการเพื่อเจาะน้ำบาดาลตามที่ได้รับใบอนุญาตเสียก่อน จึงจะเจาะ
น้ำบาดาลได้

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลจะต้องรายงานผลการเจาะน้ำบาดาลต่อพนักงาน
น้ำบาดาลประจำท้องที่ตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ภายในเจ็ดวันหลังจากวันที่เจาะบ่อ
น้ำบาดาลแต่ละบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือหลังจากการเลิกเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อแล้ว

ใบอนุญาตนี้ออกให้ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
สิ้นอายุ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

การต่ออายุใบอนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้ จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง.....
...../...../.....



แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตที่.....

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.....เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....ตั้งอยู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล เกินกว่าวันละ.....ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ ในการสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้เครื่องสูบน้ำชนิด.....ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำ.....มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน้ำลึกไม่น้อยกว่า.....เมตร

ใบอนุญาตนี้ออกให้ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
สิ้นอายุ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

การต่ออายุใบอนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้ จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง.....
...../...../.....



แบบ นบ.๖

ใบอนุญาตที่.....

ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.....เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้รับอนุญาตให้ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....ตั้งอยู่ที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องไม่ระบายน้ำหรือของเหลวอื่นใดลงบ่อน้ำบาดาล นอกจากน้ำหรือ
ของเหลวอื่นที่มาจาก.....
และเกิดโดย.....

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทำการระบายน้ำหรือของเหลวอื่นตามแบบแปลนแสดงวิธีการระบาย
น้ำลงบ่อน้ำบาดาลแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ ปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาลจะต้องไม่เกินวันละ.....
ลูกบาศก์เมตร

ใบอนุญาตนี้ออกให้ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
สิ้นอายุ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง.....

การต่ออายุใบอนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้ จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง.....
...../...../.....

แบบ นบ.๗

เลขรับที่.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอต่ออายุใบอนุญาต

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะขอต่ออายุ

- ☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่.....
☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่.....
☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลที่.....

ในนามของ.....

(ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต)

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....

ซึ่งได้ออกให้เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

และสิ้นอายุวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เหตุผลที่ขอต่ออายุใบอนุญาต

พร้อมกับคำขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

- ☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
☐ เอกสารอื่น.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ :- ให้ทำเครื่องหมาย X ใน ☐ ที่ต้องการ

บันทึกของเจ้าหน้าที่

ได้ลงทะเบียนเป็นคำขอที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้บัญญัติให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขโดยกฎกระทรวง ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

- กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าวิเคราะห์
 - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๕ ตอนที่ ๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑
 - ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
-



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๒๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ รูปถ่ายติดบัตรประจำตัว ให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบปกติ ไม่สวมหมวก

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

เกษม จาติกวณิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ด้านหลัง

๖ ซม.

(ตราครุฑ)

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันออกบัตร...../...../.....
บัตรหมดอายุ/...../.....

๙.๕ ซม.

ด้านหน้า

๖ ซม.

เลขที่...../.....

ชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

สังกัด.....

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ลายมือชื่อ _____

ลายมือชื่อผู้ถือบัตร _____

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๙.๕ ซม.

(ตรากรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้บัญญัติว่าบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗)

- กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาล
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๐๑ ตอนที่ ๑๕๙ วันที่ ๕ พฤศจิกายน

๒๕๒๗

- ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
-



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๒๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าขอ	ฉบับละ	๑๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	ฉบับละ	๕๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	ฉบับละ	๕๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล	ฉบับละ	๒,๐๐๐ บาท
(๕) ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละกึ่งหนึ่งของ	
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต	ครึ่งละเท่ากับค่าธรรมเนียม	
	ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ	
(๗) การโอนใบอนุญาต	ครึ่งละเท่ากับค่าธรรมเนียม	
	ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ	
(๘) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือ		
ของเหลวที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล	ตัวอย่างละ	๓,๖๐๐ บาท
(๙) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อ		
การอุปโภคบริโภค	ตัวอย่างละ	๑,๒๐๐ บาท
(๑๐) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ	๕ บาท
(๑๑) ค่ารับรองสำเนา	ฉบับละ	๑๐ บาท
(๑๒) ค่าขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	เรื่องละ	๑๐ บาท

ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลวที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและค่าของเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ รวมทั้งได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตขึ้นใหม่อีกประเภทหนึ่ง สมควรแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมและค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลว ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และค่าของเงินตราในปัจจุบัน และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฎหมายีกา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๓ ก วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

- กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาล
 - ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๘ ก วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗
 - ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
-



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๒๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒* ภายใต้บังคับข้อ ๗ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ให้กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาล ดังนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละสี่บาท

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละสี่บาทห้าสิบสตางค์

(๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละห้าบาท

(๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละห้าบาทห้าสิบสตางค์

(๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละหกบาท

(๖) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละหกบาทห้าสิบสตางค์

(๗) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละเจ็ดบาท

(๘) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์

* ความในข้อ ๒ ถูกยกเลิกโดยข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความใหม่แทน ซึ่งได้ลงพิมพ์ไว้แล้ว

(๙) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

(๑๐) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละแปดบาท

(๑๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์

(๑๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป อัตราลูกบาศก์เมตรละแปดบาท
ห้าสิบสตางค์

ในเขตท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลลูกบาศก์เมตรละ
สามบาทห้าสิบสตางค์

ข้อ ๓ การคำนวณค่าใช้น้ำบาดาลให้คำนวณตามปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาล
ตามปริมาณน้ำบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

(๒) ในกรณีที่เมื่ออาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำ เพราะผู้รับใบอนุญาต
ใช้น้ำบาดาลไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำหรือด้วยเหตุอื่นใด ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาล
สูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลโดยคำนวณวันที่ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้ แต่ในกรณีที่
พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ใช้น้ำบาดาลสูงกว่าปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ใน
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินปริมาณน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้คำนวณค่าใช้
น้ำบาดาลได้ และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินจนกว่าจะได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณน้ำบาดาลตาม (๒) ย้อนหลังไปก่อนเวลาชำระค่าใช้
น้ำบาดาลตามข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าใช้น้ำบาดาลส่วนที่
เพิ่มขึ้นสำหรับงวดก่อน ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๔ ในท้องที่ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้รับยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล
ดังต่อไปนี้

(๑) การใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้น้ำบาดาลของโรงงาน
อุตสาหกรรม

(๒) การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเพาะปลูก

(๓) การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินวันละห้าสิบลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในท้องที่ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล
ตามข้อ ๔ ให้ได้รับการลดหย่อนค่าใช้น้ำบาดาล ดังนี้

(๑) การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ ให้คำนวณปริมาณน้ำบาดาล เพื่อการคิดค่าใช้น้ำบาดาล
เพียงร้อยละสามสิบของปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ หรือปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำ
บาดาล หรือที่ประเมินได้ แล้วแต่กรณี

(๒) การใช้น้ำบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรตามประเภท
และชนิดที่รัฐมนตรีกำหนด ให้คำนวณปริมาณน้ำบาดาลเพื่อการคิดค่าใช้น้ำบาดาลเพียงร้อยละสามสิบของ
ปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ หรือของปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หรือที่ประเมินได้
แล้วแต่กรณี

(๓) กรณีนอกจาก (๑) และ (๒) ให้คำนวณปริมาณน้ำบาดาลเพื่อการคิดค่าใช้น้ำบาดาลเพียงร้อยละเจ็ดสิบห้าของปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้หรือของปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หรือที่ประเมินได้ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลปีละ ๔ งวด ดังนี้

(๑) งวดที่ ๑ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

(๒) งวดที่ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

(๓) งวดที่ ๓ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

(๔) งวดที่ ๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละงวดให้ครบถ้วนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มงวดถัดไป โดยจะชำระเป็นเงินสด หรือโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือชำระโดยส่งทางไปรษณีย์โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลมิได้ชำระค่าน้ำบาดาลตามเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ สำหรับงวดใด ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลสำหรับงวดนั้นในอัตราเป็นจำนวนเท่าของอัตราค่าใช้น้ำบาดาลตามข้อ ๒ หรือในอัตราเท่ากับอัตราสูงสุดของค่าน้ำประปาในท้องที่หรือในจังหวัดที่บ่อน้ำบาดาลตั้งอยู่แล้วแต่กรณี สุดแต่อัตราใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ โดยคำนวณตามปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ในงวดที่ค้างชำระหรือมิได้ชำระภายในกำหนดเวลา ดังนี้

(๑) ในอัตราหนึ่งจุดหนึ่งเท่า กรณีชำระค่าใช้น้ำบาดาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

(๒) ในอัตราหนึ่งจุดสองเท่า กรณีชำระค่าใช้น้ำบาดาลเกินกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

(๓) ในอัตราหนึ่งจุดสามเท่า กรณีชำระค่าใช้น้ำบาดาลเกินกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

(๔) ในอัตราสองเท่า กรณีชำระค่าใช้น้ำบาดาลเกินกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับสำหรับค่าใช้น้ำบาดาลส่วนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเพิ่มขึ้นตามข้อ ๓ (๒) และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ ๘ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

กร ทักษะรังสี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ความในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ถูกยกเลิกโดยข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความใหม่แทน ซึ่งได้ลงพิมพ์ไว้แล้ว

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๐ ก วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๐

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

- แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล
 - นำความที่แก้ไขเพิ่มเติมใส่ไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๐) แล้ว
-



กฎกระทรวง

กำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๒/๑) และ (๒/๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ภายใต้บังคับข้อ ๔ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ให้กำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ดังนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละหนึ่งบาท

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละสองบาท

(๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละสามบาท

(๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละสี่บาท

(๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละห้าบาท

(๖) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละหกบาท

(๗) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละเจ็ดบาท

(๘) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละแปดบาท

(๙) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป อัตราลูกบาศก์เมตรละแปดบาท
ห้าสิบสตางค์

ข้อ ๒ การคำนวณค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลให้คำนวณตามปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้ชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

(๒) ในกรณีไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำ เพราะผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำหรือด้วยเหตุอื่นใด ให้ชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลโดยคำนวณตามวันที่ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้ แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ใช้น้ำบาดาลสูงกว่าปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินปริมาณน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น เพื่อให้คำนวณค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลได้ และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินจนกว่าจะได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณน้ำบาดาลตาม (๒) ย้อนหลังไปก่อนเวลาชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลส่วนที่เพิ่มขึ้นสำหรับงวดก่อน ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลปีละ ๔ งวด ดังนี้

(๑) งวดที่ ๑ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

(๒) งวดที่ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

(๓) งวดที่ ๓ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

(๔) งวดที่ ๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลในแต่ละงวดให้ครบถ้วนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มงวดถัดไป โดยจะชำระเป็นเงินสดหรือโดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือชำระโดยส่งทางไปรษณีย์โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลมิได้ชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ สำหรับงวดใด ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลสำหรับงวดนั้นในอัตราเป็นจำนวนเท่าของอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามข้อ ๑ ทั้งนี้ โดยคำนวณตามปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ในงวดที่ค้างชำระหรือมิได้ชำระภายในกำหนดเวลา ดังนี้

(๑) ในอัตราหนึ่งจุดหนึ่งเท่า กรณีชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

(๒) ในอัตราหนึ่งจุดสองเท่า กรณีชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเกินกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

(๓) ในอัตราหนึ่งจุดสามเท่า กรณีชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเกินกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

(๔) ในอัตราสองเท่า กรณีชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเกินกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับสำหรับค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลส่วนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเพิ่มขึ้นตามข้อ ๒ (๒) และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลพร้อมกับการชำระค่าใช้น้ำบาดาล หรือภายในระยะเวลาตามข้อ ๓ ในกรณีที่ได้รับยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๖ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สุวิทย์ คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์เรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลจากผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในเขตวิฤตการณ์ น้ำบาดาล และโดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ จัตวา วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ (๒) ให้นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินดังกล่าว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สุวิทย์ คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประกอบด้วยเงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลตามอัตราที่กำหนดในจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

- กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑
- ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

- กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล และการเลิกเจาะน้ำบาดาล
 - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล และการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑
-



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

(๑) น้ำจากบ่อน้ำบาดาลต้องนำขึ้นมาใช้โดยวิธีการสูบน้ำ เว้นแต่น้ำบาดาลจะพุขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดาลเองโดยธรรมชาติ

(๒) น้ำบาดาลที่พุขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดาลเองโดยธรรมชาติให้นำไปใช้โดยวิธีการต่อท่อให้น้ำไหลออกไปจากบ่อน้ำบาดาล

(๓) การนำน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลมาใช้ไม่ว่าโดยวิธีการใดและเพื่อกิจการใดน้ำบาดาลจะต้องมีปริมาณไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๔) ต้องใช้น้ำบาดาลในกิจการที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเท่านั้น

(๕) การใช้น้ำบาดาลของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ทำความตกลงกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล* เกี่ยวกับปริมาณน้ำบาดาลที่จะนำขึ้นมาใช้เป็นรายบ่อไป

ข้อ ๒ การสูบน้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ เว้นแต่คณะกรรมการน้ำบาดาลจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(๒) ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้กรอกรายการในรายงานการใช้น้ำบาดาลตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล*กำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

(๓) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ต้องมีช่องที่ปากบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร พร้อมฝาปิดเปิดได้ สำหรับตรวจวัดระดับน้ำในบ่อ

(๔) ต้องวัดระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาลแล้วแจ้งผลการวัดระดับน้ำและส่งตัวอย่างน้ำซึ่งเก็บจากบ่อน้ำบาดาลตามวิธีการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล*กำหนด ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

* ความในข้อ ๒ ถูกยกเลิกโดยข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความใหม่แทน ซึ่งได้ลงพิมพ์ไว้แล้ว

* เปลี่ยนเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตาม พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๓^๒ เครื่องวัดปริมาณน้ำ

(๑) เครื่องวัดปริมาณน้ำที่ใช้ติดตั้งกับบ่อน้ำบาดาล ต้องเป็นมาตรวัดน้ำชนิดขับเคลื่อนตัวเลขด้วยระบบแม่เหล็ก ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ และได้รับการทดสอบความเที่ยงตรงจากสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* เห็นชอบ มีลักษณะดังนี้

(ก) อ่านปริมาณน้ำสะสมด้วยระบบตัวเลขเป็นลูกบาศก์เมตร

(ข) ตัวเลขวัดปริมาณน้ำบนหน้าปัดสามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่าห้าหลัก โดยไม่นับทศนิยมและอยู่ในแนวเดียวกัน

(ค) ไม่มีปุ่มหรือกลไกอื่นใดที่สามารถปรับตัวเลขได้จากภายนอก

(๒) เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิดอื่นต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

ข้อ ๔^๓ การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

(๑) ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อให้อยู่ในแนวราบเหนือระดับผิวดินพอควร ตั้งอยู่ในที่ที่สะดวกและปลอดภัยในการอ่านและตรวจสอบ

(๒) ตำแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่ห่างจากบ่อน้ำบาดาลไม่เกิน ๑๐ เมตร และอยู่หน้าท่อระบายน้ำทิ้ง เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถังพักน้ำ หรือหอถัง

(๓) ท่อส่งน้ำระหว่างบ่อน้ำบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่เหนือระดับผิวดินและไม่มีท่อแยกใด ๆ

ข้อ ๕^๔ การซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำ

(๑) เมื่อเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หรือทำงานไม่เที่ยงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทันที และต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้งานได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่แจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบ

(๒) ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า เครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หรือทำงานไม่เที่ยงตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลทราบแล้ว ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้งานได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๖^๕ เมื่อติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำใหม่ หรือซ่อม หรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำแล้ว ต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ำและการติดตั้ง พร้อมทั้งบันทึกตราประทับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล* ติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เกษม จาติกวณิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

^{๒๕} ความในข้อ ๓, ๔, ๕ และ ๖ เพิ่มเติมโดยข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ลงพิมพ์ไว้แล้ว

*เปลี่ยนเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตาม พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

- กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
-



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

สำหรับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คุณภาพของน้ำที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล

น้ำที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล ต้องเป็นน้ำที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วและมีคุณลักษณะไม่เกินเกณฑ์สูงสุดตามมาตรฐานน้ำสำหรับระบายลงบ่อน้ำบาดาลท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ชั้นน้ำที่จะระบายน้ำลง

(๑) ต้องระบายน้ำลงในชั้นน้ำที่น้ำบาดาลมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมแก่การอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรมหรือการอุตสาหกรรม และไม่มีการใช้น้ำบาดาลในชั้นน้ำนั้น

(๒) ชั้นน้ำบาดาลตาม (๑) ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดต่อเนื่องในทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา หรือศาสตร์กับชั้นน้ำอื่นที่มีการใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๓ บ่อสังเกตการณ์ (observation well)

(๑) ระบบการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ต้องประกอบด้วยบ่อที่ใช้ในการระบายน้ำและบ่อสังเกตการณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร สำหรับตรวจและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณลักษณะและระดับน้ำบาดาล

(๒) ต้องจัดสร้างบ่อสังเกตการณ์ให้อยู่ระดับเดียวกับชั้นน้ำที่จะระบายลง ๑ บ่อ และให้อยู่ในชั้นน้ำที่ถัดขึ้นมาและถัดลงไปอีกชั้นละ ๑ บ่อ

(๓) การเจาะบ่อสังเกตการณ์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล

(๔) บ่อสังเกตการณ์แต่ละบ่อต้องอยู่ห่างจากบ่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ เมตร

* เปลี่ยนเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๔ อัตราการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๑) ต้องไม่ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลใด ๆ ให้มีอัตราการระบายลงมากกว่าอัตราการสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำจากบ่อน้ำบาดาลนั้น ๆ

(๒) ต้องไม่ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ด้วยแรงดันสูงจนน้ำที่จะระบายไหลเข้าไปปนกับน้ำบาดาลในชั้นถัดขึ้นมาหรือถัดลงไป หรือไหลล้นขึ้นมาสู่ผิวดิน

(๓) การไหลของน้ำที่ระบายตาม (๒) นั้น หากไม่สามารถจะแก้ไขด้วยวิธีใด ๆ ได้ ต้องระงับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลและรายงานให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบทันที

ข้อ ๕ การปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลที่จะระบายน้ำ

(๑) เมื่ออัตราการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลลดลงเองโดยธรรมชาติ ต้องหยุดระบายน้ำและดำเนินการปรับปรุงน้ำบาดาลเสียใหม่

(๒) ในการปรับปรุงบ่อที่จะระบายน้ำบาดาล ต้องใช้วิธีการเช่นเดียวกับการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๖ การรายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๑) ต้องส่งรายงานแสดงปริมาณน้ำ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาล และรายงานการตรวจและติดตามดูผลตามข้อ ๓ (๑) ตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* กำหนด

(๒) รายงานตาม (๑) ต้องส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปทุกเดือน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

เกษม จาติกวณิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑

* เปลี่ยนเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตาม พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรฐานน้ำสำหรับระบายลงบ่อน้ำบาดาล

รายการคุณลักษณะของน้ำ

	เกณฑ์กำหนดสูงสุด (หน่วยส่วนในล้าน)
สี (Color)	๕๐ (หน่วยปลาตินัม-โคบอลต์)
ความขุ่น (Turbidity)	๕๐ (หน่วยความขุ่น)
ความเป็นกรด-ด่าง (ph)	๕.๐ - ๙.๒
ปริมาณมวลสารทั้งหมด (Total solids)	๒,๐๐๐
บีโอดี (BOD)	๔๐
น้ำมันและไขมัน (Oil and grease)	๕.๐
คลอรีนอิสระ (Free chlorine)	๕.๐
ทองแดง (Cu)	๑.๕
สังกะสี (Zn)	๑๕.๐
โครเมียม (Cr)	๒.๐
สารหนู (As)	๐.๐๕
ไซยาไนด์ (CN)	๐.๒
ปรอท (Hg)	๐.๐๐๒
ตะกั่ว (Pb)	๐.๑
แคดเมียม (Cd)	๐.๑
แบเรียม (Ba)	๑.๐

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔)

- แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล และการเลิกเจาะน้ำบาดาล

- ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๑๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๔
- นำความที่แก้ไขเพิ่มเติมใส่ไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) แล้ว

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

- แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับใช้น้ำบาดาลแบบ
อนุรักษ์

- ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๙๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘
 - นำความที่แก้ไขเพิ่มเติมใส่ไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) แล้ว
-



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลออกประกาศกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาลไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่องกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑

๒. กำหนดให้ท้องที่จังหวัดดังต่อไปนี้ เป็นเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานครมีที่ทำการเขต ณ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๒.๑ กรุงเทพมหานคร

๒.๒ จังหวัดนนทบุรี

๒.๓ จังหวัดปทุมธานี

๒.๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.๕ จังหวัดสมุทรปราการ

๒.๖ จังหวัดสมุทรสาคร

๓. กำหนดให้ท้องที่จังหวัดของแต่ละจังหวัด เป็นเขตน้ำบาดาล ดังต่อไปนี้

๓.๑ จังหวัดนครปฐม มีที่ทำการเขต ณ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๓.๒ จังหวัดกระบี่ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

กระบี่

๓.๓ จังหวัดกาญจนบุรี มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดกาญจนบุรี

๓.๔ จังหวัดกำแพงเพชรมีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดกำแพงเพชร

๓.๕ จังหวัดจันทบุรี มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

จันทบุรี

๓.๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓.๗ จังหวัดชลบุรี มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ชลบุรี

๓.๘ จังหวัดชัยนาท มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยนาท

๓.๙ จังหวัดชุมพร มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชุมพร

๓.๑๐ จังหวัดเชียงราย มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

๓.๑๑ จังหวัดเชียงใหม่ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่

๓.๑๒ จังหวัดตราด มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตราด

๓.๑๓ จังหวัดตรัง มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง

๓.๑๔ จังหวัดตาก มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตาก

๓.๑๕ จังหวัดนครนายก มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครนายก

๓.๑๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.๑๗ จังหวัดนครสวรรค์ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครสวรรค์

๓.๑๘ จังหวัดนราธิวาส มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนราธิวาส

๓.๑๙ จังหวัดน่าน มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน

๓.๒๐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓.๒๑ จังหวัดปราจีนบุรี มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี

๓.๒๒ จังหวัดปัตตานี มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปัตตานี

๓.๒๓ จังหวัดพะเยา มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพะเยา

๓.๒๔ จังหวัดพิจิตร มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิจิตร

๓.๒๕ จังหวัดพิษณุโลก มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิษณุโลก

๓.๒๖ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์

๓.๔๖ จังหวัดสุโขทัย มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย

๓.๔๗ จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุพรรณบุรี

๓.๔๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓.๔๙ จังหวัดอ่างทอง มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่างทอง

๓.๕๐ จังหวัดอุทัยธานี มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุทัยธานี

๓.๕๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุตรดิตถ์

๓.๕๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาฬสินธุ์

๓.๕๓ จังหวัดขอนแก่น มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

๓.๕๔ จังหวัดชัยภูมิ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยภูมิ

๓.๕๕ จังหวัดนครพนม มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครพนม

๓.๕๖ จังหวัดนครราชสีมา มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

๓.๕๗ จังหวัดบุรีรัมย์ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดบุรีรัมย์

๓.๕๘ จังหวัดมหาสารคาม มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมหาสารคาม

๓.๕๙ จังหวัดมุกดาหาร มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหาร

๓.๖๐ จังหวัดยโสธร มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร

๓.๖๑ จังหวัดร้อยเอ็ด มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด

๓.๖๒ จังหวัดเลย มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เลย

๓.๖๓ จังหวัดศรีสะเกษ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ

๓.๖๔ จังหวัดสกลนคร มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสกลนคร

๓.๖๕ จังหวัดสุรินทร์ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์

๓.๖๖ จังหวัดหนองคาย มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหนองคาย

๓.๖๗ จังหวัดหนองบัวลำภู มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

๓.๖๘ จังหวัดอุดรธานี มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี

๓.๖๙ จังหวัดอุบลราชธานี มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุบลราชธานี

๓.๗๐ จังหวัดอำนาจเจริญ มีที่ทำการเขต ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอำนาจเจริญ

๔. กำหนดความลึกของน้ำบาดาลในเขตนํ้าบาดาลตาม ๒. และ ๓. ดังต่อไปนี้

๔.๑ ความลึกของน้ำบาดาลตาม ๒. และตาม ๓.๑ อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า ๑๕ เมตร

๔.๒ ความลึกของน้ำบาดาลตาม ๓.๒ ถึง ๓.๕๑ อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า ๓๐ เมตร

๔.๓ ความลึกของน้ำบาดาลตาม ๓.๕๒ ถึง ๓.๗๐ อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า ๒๐ เมตร

ทั้งนี้ ให้เขตนํ้าบาดาลตาม ๒. มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาและให้เขต
นํ้าบาดาลตาม ๓. มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗

** จากการปฏิรูประบบราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายทรัพยากรน้ำบาดาล สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

- แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๓ ง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙
- นำความที่แก้ไขเพิ่มเติมใส่ไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) แล้ว

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

- แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๓ ง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙
- นำความที่แก้ไขเพิ่มเติมใส่ไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑) แล้ว

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

- แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๙ ง วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๒
- นำความที่แก้ไขเพิ่มเติมใส่ไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) แล้ว

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

- กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๙ ง วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑
-



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์การเกษตร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลออกประกาศกำหนดประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์การเกษตรภายในประเทศและภายนอกประเทศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผักหรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักหรือผลไม้และบรรจุในภาชนะผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

๑.๒ การถนอมผักหรือผลไม้โดยวิธีกวนหรือดอง

๒. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๒.๑ การทำแป้ง

๒.๒ การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช

๓. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาลซึ่งทำจากอ้อย หญ้าหวาน หรือพืชอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ การทำน้ำเชื่อม

๓.๒ การทำน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาว

๓.๓ การทำน้ำตาลจากน้ำหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมีใช้อยู่

๔. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์หรืออาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๔.๑ การทำอาหารจากสัตว์และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

๔.๒ การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์ หนัง หรือไขมันสัตว์

๔.๓ การทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ หรือหนังสัตว์

๔.๔ การแปรรูปหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูก ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย สำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

๔.๕ การฟอกหนังสัตว์

๕. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมัน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๕.๑ การทำนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อ

๕.๒ การทำนมสดจากนมผงและไขมัน

๖. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๖.๑ การสกัดน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์

๖.๒ การทำเนยเทียมหรือน้ำมันผสมสำหรับปรุงอาหาร

๗. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง จากไม้ไผ่ ชานอ้อย ปอแก้วตากแห้ง ฟางข้าว หญ้าจวบ หรือยูคาลิปตัส

๘. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยธรรมชาติเป็นส่วนประกอบเส้นใยธรรมชาติประกอบด้วย ฝ้าย นุ่น ดอกกรัก ลิ้นจี่ ปอกระเจา ปอแก้ว สับปะรด มะพร้าว เส้นไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๘.๑ การฟอก ย้อมสี พิมพ์ หรือแต่งสำเร็จด้าย หรือสิ่งทอ

๘.๒ การเตรียมเส้นด้าย ลงแปรง หรือทอ

๙. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ การทำน้ำปลาหรือซีอิ๊ว

๙.๒ การทำผงชูรส

๑๐. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ การทำยางแผ่นในขั้นต้นจากน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่การทำในสวนยางหรือป่า

๑๐.๒ การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางแท่ง หรือยางน้ำ

๑๐.๓ การทำยางนอกหรือยางในสำหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์

๑๑. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชา หรือใบยาสูบ

๑๒. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

๑๒.๒ การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

๑๒.๓ การอัดปอหรือใบยาสูบ

๑๒.๔ การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น

๑๒.๕ การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้า

๑๒.๖ การบด ปั่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมีไซเมล็ดพืชหรือหัวพืช

๑๒.๗ การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว

๑๒.๘ การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

๑๒.๙ การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาด หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

๑๒.๑๐ การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี

๑๒.๑๑ การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ

๑๓. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ การทำใบชาแห้งหรือใบชาผง

๑๓.๒ การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทำกาแฟผง

๑๓.๓ การทำโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้

๑๓.๔ การทำช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต

๑๓.๕ การทำเกี๊ยวหอยผง ชিংผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

๑๓.๖ การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด

๑๓.๗ การเชื่อม หรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ด้วยน้ำตาล

๑๓.๘ การอบ หรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต

๑๔. โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

กร ทัพพะรังสี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

ด้วยปรากฏว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติกำหนดให้เป็นเขตควบคุมวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และแผ่นดินทรุด และกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่วิกฤตการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว ยังมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาล จนเป็นผลให้เกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล และมีการทรุดตัวของแผ่นดิน หรือมีการแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลในบริเวณชายฝั่งทะเล จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้น้ำบาดาล

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการควบคุมวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและแผ่นดินทรุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลและป้องกันมิให้ชั้นน้ำบาดาลในแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับความเสียหาย และเป็นการรักษาสมดุลตามธรรมชาติของน้ำบาดาลให้มีใช้ตลอดไป อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล จึงออกประกาศกำหนดให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนตลอดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี

การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การเปรียบเทียบคดี ในประกาศนี้ได้แก่การเปรียบเทียบคดีบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๓๖ ทวิ เฉพาะกรณีฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา ๕ วรรคสอง

ข้อ ๒ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ในประกาศนี้ได้แก่คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๓ กรรมการเปรียบเทียบคดีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) รัฐมนตรีให้พ้นจากตำแหน่ง

ให้กรรมการเปรียบเทียบคดีที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการเปรียบเทียบคดีซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการเปรียบเทียบคดีผู้ที่พ้นจากตำแหน่งนั้น

ข้อ ๔ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕ บรรดาความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตนํ้าบาดาลใดให้ทำการเปรียบเทียบและชำระค่าปรับที่สำนักงานเขตนํ้าบาดาลประจำท้องถิ่นนั้น

ให้กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดหาสถานที่ และบุคลากร เพื่อช่วยงานคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามสมควร

ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบคดีจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ หรือพนักงานนํ้าบาดาลประจำท้องถิ่นหรือพนักงานสอบสวนแล้วให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยมิชักช้า

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบคดีที่ผู้ต้องหา รับสารภาพ และยินยอมให้เปรียบเทียบเท่านั้น

ข้อ ๘ การพิจารณาเปรียบเทียบคดี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาจากพยานหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสรุปรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

(๒) บันทึกการจับกุม (ถ้ามี)

(๓) บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหาตามแบบที่กำหนด

(๔) บันทึกคำให้การของผู้ต้องหาตามแบบที่กำหนด

ข้อ ๙ ในการเปรียบเทียบคดี ให้ทำเป็นบันทึกเปรียบเทียบคดีตามแบบที่กำหนด

ข้อ ๑๐ บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา และบันทึกการเปรียบเทียบคดีให้ใช้ตามแบบที่กำหนดในท้ายประกาศนี้

การทำบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวหาหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี กระทำต่อหน้าผู้ต้องหา โดยให้ผู้ต้องหา ลงลายมือชื่อไว้ การทำบันทึกการเปรียบเทียบคดี จะกระทำต่อหน้าผู้ต้องหาหรือไม่ก็ได้ตามแต่เห็นสมควร

ข้อ ๑๑ คดีใดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีอำนาจเปรียบเทียบหรือเห็นว่าผู้ต้องหาควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจำคุก ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวน ผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการฟ้องศาลต่อไป หากเห็นว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ข้อ ๑๒ ในการเปรียบเทียบคดีให้กำหนดเงินค่าปรับที่ผู้ต้องหาจะพึงชำระโดยคำนึงถึงความหนักเบาและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาเปรียบเทียบคดีให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอำนาจเรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใด ๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วยตนเองก็ได้

ข้อ ๑๔ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแจ้งผลการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการให้ผู้ต้องหานำเงินมาชำระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบภายในกำหนด หากผู้ต้องหาไม่นำเงินค่าปรับมาชำระ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนเจ้าของเรื่องดำเนินการฟ้องศาลต่อไป

ข้อ ๑๕ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลังให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และให้ผู้รับเงินค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา และให้ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบหมายให้นำชำระค่าปรับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในคู่มือใบเสร็จรับเงินซึ่งเจ้าพนักงานเก็บรักษาด้วย

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๖ กรณีจังหวัดใดที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี บรรดาคดีที่เปรียบเทียบได้ในท้องที่จังหวัดนั้นให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่ได้รับมอบหมายให้เปรียบเทียบคดีที่เกิดในจังหวัดนั้น เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบเสร็จแล้ว ให้ส่งผลการเปรียบเทียบคืนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ส่งเรื่องให้เปรียบเทียบนั้นเพื่อดำเนินการให้ผู้ต้องหาชำระค่าปรับต่อไป กรณีที่การกระทำความผิดเกิดขึ้นก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ใช้สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสรุปรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือตามแบบที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจะกำหนดเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการเปรียบเทียบคดี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม



ทป. ๐๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา

.....

สถานที่ทำการ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี ตำแหน่ง.....

สังกัด.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ได้ปฏิบัติงานตนแล้ว ขอให้การด้วยความสัตย์จริงว่า.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

เหตุเกิดที่.....ตำบล.....

อำเภอ.....จังหวัด.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ทำการเปรียบเทียบปรับตาม
พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อไป

ลงชื่อ.....พนักงานเจ้าหน้าที่
/พนักงานสอบสวนผู้กล่าวหา

ลงชื่อ.....ผู้เขียน / ผู้อ่าน

ลงชื่อ.....พยาน



ทบ. ๐๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา

.....

สถานที่ทำการ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี เชื้อชาติ.....

สัญชาติ.....อาชีพ.....อยู่บ้าน.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ชื่อบิดา.....ชื่อมารดา.....

เป็น.....พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนได้แจ้ง

แก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า.....

.....

และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่า.....

.....

.....

จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การ.....

.....

.....

ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ โดยยินยอมชำระค่าปรับตามที่

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกำหนด และจะนำเงินมาชำระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ

เปรียบเทียบปรับ หากข้าพเจ้าไม่นำเงินค่าปรับมาชำระภายในเวลาที่กำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงาน

สอบสวนดำเนินคดีต่อไป

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ต้องหา

ลงชื่อ.....ผู้เขียน/อ่าน

ลงชื่อ.....พยาน



ทป.๐๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

.....

คดีเปรียบเทียบที่...../.....

ที่ทำการเปรียบเทียบ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ระหว่างผู้กล่าวหา

.....ผู้ต้องหา

ข้อหาหรือฐานความผิด.....

ผู้กล่าวหาได้กล่าวหาว่า เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เวลา.....ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดย.....

.....

.....

เหตุเกิดที่.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ผู้ต้องหาให้การว่า.....

.....

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้กระทำนั้นเป็นความผิดตาม
มาตรา.....และมีบทกำหนดโทษตามมาตรา.....แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบปรับ จึงทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน
.....บาท (.....) ให้ผู้ต้องหาชำระ
เงินค่าปรับดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันเปรียบเทียบปรับนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(.....)

บันทึกการตรวจสอบ

สถานที่บันทึก.....
.....
.....

บันทึกนี้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า วันที่ (.....) เวลาประมาณ.....น.
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และเจ้าหน้าที่การประปา.....
ประกอบด้วย

๑..... ๔.....
๒..... ๕.....
๓..... ๖.....

ได้ร่วมกันตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลของผู้ประกอบการชื่อ.....
ตั้งอยู่ที่เลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... กม.ที่.....
ตรอก/ซอย..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... โทร..... โทรสาร.....

ก่อนการตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบได้แสดงตน และแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นที่พอใจแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้ร้องขอแล้ว

ผลการตรวจสอบปรากฏรายละเอียดดังนี้

สภาพสถานประกอบการ

- | | |
|---|--|
| ☐ บ้านพักอาศัย.....หลัง | ☐ หมู่บ้านจัดสรร.....หลัง |
| ☐ อาคารพาณิชย์.....คูหา | ☐ โรงงานอุตสาหกรรมผลิต..... |
| ☐ เกษตรกรรม..... | ☐ อื่น ๆ |
| ☐ จำนวนคน.....คน พักประจำ.....คน ไปกลับ.....คน | |

สภาพบ่อน้ำบาดาล

มีบ่อน้ำบาดาล จำนวน.....บ่อ

๑. ใบอนุญาตใช้น้ำที่.....หมายเลขบ่อ.....ประเภทการใช้น้ำ.....
ปริมาณน้ำ.....ม^๓/วัน ขนาดบ่อ.....มม. ชนิดเครื่องสูบ.....
มาตรวัดน้ำยี่ห้อ.....อ่านมาตรได้.....เฉลี่ยใช้น้ำ.....ม^๓/วัน
เสียค่าใช้น้ำงวดที่...../๒๕๕..... จำนวน.....บาท อายุใบอนุญาต.....

สภาพการใช้น้ำในสถานประกอบการ

.....

๒. ใบอนุญาตใช้น้ำที่.....หมายเลขบ่อ.....ประเภทการใช้น้ำ.....
ปริมาณน้ำ.....ม^๓/วัน ขนาดบ่อ.....มม. ชนิดเครื่องสูบ.....
มาตรวัดน้ำยี่ห้อ.....อ่านมาตรได้.....เฉลี่ยใช้น้ำ.....ม^๓/วัน
เสียค่าใช้น้ำงวดที่...../๒๕๕..... จำนวน.....บาท อายุใบอนุญาต.....

สภาพการใช้น้ำในสถานประกอบการ

.....

.....

.....

สภาพการบริการน้ำประปา

- ☐ การประปาบริการไม่ถึง ห่างจากท่อประปา.....เมตร
- ☐ การประปาบริการถึง ติดตั้งมาตรประปาขนาด.....มม. อ่านมาตรได้.....
- ใช้น้ำเฉลี่ย.....ม^๓/วัน เสียค่าใช้น้ำ.....บาท/เดือน
- ไม่ได้ใช้น้ำประปาเนื่องจาก.....

ใช้น้ำประเภทอื่นร่วมด้วย คือ.....ปริมาณ.....ลบ.ม./วัน

บันทึกเพิ่มเติม

อนึ่ง ในการตรวจสอบครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้บังคับ ชูเชิญหรือกระทำให้ด้วยประการอื่นใดต่อผู้นำตรวจสอบ ทั้งไม่ได้เรียบ รับ ยอมจะรับเอาไป หรือทำให้เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดของผู้นำตรวจสอบ หรือสถานที่ซึ่งตรวจสอบแต่อย่างใด ได้อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายฟังแล้ว และเข้าใจดีจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้นำตรวจสอบ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ/บันทึก
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ตำแหน่ง.....



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและจำหน่ายทรัพย์สิน
และการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ จัตวา วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและจำหน่ายทรัพย์สิน และการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเรียกโดยย่อว่า “กพน.”

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร กพน.

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหาร กพน.

“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือตำแหน่งอื่นซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงินและให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รับจ่ายเงินของกองทุนด้วย

“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว

“ใบสำคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของทางธนาคาร แสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

“ใบเสร็จรับเงิน” หมายความว่า หลักฐานการรับเงินที่กองทุนออกให้แก่ผู้ชำระเงิน

“เงินยืมทรองจ่าย” หมายความว่า เงินที่กองทุนจ่ายให้เจ้าหน้าที่ยืมเพื่อทรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกองทุน

ข้อ ๒ กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(๑) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนน้ำบาดาล

(๒) เงินที่ได้จากการเก็บค่าใช้น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นำส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๓) เงินที่ได้จากการเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

(๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค

(๖) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากกองทุน

(๗) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๘) เงินอื่นๆ ที่ได้รับมาเพื่อดำเนินการกองทุน

ข้อ ๔ ให้กองทุนรับเงินได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด หรือตัวแลกเงิน

(๒) เช็ค โดยต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) มิใช่เช็คโอนสลักหลัง

(ข) มีรายการครบถ้วนตามมาตรา ๙๘๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ค) วันที่ออกเช็คจะต้องเป็นวันที่นำเช็คนั้นมาชำระและมีเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า

(ง) เป็นเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายเงินแก่ “กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล” และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก

(๓) โดยผ่านธนาคาร

ข้อ ๕ ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐโดยใช้ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล” เพื่อรับเงินตามข้อ ๓ (๒) และ (๓) โดยผ่านธนาคาร

ข้อ ๖ การรับเงินเป็นเงินสด เช็คหรือตัวแลกเงินให้นำฝากเข้าบัญชีธนาคารตามข้อ ๕ ภายในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทำการ

ข้อ ๗ ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๘ การนำเงินส่งเข้ากองทุน

(๑) ส่วนกลางให้นำเงินที่ฝากไว้ที่ธนาคารตามข้อ ๕ ส่งเข้าบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

(๒) ส่วนภูมิภาคให้นำเงินที่ฝากไว้ที่ธนาคารตามข้อ ๕ ส่งเข้าบัญชีเงินฝากที่สำนักงานคลังจังหวัด/สำนักงานคลังอำเภอ แล้วแต่กรณี อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๙ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อมที่จัดทำขึ้นตามมาตรา ๗ สัตต (๒) เพื่อกิจการดังต่อไปนี้

(๑) การศึกษา สำรวจ วิจัย และการวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล และสิ่งแวดล้อม

(๒) การช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง

(๔) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

การจ่ายเงินตาม (๑) ถึง (๔) ให้จ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ข้อ ๑๐ วิธีการเบิกจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) การเบิกเงินจากกองทุนต้องทำเป็นหนังสือ โดยแนบมติคณะกรรมการและ หรือแผนการใช้จ่ายเงินด้วย

(๒) ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ และสั่งจ่ายเงินของกองทุน

(๓) การอนุมัติจ่ายเงินตามข้อ (๒) ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่ออนุมัติในหลักฐานการจ่ายหรือใบสำคัญคู่จ่ายหรือหลักฐานการขอรับชำระหนี้ทุกฉบับ หรือลงลายมือชื่อผู้อนุมัติในงบบหน้าหลักฐานการจ่ายหรือใบสำคัญคู่จ่ายก็ได้

(๔) การจ่ายเงินทุกครั้งให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นการจ่ายเงินที่มีวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ หรือการจ่ายลักษณะอื่นที่มีความจำเป็นโดยได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ

(๕) การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้สั่งจ่ายโดยระบุชื่อเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมด้วย

(๖) การจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ข้อ ๑๑ การยืมเงินทตรงจ่ายและการจ่ายเงินทตรงจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๒ การเก็บรักษาเงิน

(๑) ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล”

เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้ตามความเหมาะสม ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) ส่วนภูมิภาค ให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังอำเภอ แล้วแต่กรณี ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล”

ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ ในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๕ การซื้อ การจ้าง การพัสดุ และการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม

ข้อ ๑๖ การบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑๗ ให้สำนักงานกองทุนรับผิดชอบจัดทำรายงานการเงิน ดังนี้

(๑) จัดทำรายงานรายได้ - ค่าใช้จ่ายของกองทุน เสนอต่อประธานกรรมการภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

(๒) ให้จัดทำรายงานการเงินเสนอต่อคณะกรรมการภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณและให้ดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง ด้วย

(๓) ให้จัดทำรายงานการเงินประจำปีให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมส่งกรมบัญชีกลางภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๑๘ ให้สำนักงานกองทุน จัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานประธานกรรมการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อ ๑๙ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้และมีอำนาจกำหนดระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งระเบียบนี้และรายงานให้คณะกรรมการทราบ

ข้อ ๒๐ การดำเนินการใด ๆ ที่ไม่อาจปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ให้ขออนุมัติคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒๑ กรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งสำนักงานกองทุน เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้ให้ฝ่ายควบคุมกิจการน้ำบาดาลปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อนจนกว่าการจัดตั้งสำนักงานกองทุนจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจียน้ำบาดาล
และการเลิกเจียน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยปัจจุบัน หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจียน้ำบาดาล และการเลิกเจียน้ำบาดาล สมควรปรับปรุงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการเจียน้ำบาดาล และการเลิกเจียน้ำบาดาลไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจียน้ำบาดาลและการเลิกเจียน้ำบาดาล

(๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจียน้ำบาดาลและการเลิกเจียน้ำบาดาล

(๓) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจียน้ำบาดาลและการเลิกเจียน้ำบาดาล

(๔) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจียน้ำบาดาลและการเลิกเจียน้ำบาดาล

หมวด ๑
การเจียน้ำบาดาล

ข้อ ๒ การควบคุมการเจาะ

(๑) ผู้รับใบอนุญาตเจียน้ำบาดาล ต้องทำการเจียน้ำบาดาล โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และอนามัยของประชาชน โดยมีช่างเจียน้ำบาดาลเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจียน้ำบาดาล

ตามวรรคหนึ่ง กรณีการเจาะน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล และการเจาะน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล นอกจากต้องมีช่างเจาะน้ำบาดาลเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลแล้ว ต้องมีวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลด้วย

(๒) ช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ต้องเป็นผู้ที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๓) ในขณะที่ทำการเจาะน้ำบาดาล ช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ซึ่งเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลตาม (๑) ต้องควบคุมการดำเนินการเจาะโดยประจำที่หลุมเจาะ หากช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาไม่อยู่ จะต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาตาม (๒) รับผิดชอบแทน

(๔) ในกรณีที่เปลี่ยนตัวช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ต้องแจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบก่อนการเปลี่ยนตัวไม่น้อยกว่า ๓ วัน พร้อมกับมอบหนังสือยินยอมเป็นช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ที่จะควบคุมรับผิดชอบงานต่อไปด้วย

(๕) การเจาะน้ำบาดาลของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

ข้อ ๓ สถานที่เจาะน้ำบาดาล

(๑) สถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล ต้องไม่เป็นที่ลุ่มซึ่งมีน้ำเสียหรือน้ำที่เป็นพิษกักขังหรือไหลผ่าน หรือไหลจากผิวดินซึมลงไปใบบ่อหรือข้างบ่อได้

(๒) ตำแหน่งหลุมเจาะต้องอยู่ห่างจากชายคาไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และอยู่ห่างจากส้วมซึม หรือถังเกรอะ หรือร่องระบายน้ำโสโครกไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

(๓) ในกรณีที่ทำการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ตาม (๑) หรือ (๒) จะต้องจัดการป้องกันด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ให้น้ำเสีย หรือน้ำที่เป็นพิษหรือน้ำโสโครกไหล หรือซึมลงบ่อน้ำบาดาลได้

(๔) บริเวณที่เจาะน้ำบาดาล ต้องมีที่ว่างเพียงพอสำหรับการซ่อมบ่อน้ำบาดาล หรือซ่อมเครื่องสูบน้ำ

ข้อ ๔ เครื่องเจาะน้ำบาดาล

(๑) การเจาะน้ำบาดาลที่มีความลึกเกินกว่า ๓๐ เมตร จะต้องใช้เครื่องเจาะที่มีต้นกำลังเป็นเครื่องจักรกลเท่านั้น

(๒) เครื่องเจาะน้ำบาดาลที่มีกำลังเป็นเครื่องจักรกลได้แก่

ก. เครื่องเจาะแบบโรตารี (Rotary rig)

ข. เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig)

ค. เครื่องเจาะแบบอื่น ซึ่งคณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

(๓) เครื่องเจาะน้ำบาดาล จะต้องมียุทโธปกรณ์สำหรับการผนึกข้างบ่อ (seal) เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกไหลลงไปใต้น้ำบาดาลทางช่องว่างระหว่างท่อกรูบ่อกับผนังบ่อ ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวจะประกอบติดกับเครื่องเจาะหรือไม่ก็ได้

ข้อ ๕ ขนาดของหลุมเจาะ

(๑) ช่องว่างระหว่างผนังหลุมเจาะกับท่อกรูบ่อ (Casing) โดยรอบตั้งแต่ระดับผิวดินลงไปจนถึงระดับความลึก ๖ เมตร จะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยรอบท่อกรูบ่อ

(๒) การเจาะน้ำบาดาลที่จะต้องเจาะทะลุชั้นน้ำที่มีคุณภาพไม่ดีลงไปสู่ชั้นน้ำที่มีคุณภาพดี ต้องเจาะตั้งแต่ระดับผิวดินไปจนถึงชั้นน้ำที่มีคุณภาพดี ให้มีขนาดช่องว่างระหว่างผนังหลุมเจาะกับท่อกรูบ่อไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยรอบท่อกรูบ่อ และให้ผนังช่องว่างดังกล่าวตามที่กำหนดในข้อ ๑๑

(๓) การเจาะน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นหินแข็ง (Hard formations) ซึ่งมีคุณสมบัติทรงตัวอยู่ได้ ให้หลุมเจาะมีขนาดตามความเหมาะสม

ข้อ ๖ การเก็บตัวอย่างดินหรือหินจากการเจาะน้ำบาดาล

(๑) ในการเจาะน้ำบาดาล ต้องเก็บตัวอย่างดินหรือหินจากชั้นดินหรือชั้นหินที่เจาะผ่าน ทุกระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงชั้นดินหรือชั้นหิน และทุกระยะความลึก ๑ เมตร ติดต่อกันไปตลอดความลึกของหลุมเจาะ

(๒) ตัวอย่างดินหรือหินที่เก็บได้นั้น ต้องจัดเก็บในกล่องที่จัดทำไว้เป็นช่อง ๆ ติดป้ายระบุความลึกของแต่ละตัวอย่างไว้ให้ถูกต้อง

(๓) ให้ตากตัวอย่างดินหรือหินนั้นให้แห้ง แล้วเก็บในถุงผ้าหรือถุงพลาสติก พร้อมทั้งติดป้ายบอกหมายเลขหลุมเจาะและระดับความลึกของตัวอย่างดินหรือหินที่ถูกต้อง แล้วส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเจาะน้ำบาดาลบ่อนั้นเสร็จเรียบร้อย

ข้อ ๗ ความลึกของบ่อน้ำบาดาล

(๑) หลุมเจาะน้ำบาดาล ต้องไม่ลึกเกินกว่าความลึกของบ่อน้ำบาดาลที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เว้นแต่จะมีหลักฐานบ่งชี้ว่าความลึกดังกล่าวยังไม่ถึงชั้นน้ำ หรือมีชั้นน้ำที่ให้ปริมาณน้ำและหรือคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมก็อาจให้เจาะลึกลงไปอีกได้ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

(๒) บ่อน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นดิน กรวด หทราย หรือหินร่วน ต้องใช้ท่อกรูบ่อกรอง ลึกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของความลึกของหลุมเจาะตาม (๑) เว้นแต่จะมีหลักฐานการตรวจวัดด้วยเครื่องหยั่งธรณี (Well logger) บ่งชี้ว่าต้องใช้ท่อกรูบ่อกรองลึกน้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ก็ให้ดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ หากต้องใช้ท่อกรูบ่อกรองลึกน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของความลึกของหลุมเจาะ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน

(๓) บ่อน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นหินแข็ง (Hard formations) ซึ่งมีคุณสมบัติทรงตัวอยู่ได้ ให้ใช้ท่อกรูบ่อกรองได้ตามความลึกที่เหมาะสมโดยความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๘ ท่อกรูบ่อน้ำบาดาล

(๑) ท่อกรูบ่อทุกขนาดต้องเป็นท่อที่ทำด้วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำหรือซุบสังกะสี หรือเป็นท่อ PVC แข็ง (unplasticized polyvinyl chloride pipes) ที่ทำขึ้นจากโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไซเซออร์ และผลิตขึ้นตามมาตรฐานต่อไปนี้

ก. มาตรฐาน ASTM A ๕๓ Standard Pipe หรือ

ข. มาตรฐาน API Spec ๕L Line Pipe หรือ

ค. มาตรฐาน BS ๑๓๘๗ ประเภท Medium – Heavy หรือ

ง. มาตรฐาน มอก. ๒๓๖ – ๒๓๗ ประเภท ๒ – ๔ หรือ

จ. มาตรฐาน มอก. ๑๗ ชั้นคุณภาพ PVC ๑๓.๕ หรือ

ฉ. มาตรฐานอื่นใดที่กำหนดขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการน้ำบาดาลได้พิจารณาว่าเทียบเท่ามาตรฐาน ข้อ ก. ข. ค. ง. หรือ จ.

(๒) ในบริเวณที่น้ำมีคุณภาพเป็นกรดหรือมีคุณสมบัติกัดกร่อน หรือมีน้ำเค็มอยู่เหนือน้ำจืด ให้ใช้ท่อกรုပ်ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ข้อ ก. ข. ง. (เฉพาะประเภท ๔) หรือ จ.

(๓) การใช้ท่ออื่นใดที่มีได้ทำด้วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำหรือซุปลังกะสี หรือเป็นท่อ PVC แข็ง (unplasticized polyvinyl chloride pipes) ที่ทำขึ้นจากโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไซเซอร์ เป็นท่อกรုပ် ต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

(๔) ในบ่อน้ำบาดาลบ่อเดียว จะใช้ท่อกรုပ်หลายขนาดต่อเข้าด้วยกันได้ แต่ขนาดของท่อกรုပ်ตอนบนสุด จะต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำและเครื่องสูบน้ำที่จะใช้

(๕) ก่อนติดตั้งท่อกรုပ် จะต้องทำความสะอาดท่อทั้งภายในและภายนอกเสียก่อน

ข้อ ๙ ท่อกรองน้ำ

(๑) ท่อกรองน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาลให้ใช้ได้ทั้งแบบท่อเจาะร่อง (Perforated pipe) และท่อกรอง (Well screen)

(๒) ท่อที่จะใช้ทำเป็นท่อเจาะร่อง ต้องมีมาตรฐานเดียวกับท่อกรုပ် ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘

(๓) ท่อเจาะร่องต้องมีร่องตามแนวยาวของท่อ ขนาดร่องกว้างไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร (๑/๘ นิ้ว) และแต่ละร่องยาวไม่เกิน ๘๘ มิลลิเมตร (๓ ๑/๒ นิ้ว)

(๔) ท่อกรองต้องเป็นท่อที่ผลิตด้วยวิธีการพันเส้นลวดโลหะรอบโครงโลหะ โดยเว้นช่องว่างระหว่างเส้นลวดเป็นทางให้น้ำไหลผ่านได้ และตัวท่อกรองจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะต้านทานแรงดันของน้ำบาดาลภายในชั้นน้ำและแรงกดจากน้ำหนักของท่อกรုပ်ที่อยู่ข้างบน

(๕) ท่อกรองที่ผลิตโดยใช้วัสดุอื่น ต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

(๖) ระยะความลึกที่จะลงท่อกรองน้ำต้องเป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ ๑๐ กรวดกรုပ် (Gravel pack)

(๑) กรวดที่ใช้กรုပ်รอบ ๆ ท่อกรองน้ำและท่อกรုပ် ต้องใช้กรวดที่มีรูปร่างลักษณะค่อนข้างกลมมน และต้องไม่ใช่หินย่อยเป็นกรวดกรုပ်

(๒) เม็ดกรวดต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ไหลลอดเข้าไปในท่อกรองน้ำได้เกินร้อยละ ๑๐ ของปริมาณกรวดที่ใช้ทั้งหมด

(๓) ต้องล้างกรวดให้สะอาดก่อนทำการกรุลงข้างบ่อ และระดับกรวดจะต้องสูงไม่เกิน ๕ เมตรจากระดับบนของท่อกรองน้ำ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าน้ำบาดาลคุณภาพไม่ดีที่อยู่ข้างบนไม่สามารถจะไหลซึมผ่านกรวดกรุลงไปข้างล่างได้

ข้อ ๑๑ การอุดบ่อ (Plug) หรือผนึกข้างบ่อ (Seal)

(๑) หลุมเจาะส่วนที่เจาะลึกเกินกว่าความลึกที่จะลงท่อกรုပ် ท่อกรองน้ำ หรือจะใช้ชั้นน้ำต้องอุดให้แน่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลตามข้อ ๗ (๓)

(๒) วัสดุที่จะใช้อุดบ่อหรือผนึกข้างบ่อ ต้องเป็นดินเหนียวบริสุทธิ์หรือซีเมนต์เท่านั้น

(๓) ดินเหนียวบริสุทธิ์ต้องเป็นดินเหนียวน้ำจืด เนื้อเนียน ไม่มีทรายหรือสารอินทรีย์ที่เป็นชั้นหรือก้อนเจือปนอยู่

(๔) ช่องว่างเหนือกรวดกรุปรอบ ๆ ท่อกรုပ် ต้องผนึกให้แน่นเพื่อไม่ให้น้ำในชั้นที่อยู่เหนือท่อกรองน้ำไหลลงไปปนกับน้ำในชั้นที่อยู่ระดับเดียวกับท่อกรองน้ำ

ข้อ ๑๒ การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (Well development)

(๑) กรณีน้ำในบ่อน้ำบาดาลเป็นน้ำขุ่นข้นมาก ต้องเริ่มดำเนินการตักน้ำขุ่นข้นออกทิ้งจนความขุ่นชั้นลดลงหรือน้ำค่อนข้างใส

(๒) เมื่อน้ำในบ่อน้ำบาดาลค่อนข้างใส ต้องดำเนินการเป่าล้างด้วยลมตามวิธีการที่เรียกว่า Air lifting โดยใช้สลับกับวิธีกวนน้ำ (Surging) ด้วยเครื่องกวน

(๓) การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลด้วยเครื่องอัดลม ต้องใช้เครื่องอัดลมที่มีแรงดันไม่น้อยกว่า ๗ กิโลกรัมต่อ ๑ ตารางเซนติเมตร และสามารถอัดลมได้ประมาณ ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อปริมาณน้ำที่จะเป่าล้างออกมา ๑ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๑๓ การทดสอบปริมาณน้ำ

(๑) การทดสอบปริมาณน้ำ ให้กระทำเมื่อได้ทำการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลจนได้น้ำใสสะอาดปราศจากตะกอนทรายและตะกอนขุ่นข้นใด ๆ แล้วเท่านั้น

(๒) วิธีการทดสอบปริมาณน้ำ ให้ใช้ได้ทั้งวิธีการสูบน้ำด้วยอัตราคงที่หรือวิธีการเพิ่มอัตราการสูบน้ำเป็นขั้น ๆ

(๓) การทดสอบปริมาณน้ำ ต้องใช้ระยะเวลาการทดสอบจนระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาลลดลงไปอยู่ระดับคงที่แล้วเท่านั้น

(๔) การวัดปริมาณน้ำบาดาล ให้ใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำประเภท Flow meter หรือ orifice หรือ weir แต่ถ้าปริมาณน้ำมีน้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะตรวจวัดด้วยวิธีการตวงด้วยภาชนะที่รู้ปริมาตรแน่นอนแล้วก็ได้

(๕) การวัดระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาล ต้องวัดด้วยสายวัดหรือเครื่องวัดที่บอกความลึกได้แน่นอน

ข้อ ๑๔ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ และคุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรีย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

ข้อ ๑๕ รายงานการเจาะน้ำบาดาล

(๑) ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยทำการเก็บไว้ในบริเวณที่ทำการเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(๒) ต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับประวัติบ่อ รูปแบบบ่อและชั้นดิน และรายงานการทดสอบปริมาณน้ำตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

ภายใต้บังคับข้อ ๒ (๑) การจัดทำรายงานตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้ช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาตามข้อ ๒ (๒) เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง

หมวด ๒
การเลิกเจ่าน้ำบาดาล

ข้อ ๑๖ การกลบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้ผล

(๑) เมื่อเลิกเจ่าน้ำบาดาลเพราะเจาะไม่ได้ผล ต้องอุด กลบ หรือถมหลุมเจาะ พร้อมทั้งเกลี่ยผิวดินให้เรียบร้อยตามสภาพเดิมก่อนการเจ่าน้ำบาดาล

(๒) กรณีที่มีท่อกรุกรองน้ำเหลืออยู่ในบ่อ ต้องอุด กลบ หรือถมบ่อทั้งภายในและภายนอกท่อกรุกรองน้ำนั้นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

อนงค์วรรณ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจ่าน้ำบาดาลและการเลิกเจ่าน้ำบาดาล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สมควรปรับปรุงข้อความและวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดให้มีช่างเจ่าน้ำบาดาล และวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจ่าน้ำบาดาลตามขนาดของบ่อน้ำบาดาล จึงจำเป็นต้องออกประกาศกระทรวงนี้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอด้านวิชาการน้ำบาดาล จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลิกใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒ การป้องกันน้ำภายนอกไหลลงบ่อน้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ต้องผนึกข้างบ่อตั้งแต่ตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ด้วยซีเมนต์ล้วนหรือซีเมนต์ผสมทราย เพื่อป้องกันมิให้น้ำภายนอกไหลซึมลงข้างบ่อ

(๒) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลอยู่ในที่ลุ่มหรืออยู่ต่ำกว่าบริเวณข้างเคียงจะต้องปรับบริเวณที่ตั้งบ่อให้สูงกว่าบริเวณข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้น้ำจากภายนอกไหลเข้ามาในบริเวณที่ตั้งบ่อ

(๓) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ต้องทำลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตร ส่วนในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำมือโยก ต้องทำลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร และรอบชานบ่อจะต้องมีทางระบายน้ำออกจากบริเวณบ่อ

(๔) ในกรณีที่จะระงับการใช้บ่อน้ำบาดาลชั่วคราวโดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ำออกไป จะต้องปิดปากบ่อให้แน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดตกลงไปในบ่อ

ข้อ ๓ คุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

(๑) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๑๓๐๐ - ๒๕๓๗ (ISO / IEC Guide ๒๕) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๒) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ท้ายประกาศนี้

(๓) ในท้องที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ต้องทำการวิเคราะห์หาคุณลักษณะที่เป็นพิษ โดยให้มีปริมาณไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาล ที่จะใช้บริโภคได้ ท้ายประกาศนี้

(๔) ในกรณีที่มีความจำเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาจสั่งให้วิเคราะห์คุณลักษณะทาง บัคเทรี/แบคทีเรียก็ได้ โดยต้องมีคุณลักษณะทางบัคเทรี/แบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมตามที่ กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ การฆ่าจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาล

(๑) หลังการเจาะน้ำบาดาล หรือหลังการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล หรือหลังการซ่อม ส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำบาดาลที่อยู่ในบ่อน้ำบาดาล ต้องทำการฆ่าจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาลที่จะใช้น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค

(๒) การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาลให้กระทำโดยการกวนน้ำในบ่อน้ำบาดาล โดยใช้ปูน คลอรีน หรือก๊าซคลอรีน เป็นตัวฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยให้มีความเข้มข้นของคลอรีนไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ภายหลังการกวนน้ำในบ่อน้ำบาดาลตาม (๒) ต้องปล่อยทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง แล้วสูบน้ำในบ่อน้ำบาดาลออกทิ้งจนหมดกลิ่นคลอรีน

ข้อ ๕ เครื่องสูบน้ำบาดาล

(๑) ต้องล้างอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำให้สะอาดก่อนใส่ลงไปในบ่อน้ำบาดาล

(๒) ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทุกชนิด จะต้องอุดช่องที่ปากบ่อน้ำบาดาลระหว่างเครื่องสูบน้ำกับ ตัวบ่อน้ำบาดาลให้แน่น เพื่อป้องกันมิให้น้ำหรือมลสารอื่นใดจากภายนอกเข้าไปในบ่อน้ำบาดาลได้

ข้อ ๖ การเลิกใช้น้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ต้องอุดกลบด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ หรือวัสดุอื่น ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล

การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยวัสดุตามวรรคหนึ่ง ต้องอุดกลบตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาล เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของพนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มอบหมาย

(๒) ช่างเจาะน้ำบาดาลตาม (๑) ต้องเป็นผู้ที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกหนังสือ รับรองให้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๓) ต้องจัดทำรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันอุดกลบบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

อนงค์วรรณ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

คุณลักษณะทางกายภาพ

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
สี (Color)	๕ (หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์)	๑๕ (หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์)
ความขุ่น (Turbidity)	๕ (หน่วยความขุ่น)	๒๐ (หน่วยความขุ่น)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	๗.๐-๘.๕	๖.๕-๘.๒

คุณลักษณะทางเคมี

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
เหล็ก (Fe)	ไม่เกิน ๐.๕	๑.๐
แมงกานีส (Mn)	ไม่เกิน ๐.๓	๐.๕
ทองแดง (Cu)	ไม่เกิน ๑.๐	๑.๕
สังกะสี (Zn)	ไม่เกิน ๕.๐	๑๕
ซัลเฟต (SO ₄)	ไม่เกิน ๒๐๐	๒๕๐
คลอไรด์ (Cl)	ไม่เกิน ๒๕๐	๖๐๐
ฟลูออไรด์ (F)	ไม่เกิน ๐.๗	๑.๐
ไนเตรท (NO ₃)	ไม่เกิน ๔๕	๔๕
ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	ไม่เกิน ๓๐๐	๕๐๐
ความกระด้างถาวร (Non-carbonate hardness as CaCO ₃)	ไม่เกิน ๒๐๐	๒๕๐
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	ไม่เกิน ๖๐๐	๑,๒๐๐

คุณลักษณะที่เป็นพิษ

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
สารหนู (As)	ต้องไม่มี	๐.๐๕
ไซยาไนด์ (CN)	ต้องไม่มี	๐.๑
ตะกั่ว (Pb)	ต้องไม่มี	๐.๐๕
ปรอท (Hg)	ต้องไม่มี	๐.๐๐๑
แคดเมียม (Cd)	ต้องไม่มี	๐.๐๑
ซีลีเนียม (Se)	ต้องไม่มี	๐.๐๑

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรีย

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
Standard plate count	ไม่เกิน ๕๐๐ โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
Most probable number of Coliform organism (MPN)	น้อยกว่า ๒.๒ ต่อร้อยลูกบาศก์เซนติเมตร
E. coli	ต้องไม่มี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลิกใช้น้ำบาดาลให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดผู้ควบคุมการอุทกกลบ่อน้ำบาดาลตามขนาดของบ่อน้ำบาดาล ตลอดจนปรับปรุงข้อความให้มีความถูกต้องตามมาตรา ๗ ทวิ และมาตรา ๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงจำเป็นต้องออกประกาศกระทรวงนี้

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

- กำหนดกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะ
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบ่อน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔
-

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

- กำหนดวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
-

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

- กำหนดแบบพิมพ์รายงาน
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
-

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔)

- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะ
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบ่อน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔
-

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖)

- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้
 - ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒
 - ถูกยกเลิก โดยประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
-

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗)

- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะ
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบ่อน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔
-

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

- กำหนดแบบพิมพ์รายงาน
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล
-

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกร หรือนักธรณีวิทยา เพื่อควบคุมการเจาะและการอุดกลบ่อน้ำบาดาล
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกร หรือนักธรณีวิทยา เพื่อควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๒
-

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล

- กำหนดแบบพิมพ์รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล
 - ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
-



ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒)

ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และข้อ ๒ (๔) แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล

ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ

ข้อ ๓ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีดำเนินการ ดังนี้

(๑) การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำบาดาลที่เจาะใหม่ ให้เก็บในขณะที่ทำการทดสอบปริมาณน้ำ โดยเก็บก่อนทำการหยุดสูบประมาณ ๑๕ นาที

(๒) การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลแล้ว ให้เก็บหลังจากการเริ่มสูบน้ำใช้ในวันที่จะเก็บตัวอย่างน้ำไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

(๓) ภาชนะที่จะใส่ตัวอย่างน้ำ ต้องเป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกที่สะอาด และจะต้องล้างทั้งขวดและฝาด้วยน้ำที่จะบรรจุเสียก่อนประมาณ ๒-๓ ครั้ง แล้วจึงบรรจุตัวอย่างน้ำให้เต็ม ปิดฝาให้แน่น แล้วรีบนำส่งวิเคราะห์ทันที

(๔) ปริมาณน้ำตัวอย่างที่เก็บจะต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลิตร

ข้อ ๔ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติที่เป็นพิษดำเนินการ ดังนี้

(๑) การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ สารหนู ตะกั่วปรอท แคดเมียม และซิลิเนียม ให้ใช้ภาชนะที่จะใส่ตัวอย่างน้ำและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำเช่นเดียวกับ ข้อ ๓ แล้วเติมกรดดินประสิว (Nitric acid) ที่มีความเข้มข้น ๑ : ๑ จำนวน ๔ มิลลิลิตร ต่อตัวอย่างน้ำ ๑ ลิตร เพื่อทำให้น้ำมีความเป็นกรดต่ำกว่า ๒ ปิดฝาให้แน่นเขย่าให้เข้ากัน แล้วรีบนำส่งวิเคราะห์ทันที ยกเว้นปรอทจะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียสด้วย

(๒) การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไซยาไนด์ ให้ใช้ภาชนะที่จะใส่ตัวอย่างน้ำและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำเช่นเดียวกับข้อ ๓ แล้วเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น ๕ นอร์มัล จำนวน ๖ มิลลิลิตร ต่อตัวอย่างน้ำ ๑ ลิตร เพื่อทำให้น้ำมีความเป็นด่างมากกว่า ๑๒ ปิดฝาให้แน่น เขย่าให้เข้ากัน เก็บไว้ที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส และไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า แล้วรีบนำส่งวิเคราะห์ทันที

ข้อ ๕ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางแบคทีเรีย ให้เก็บตัวอย่างภายหลังจากพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๓๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค เล่ม ๑ ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๖ เมื่อเก็บตัวอย่างน้ำเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อความต่อไปนี้ไว้ข้างขวด

- (๑) หมายเลขบ่อตามใบอนุญาต.....
- (๒) สถานที่ตั้งบ่อ.....
- (๓) ความลึกของบ่อ.....
- (๔) ชื่อผู้เก็บตัวอย่างน้ำ.....
- (๕) วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ.....
- (๖) สารเคมีที่เติม.....

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

นพดล มั่นทะจิตร
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี



ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒)

ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์
คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“สถาบัน” หมายถึง นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์น้ำ

ข้อ ๓ สถาบันใดที่ประสงค์จะขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* ให้ความเห็นชอบในการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตามแบบ นบ./๑๙ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ สถาบันที่ยื่นคำขอตามข้อ ๓ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำของตนเอง

(๒) มีความสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลได้ทุกรายการตาม ข้อ ๓ (๒) หรือข้อ ๓ (๒) และข้อ ๓ (๓) หรือข้อ ๓ (๒) ข้อ ๓ (๓) และข้อ ๓ (๔) แล้วแต่กรณี แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(๓) มีเครื่องมือวิเคราะห์น้ำและปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำตามวิธีการวิเคราะห์ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ของ American Public Health Association (APHA) American Water Works Association (AWWA) และ Water Environment Federation (WEF) หรือ Annual Book of ASTM Standards , Section 11 Water and Environmental Technology (American Society for Testing and Materials) ฉบับล่าสุด หรือมีเครื่องมือวิเคราะห์น้ำและวิธีการวิเคราะห์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* พิจารณาเห็นชอบ

* เปลี่ยนเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตาม พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๔) ผู้ควบคุมการปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำของสถาบันต้องเป็นผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติปริญญาทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี หรือเคมีเทคนิคอย่างน้อย ๑ คน และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำซึ่งมีคุณสมบัติปริญญาทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี หรือเคมีเทคนิค หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ อีกอย่างน้อย ๑ คน

ข้อ ๕ ให้สถาบันที่ยื่นคำขอไว้แล้ว นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบห้องปฏิบัติการเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์น้ำของสถาบัน และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเห็นสมควร อาจขอให้สถาบันสาธิตการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำบาดาลรายการใด หรือทุกรายการก็ได้ ตามข้อ ๓(๒) หรือข้อ ๓(๒) และข้อ ๓(๓) หรือข้อ ๓(๒) ข้อ ๓(๓) และข้อ ๓(๔) แล้วแต่กรณี แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้สถาบันอำนวยความสะดวกตามที่เจ้าหน้าที่ได้ร้องขอ

ข้อ ๖ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า สถาบันที่ยื่นขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะออกหนังสือรับรองให้ความเห็นชอบเป็นสถาบันวิเคราะห์น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตามแบบ นบ./๒๐ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล*มีอำนาจเข้าไปในเขตสถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ ให้สถาบันอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือแก่สถาบันให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๘ รายงานผลการวิเคราะห์น้ำบาดาลที่ออกให้แก่ผู้ใช้บริการวิเคราะห์น้ำบาดาลโดยสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล*ให้ความเห็นชอบ ต้องแสดงผลการวิเคราะห์น้ำและรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ด้วย

(๑) ชื่อเจ้าของบ่อน้ำบาดาล สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล และความลึกพัฒนา (ความลึกที่ใส่ท่อกรุและท่อกรอง) ของบ่อน้ำบาดาล

(๒) วันที่ที่เก็บตัวอย่างน้ำ และชื่อผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(๓) วันที่ทำการวิเคราะห์ ลายมือชื่อ และชื่อผู้ทำการวิเคราะห์น้ำ

(๔) ลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่าของตัวอย่างน้ำบาดาลก่อนทำการวิเคราะห์

(๕) สรุปผลวิเคราะห์ว่า คุณภาพของตัวอย่างน้ำบาดาลนั้นใช้บริโภคได้หรือไม่ ถ้าใช้บริโภคไม่ได้ มีรายการใดบ้างที่เกินมาตรฐานโดยใช้มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(๖) ลายมือชื่อ และชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานวิเคราะห์น้ำบาดาล

ข้อ ๙ ให้สถาบันส่งสำเนาผลการวิเคราะห์ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล*ทราบทุก ๓ เดือน และเก็บรักษาสำเนารายงานผลการวิเคราะห์น้ำบาดาลแต่ละฉบับไว้อย่างน้อย ๓ ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย

ข้อ ๑๐ ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ สถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล*ให้ความเห็นชอบ ต้องวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำบาดาลทุกรายการ ตามข้อ ๓(๒) หรือข้อ ๓(๒) และข้อ ๓(๓) หรือข้อ ๓(๒) ข้อ ๓(๓) และข้อ ๓(๔) แล้วแต่กรณี แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๑๑ หนังสือรับรองสถาบันวิเคราะห์น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ให้มีอายุ ๓ ปี นับแต่วันที่ออก และจะขอหนังสือรับรองใหม่ก็ได้ ครั้งละไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันออก โดยให้ยื่นคำขอก่อนหนังสือรับรองสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

* เปลี่ยนเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตาม พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑๒ สถาบันที่ได้รับหนังสือรองแล้ว อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล*อาจเพิกถอนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔

(๒) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗

(๓) ไม่สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำบาดาลได้ทุกรายการ ตามข้อ ๓ (๒) หรือข้อ ๓ (๒) และข้อ ๓ (๓) หรือข้อ ๓ (๒) ข้อ ๓ (๓) และข้อ ๓ (๔) แล้วแต่กรณี แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(๔) รายงานเท็จเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๓ ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐใดที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้ แต่ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๑๐ แห่งประกาศนี้ด้วย

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

นพดล มั่นทะจิตร

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒

*เปลี่ยนเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตาม พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

เลขรับที่.....
วันที่.....
(ลายมือชื่อ).....
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

คำขอรับความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาล

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....
สถานที่ติดต่อได้สะดวกในเวลาราชการคือ.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....
มีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ต่อ
พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เขตน้ำบาดาล.....ในนามของ (นิติบุคคล)
.....ตั้งอยู่เลขที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุม เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และเครื่องมือที่ใช้ใน
การดำเนินการของสถาบัน ดังนี้

๑. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ มีดังนี้

- ๑.๑ ชื่อ.....คุณวุฒิ.....
ตำแหน่ง.....ลายมือชื่อ.....
๑.๒ ชื่อ.....คุณวุฒิ.....
ตำแหน่ง.....ลายมือชื่อ.....
๑.๓ ชื่อ.....คุณวุฒิ.....
ตำแหน่ง.....ลายมือชื่อ.....

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ มีดังนี้

- ๒.๑ ชื่อ.....คุณวุฒิ.....
ตำแหน่ง.....ลายมือชื่อ.....
- ๒.๒ ชื่อ.....คุณวุฒิ.....
ตำแหน่ง.....ลายมือชื่อ.....
- ๒.๓ ชื่อ.....คุณวุฒิ.....
ตำแหน่ง.....ลายมือชื่อ.....

๓. เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ำบาดาล

๓.๑ คุณลักษณะทางกายภาพ

รายการวิเคราะห์	วิธีการวิเคราะห์	ชนิดของเครื่องมือ	ยี่ห้อ รุ่น/แบบ	ผลิตใน ประเทศ	ใช้การ มาแล้ว (ปี)
สี ความขุ่น ความเป็นกรด - ด่าง					

๓.๒ คุณลักษณะทางเคมี

รายการวิเคราะห์	วิธีการวิเคราะห์	ชนิดของเครื่องมือ	ยี่ห้อ รุ่น/แบบ	ผลิตใน ประเทศ	ใช้การมา แล้ว (ปี)
เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเตรต ความกระด้างทั้งหมด ความกระด้างถาวร ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้					

๓.๓ คุณลักษณะที่เป็นพิษ

รายการวิเคราะห์	วิธีการวิเคราะห์	ชนิดของเครื่องมือ	ยี่ห้อ รุ่น/แบบ	ผลิตใน ประเทศ	ใช้การมา แล้ว (ปี)
สารหนู ไซยาไนด์ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ซีลีเนียม					

๓.๔ คุณลักษณะทางแบคทีรี

รายการวิเคราะห์	วิธีการ วิเคราะห์	ชนิดของเครื่องมือ	ยี่ห้อ รุ่น/แบบ	ผลิตใน ประเทศ	ใช้การมา แล้ว (ปี)
Standard plate count Most probable number of coliform organism (MPN) E .coli					


พร้อมกับคำขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

- ๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ของผู้ขอรับความเห็นชอบ
- ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ
- ๓) สำเนาวุฒิบัตรของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ
- ๔) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถาบันวิเคราะห์น้ำ
- ๕) รูปถ่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาล จำนวน.....รูป
- ๖) คู่มือการวิเคราะห์น้ำ
- ๗) เอกสารอื่น คือ.....

.....

.....

ลายมือชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ
(ประทับตรา ถ้ามี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หนังสือรับรองฉบับนี้แสดงว่า

เป็นสถาบันวิเคราะห์คุณสมบัติลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้
โดยสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติลักษณะ.....
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ออกตามความในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
ตั้งแต่วันที่

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ให้ไว้ ณ วันที่

ผู้เขียน.....
(.....)
ผู้ตรวจทาน.....
(.....)
ถูกต้องแล้ว.....
(.....)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์



ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถาบันทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดปริมาณน้ำ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีออกประกาศการให้ความเห็นชอบสถาบันทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดปริมาณน้ำไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพยากรธรณี ที่ ๕๖๗/๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๘ เรื่อง ให้ความเห็นชอบสถาบันทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดปริมาณน้ำ

ข้อ ๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคล ที่มีเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ให้คำรับรองแล้ว เป็นสถาบันทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดปริมาณน้ำที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล* ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เชิดพงษ์ สิริวิชัย

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

*

เปลี่ยนเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตาม พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๕



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน

พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๓) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และตามความในข้อ ๖ ตามแบบใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ.๔) ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงกำหนดแบบพิมพ์รายงานไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน

(๒) ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๒ กำหนดแบบพิมพ์รายงาน โดยให้ใช้แบบท้ายประกาศ ดังนี้

(๑) รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ให้ใช้แบบ นบ./๓

(๒) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ ให้ใช้แบบ นบ./๔

(๓) รายงานเกี่ยวกับประวัติบ่อ รูปแบบบ่อ และชั้นดิน ให้ใช้แบบ นบ./๕

(๔) รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๖

(๕) รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๑๒

(๖) รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๑๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมคิด บัวเพ็ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบ นบ./๓

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....

ชื่อผู้รับใบอนุญาต

ที่อยู่.....ตรอก / ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด โทรศัพท์

สถานที่เจาะน้ำบาดาล..... ตรอก / ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด โทรศัพท์

ชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจาะน้ำบาดาล

ที่อยู่.....ตรอก / ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด โทรศัพท์

ชื่อช่างเจาะน้ำบาดาล.....หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....

ที่อยู่.....ตรอก / ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด โทรศัพท์

วันที่เริ่มเจาะน้ำบาดาล จำนวนผู้ปฏิบัติงาน คน

แบบของเครื่องเจาะน้ำบาดาล ยี่ห้อ

วัน เดือน ปี	รายงานการปฏิบัติงาน (แสดงรายการขึ้นดินหรือขึ้นหินที่เจาะผ่านทุกระยะที่มีการ เปลี่ยนแปลงชั้นดินหรือชั้นหิน และทุกระยะความลึก ๑ เมตร และหรือ แสดงรายการใช้ท่อกรู ท่อกรอง หรือรายการพัฒนา ป่อ ฯลฯ)	ความลึก (เมตร)	หมายเหตุ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการปฏิบัติงานประจำวันดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการเจาะน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ.....ช่างเจาะน้ำบาดาลผู้ควบคุม
การเจาะน้ำบาดาล
(.....)

ลงชื่อ.....วิศวกร / นักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(.....)

หมายเหตุ : วิศวกร/นักธรณีวิทยา จะเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานเฉพาะการเจาะน้ำบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และตั้งแต่
๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

แบบ นบ./๔

รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ

๑. ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่ บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....
๒. สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด
๓. ทำการทดสอบปริมาณน้ำ วันที่ เดือน พ.ศ.
๔. ผู้ควบคุมการทดสอบปริมาณน้ำ ชื่อ
ที่อยู่ โทรศัพท์
๕. รายละเอียดบ่อน้ำบาดาล : ความลึก เมตร
ขนาดท่อกร มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง.....เมตร
ขนาดท่อกร มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง.....เมตร
ขนาดท่อกรองหรือท่อเจาะร่อง.....มิลลิเมตร จากระยะ.....เมตร ถึง.....เมตร
ขนาดท่อกรองหรือท่อเจาะร่อง.....มิลลิเมตร จากระยะ.....เมตร ถึง.....เมตร
๖. ชนิดเครื่องสูบน้ำที่ใช้ทดสอบปริมาณน้ำ.....ยี่ห้อ.....
ขับเคลื่อนด้วย.....ขนาดท่อดูด.....มิลลิเมตร ลงท่อดูดลึก.....เมตร
๗. สรุปผลการทดสอบ:ระดับน้ำปกติก่อนสูบ.....เมตร อัตราการสูบ.....ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ระยะน้ำลด.....เมตร
๘. วิธีวัดปริมาณน้ำ : ☐ Flowmeter ☐ orifice ☐ weir ☐ ตวง ☐ อื่น ๆ
๙. การวัดระดับ : วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่เหนือระดับพื้นดินเดิมเมตร

๑๐. รายละเอียดการทดสอบขณะทำการสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล :

เวลา	เวลาหลังการสูบน้ำ (นาทีก)	ระดับน้ำในบ่อ (เมตร)	ระยะน้ำลด (เมตร)
	๐๐		
	๑๐		
	๒๐		
	๓๐		
	๔๕		
	๖๐		
	๘๐		
	๑๐๐		
	๑๒๐		
	๑๕๐		
	๑๘๐		
	๒๒๕		
	๒๗๐		
	๓๑๕		
	๓๖๐		

- หมายเหตุ ๑) ระยะน้ำลด = ระดับน้ำในบ่อ (ที่วัดในขณะนั้น ๆ) - ระดับน้ำปกติก่อนสูบ
- ๒) ให้วัดระดับน้ำขณะทำการสูบน้ำตามเวลาที่กำหนดในรายการข้างบน เป็นเวลาต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
- ๓) หากทำการทดสอบปริมาณน้ำด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบน้ำ (Step drawdown test) ให้แนบรายละเอียดการทดสอบ ซึ่งต้องดำเนินการต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงมาต่างหาก โดยยกเว้นการดำเนินการตามข้อ ๑๐

๑๑. รายละเอียดระยะเวลาน้ำคั่นตัว

เวลา	เวลาหลังการหยุดสูบน้ำ (นาที)	ระดับน้ำในบ่อ (เมตร)	ระยะน้ำคั่นตัว (เมตร)
	๐๐		
	๑๐		
	๒๐		
	๓๐		
	๔๕		
	๖๐		
	๘๐		
	๑๐๐		
	๑๒๐		
	๑๕๐		
	๑๘๐		
	๒๒๕		
	๒๗๐		
	๓๑๕		
	๓๖๐		

หมายเหตุ ๑) ระยะน้ำคั่นตัว = ระดับน้ำที่วัดครั้งสุดท้ายก่อนหยุดสูบน้ำ - ระดับน้ำในบ่อ
(ที่วัดในขณะนั้น ๆ)

๒) เมื่อหยุดทำการสูบน้ำตามข้อ ๑๐ ให้วัดระยะน้ำคั่นตัวทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะที่
ทำการสูบน้ำหรือจนกระทั่งระยะน้ำคั่นตัวถึงระดับน้ำปกติก่อนสูบน้ำ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการทดสอบปริมาณน้ำดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการเจาะน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ.....ช่างเจาะน้ำบาดาลผู้ควบคุม
การเจาะน้ำบาดาล
(.....)

ลงชื่อ.....วิศวกร / นักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(.....)

หมายเหตุ : วิศวกร/นักธรณีวิทยา จะเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานเฉพาะการเจาะน้ำบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
และตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

แบบ นบ. /๕

รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....
สถานที่เจาะน้ำบาดาล.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....
ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....
ที่อยู่.....
ชื่อช่างเจาะน้ำบาดาล.....หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....
ที่อยู่.....
ชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจาะน้ำบาดาล.....
ที่อยู่.....
วัน เดือน ปี ที่รายงาน.....

รายละเอียดการเจาะน้ำบาดาลและการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

- ๑) วันเริ่มเจาะ.....วันเจาะเสร็จ*.....
- ๒) ขนาดหลุมเจาะ มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดหลุมเจาะ มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดหลุมเจาะ มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
- ๓) ความลึกที่เจาะทั้งหมด เมตร
ความลึกที่พัฒนาบ่อ (หรือความลึกที่ใช้ท่อกรงท่อกอง) เมตร
- ๔) อุดก้นบ่อ จากระยะ เมตร ถึง เมตร ด้วย
- ๕) ใช้ท่อกรงชนิด ยาวรวม เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร

* วันเจาะเสร็จ หมายถึงรวมถึงวันที่ใส่ท่อกรง ท่อกอง และผนึกข้างบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ๖) ใช้ท่อเซาะร่องยาวรวม.....เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
- ๗) ใช้ท่อกรองชนิด.....
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร
จากระยะ เมตร ถึง เมตร
- ๘) กรูกรวดรอบท่อกรองและท่อกรู จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดเม็ดกรวด มิลลิเมตร
- ๙) การผึ่งข้างบ่อเหนือกรวดกรู
ผึ่งด้วยจากระยะ เมตร ถึง..... เมตร
ผึ่งด้วยจากระยะ เมตร ถึง..... เมตร
ผึ่งด้วยจากระยะ เมตร ถึง..... เมตร
- ๑๐) พัฒนาบ่อครั้งสุดท้ายด้วยวิธี.....
วันที่เริ่มพัฒนา.....วันที่พัฒนาเสร็จ.....
รวมเวลาที่ใช้พัฒนา ชั่วโมง อัตราการไหลของน้ำที่ออกจากบ่อขณะพัฒนา
..... ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง


รายการทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

วันที่ทดสอบ ระดับน้ำปกติก่อนสูบ เมตร
อัตราการสูบ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระยะน้ำลด เมตร
ระยะเวลาที่สูบ ชั่วโมง

รายการขึ้นดินหรือขึ้นหินที่เจาะผ่าน (รายงานทุกระยะที่ลักษณะขึ้นดินหรือขึ้นหินเปลี่ยน)

[illegible]

รูปแบบป้อนำบาดาล



แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

มาตราส่วน ๑ : ๒๐๐

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานประวัติบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการเจาะน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ.....ช่างเจาะน้ำบาดาลผู้ควบคุม
การเจาะน้ำบาดาล
(.....)

ลงชื่อ.....วิศวกร / นักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(.....)

หมายเหตุ : วิศวกร/นักธรณีวิทยา จะเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานเฉพาะการเจาะน้ำบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล และตั้งแต่
๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

แบบ นบ./๖

รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
ประจำเดือน.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรียน พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นเขตน้ำบาดาล.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ได้รับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลเลขที่.....บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....

ตั้งอยู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

ได้เริ่มระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ตั้งแต่.....

ขอเรียนรายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ตามข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับ
ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ดังนี้

ข้อ ๑ ปริมาณน้ำที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาล

น้ำหรือของเหลวอื่นที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาลมาจาก.....

เกิดโดย.....

ข้อ ๒ รายละเอียดการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

วันที่	เวลา		อัตราการระบายน้ำ (ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง)	ปริมาณน้ำที่ระบายทั้งหมด
	จาก	ถึง		

ข้อ ๓ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาล

ได้แนบผลการวิเคราะห์ ซึ่งวิเคราะห์โดย

- ☐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- ☐ สถาบันอื่น คือ.....

ข้อ ๔ รายงานการตรวจ และติดตามผลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณลักษณะและระดับน้ำบาดาล

(๑) ได้แนบผลการวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ทั้ง ๓ บ่อ ซึ่งวิเคราะห์โดย

☐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ สถาบันอื่น คือ.....

(๒) ระดับน้ำบาดาลในบ่อสังเกตการณ์

บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ ๑ : ความลึกของบ่อ.....เมตร

ขนาดบ่อ.....มิลลิเมตร ระยะห่างจากบ่อที่ระบายน้ำ.....เมตร

ระดับน้ำในบ่อ.....เมตร

วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินเดิม.....เมตร

วัน เดือน ปี ที่วัดระดับน้ำ.....

บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ ๒ : ความลึกของบ่อ.....เมตร

ขนาดบ่อ.....มิลลิเมตร ระยะห่างจากบ่อที่ระบายน้ำ.....เมตร

ระดับน้ำในบ่อ.....เมตร

วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินเดิม.....เมตร

วัน เดือน ปี ที่วัดระดับน้ำ.....

บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ ๓ : ความลึกของบ่อ.....เมตร

ขนาดบ่อ.....มิลลิเมตร ระยะห่างจากบ่อที่ระบายน้ำ.....เมตร

ระดับน้ำในบ่อ.....เมตร

วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินเดิม.....เมตร

วัน เดือน ปี ที่วัดระดับน้ำ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

แบบ นบ./๑๒

รายงานการอุดกลบ่อน้ำบาดาล

ตามที่ข้าพเจ้า.....
ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล / ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลเลขที่.....
บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....ตั้งอยู่ที่.....
หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ได้แจ้งยกเลิกการใช้น้ำบาดาล หรือระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล จากบ่อน้ำบาดาลตามใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น
เนื่องจาก

- | | |
|---|---|
| ☐ มีน้ำประปาใช้แล้ว | ☐ ท่อกรแตก (น้ำเค็มเข้าบ่อ) |
| ☐ ระดับน้ำปกติในบ่อลดลงมาก | ☐ ท่อกรองแตก (ทรายจากชั้นน้ำเข้าบ่อ) |
| ☐ เครื่องสูบน้ำตกลงไปในบ่อ | ☐ เลิกกิจการ |
| ☐ คุณภาพน้ำ คือ..... | ☐ อื่น ๆ |

ข้าพเจ้าขอรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ดังนี้

๑. ดำเนินการอุดกลบโดย.....
ตั้งอยู่ที่.....หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลผู้ดำเนินการอุดกลบ คือ.....
หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล เลขที่.....

๒. วัสดุที่ใช้อุดกลบ คือ

๒.๑ ซีเมนต์ จำนวน.....ถุง / กิโลกรัม

๒.๒ ดินเหนียวบริสุทธิ์ ปริมาณ.....ลูกบาศก์เมตร

๓. กรรมวิธีในการดำเนินการอุดกลบ

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการอุทกกลบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการอุทกกลบ่อน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการอุทกกลบ่อน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ ข้าราชการน้ำบาดาลผู้ควบคุม
การอุทกกลบ่อน้ำบาดาล
(.....)

แบบ นบ./๑๘

เลขรับที่.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....
สถานที่เจาะ.....ต.รอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....
ที่อยู่.....

ชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลผู้รายงาน.....
ที่อยู่.....

ชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจาะน้ำบาดาล.....
ที่อยู่.....

วัน เดือน ปี ที่รายงาน.....

กรณีเจาะน้ำบาดาลเสร็จแล้ว

๑) วันเริ่มเจาะ.....วันเจาะเสร็จ.....

๒) ความลึกที่เจาะทั้งหมด.....เมตร ความลึกที่พัฒนาบ่อ (หรือความลึกที่ใช้

ท่อกรุท่อกรอง).....เมตร

กรณีเลิกเจาะน้ำบาดาล

๑) วันเริ่มเจาะ.....วันเลิกเจาะ.....

๒) เลิกเจาะเนื่องจาก () เจาะไม่ได้ผล

() อื่น ๆ

(กรณีเลิกเจาะน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการอุด กลบ หรือถมหลุมเจาะ หรือถมบ่อ ตามนัยข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล และการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑)

วันเจาะเสร็จ หมายถึง วันที่ใส่ท่อกรุท่อกรอง และผนังข้างบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วันเลิกเจาะ หมายถึง วันที่ยุติการเจาะน้ำบาดาล เนื่องจากไม่สามารถทำการเจาะให้ได้ น้ำบาดาลตามปริมาณหรือ คุณภาพที่เหมาะสม หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการเจาะต่อได้ เช่น บ่อพัง ก้นบ่อขาด ฯลฯ

หมายเหตุ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ต้องรายงานผลการเจาะน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่เจาะน้ำบาดาลเสร็จหรือวันที่เลิกเจาะน้ำบาดาล มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

แผนที่แสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

มาตราส่วน ๑ : ๒๐๐

ลงชื่อ..... ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(.....)

ลงชื่อ.....ช่างเจาะน้ำบาดาลผู้กรอรายงาน
(.....)

หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง
วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ (๒) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เพื่อควบคุมการเจาะและการอุดกั้นบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“หนังสือรับรอง” หมายถึง หนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นคำขอตามแบบ นบ./๑๓ ท้ายประกาศนี้ ณ สถานที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศ

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคำขอพร้อมกับคำขอ

ข้อ ๔ ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๓ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) สำเนาวุฒิบัตรที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์ สาธารณวิทยา เทคโนโลยี หรืออุทกธรณีวิทยา หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมเทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่าขึ้นไป

(๒) เป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย หรือสมาชิกสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย หรือสมาชิกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย หรือสมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒

(๓) ไม่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว้นแต่ระยะเวลาแห่งการถูกเพิกถอนได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่เหตุแห่งการถูกเพิกถอนได้สิ้นสุดลง

(๖) ไม่เคยถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่วันถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

ข้อ ๕ หนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบ นบ./๑๔ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๖ การออกหนังสือรับรองให้ออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการอบรมด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำบาดาลและกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อ ๗ หนังสือรับรองให้มีอายุ ๕ ปี นับแต่วันออก เมื่อครบกำหนดแล้วให้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองใหม่

ข้อ ๘ ผู้ได้รับหนังสือรับรอง จะถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔

(๒) กระทำผิดประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(๓) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สมคิด บัวเพ็ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบ นบ./๑๓

เลขรับที่.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอรับหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า อายุ ปี สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน (บริษัท, ห้าง, ร้าน)
ตั้งอยู่ที่ ตรอกซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์ E-Mail

ขอรับหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ
สำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑

พร้อมกับคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

☐ สำเนาวุฒิบัตรที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์สาขา
ธรณีวิทยา เทคโนโลยี หรืออุทกธรณีวิทยา หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมเทคโนโลยีธรณี วิศวกรรม
เหมืองแร่ วิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่าขึ้นไป

☐ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินกว่า ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป


☐ ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่
สังคมรังเกียจ

☐ หลักฐานแสดงว่าเป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย หรือสมาชิกสมาคมอุทก
ธรณีวิทยาไทย หรือสมาชิกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย หรือสมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

☐ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ
(.....)

เลขที่



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หนังสือรับรองฉบับนี้แสดงว่า

.....

(วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา)

เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล

โดยผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ออกตามความในประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงมหาดไทยและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ

สำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

.....

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

.....ผู้เขียน/ผู้พิมพ์
(.....)
.....ผู้ตรวจทาน
(.....)
ถูกต้องแล้ว.....
(.....)
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการนำบาดาล



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว

พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ต้องอุดกลบด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้ เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มอบหมาย

ข้อ ๒ ก่อนดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ให้เป่าล้างบ่อน้ำบาดาลด้วยเครื่องอัดลม ให้ตะกอนดินทรายที่ก้นบ่อขึ้นให้หมดหรือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เฉพาะในกรณีบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้เนื่องจากท่อกรุแตกและมีน้ำกร่อยเค็มไหลลงไปในชั้นน้ำบาดาลที่มีคุณภาพดี หรือในกรณีปนเปื้อนจากสารเคมีที่อันตราย ต้องเป่าล้างบ่อและสูบน้ำออกเพื่อให้ น้ำกร่อยเค็มหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนออกจากบ่อน้ำบาดาลจนสภาพน้ำบาดาลเข้าสู่ภาวะปกติหรือให้ออกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนกรณีนอกจากนี้ ไม่ต้องเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลก่อนดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๓ การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์ ให้ผสมซีเมนต์ด้วยเครื่องผสมซีเมนต์ในอัตราส่วน น้ำ ระหว่าง ๒๐ ลิตร ถึง ๒๕ ลิตร ต่อซีเมนต์ ๑ ถุง (๕๐ กิโลกรัม) โดยอัดซีเมนต์ลงในบ่อด้วยเครื่องอัดซีเมนต์ ที่สามารถอัดซีเมนต์ได้ภายใต้ความดันไม่น้อย ๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ในอัตราไม่น้อยกว่า ๕๐ แกลลอนต่อนาที (๒๒๗.๕๐ ลิตรต่อนาที) ในการอัดซีเมนต์นี้ให้อัดผ่านทางท่อที่ต่อลงไปจนเกือบสุดความลึกของบ่อ และอัดเป็นช่วง ๆ ช่วงละประมาณ ๓๐ เมตร จนกระทั่งซีเมนต์เต็มบ่อ หากมีการยุบตัวของซีเมนต์ ให้เติมซีเมนต์ลงไปอีกจนกว่าซีเมนต์จะหยุดการยุบตัว หรือกรณีที่แรงดันของเครื่องอัดซีเมนต์ไม่เพียงพอที่จะอัดได้ในครั้งเดียวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ให้ทำการยกท่ออัดขึ้นที่ระดับประมาณ ๑ เมตร เหนือระดับซีเมนต์ที่อัดได้ในแต่ละครั้งและทำการอัดซีเมนต์อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับพื้นดิน

ข้อ ๔ การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยดินเหนียว ให้ใช้ดินเหนียวบริสุทธิ์ นวดให้เข้ากันดีแล้วปั้นเป็นลูกกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๒ เซนติเมตร ถึง ๔ เซนติเมตร ผึ่งแดดให้แห้งหรือหมาดแล้วใส่ลงในบ่อให้ต่อเนื่องกันตลอดเวลา เพื่อป้องกันการติดค้างที่บางช่วงของบ่อ อย่างไรก็ตามหากมีการติดค้างของลูกดินเหนียวในบ่อ ห้ามใช้ท่อหรือวัสดุอื่นใดกระทุ้งหรือเหยกลงไปในบ่อ แต่ให้ใช้น้ำจืดที่สะอาดกรอกลงไปเป็นจังหวะ ๆ และต่อเนื่อง จนกว่าลูกดินที่ติดค้างอยู่จะหลุดออกจากกันและเลื่อนลงสู่ก้นบ่อ ในการนำลูกดินที่จะใส่ลงในบ่อนั้น จะต้องตวงด้วยภาชนะที่ทราบปริมาตรแน่นอนและจดบันทึกไว้ เพื่อตรวจสอบว่าปริมาณดินเหนียวที่ใส่ลงไปในบ่อเต็มปริมาตรภายในของบ่อ เมื่อดินเหนียวเต็มถึงระดับปากบ่อ ปลอ่ยให้ดินเหนียวยุบตัว เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นเติมดินเหนียวให้เต็มถึงระดับปากบ่อ

ข้อ ๕ การอุดกลบ่อน้ำบาดาลด้วยวัสดุอื่น ต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการน้ำบาดาล

ข้อ ๖ เมื่ออุดกลบ่อน้ำบาดาลเสร็จแล้ว ต้องจัดทำรายงานการอุดกลบ่อน้ำบาดาลตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันอุดกลบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สมคิด บัวเพ็ง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล
ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบ่อน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบ่อน้ำบาดาล ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ (๒) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖ (๒) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะ

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอตามแบบ นบ./๑ ท้ายประกาศนี้ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ณ สถานที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศกำหนด

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคำขอพร้อมกับคำขอ

ข้อ ๓ ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๒ จะต้องมีความสมบูรณ์ ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

(๓) อ่านและเขียนหนังสือไทยได้

(๔) เคยปฏิบัติงานเจาะน้ำบาดาลในหน้าที่ผู้ช่วยช่างเจาะน้ำบาดาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง

(๕) ไม่วิกลจริต หรือมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล เว้นแต่ระยะเวลาแห่งการถูกเพิกถอนได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่เหตุแห่งการถูกเพิกถอนได้สิ้นสุดลง

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่วันถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

ข้อ ๔ หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๒ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ การออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ให้ออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกได้

ข้อ ๖ การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศ

ข้อ ๗ หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ให้มีอายุ ๕ ปี นับแต่วันออก เมื่อครบกำหนดแล้ว ให้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลใหม่

ข้อ ๘ ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล จะถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

(๒) กระทำผิดประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๓) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบ นบ./๑

เลขที่รับ.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล
ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบ่อน้ำบาดาล

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....
สถานที่ทำงานปัจจุบัน(บริษัท/ห้าง/ร้าน).....
ตั้งอยู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....

ขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑

พร้อมกับคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ☐ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกินกว่า ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
- ☐ ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ


☐ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเคยปฏิบัติงานเจาะน้ำบาดาลในหน้าที่ผู้ช่วยช่างเจาะน้ำบาดาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง (หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของช่างเจาะน้ำบาดาลหรือสัญญาการจ้างงาน สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการศูนย์หรือผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

☐ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ
(.....)

เลขที่

แบบ นบ./๒



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หนังสือรับรองฉบับนี้แสดงว่า


.....

เป็นช่างเจาะน้ำบาดาล

โดยผ่านการอบรมหลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” รุ่นที่ .. ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบ่อน้ำบาดาล

ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

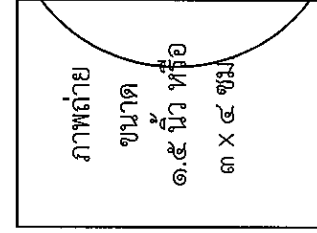

ภาพถ่าย
ขนาด
๑.๕ นิ้ว หรือ
๓ X ๔ ซม.

ประทับตราครุฑ

.....
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ให้ไว้ ณ วันที่.....พ.ศ.

เลขประจำตัวประชาชน ลงชื่อ
ผู้ได้รับหนังสือรับรอง
x-xxxx-xxxxx-x-x

ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี

- ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการการโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐
 - ถูกยกเลิกโดยระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐
-

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
 - ถูกยกเลิกโดยระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔
-

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 - ถูกยกเลิกโดยระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔
-

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 - ถูกยกเลิกโดยระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔
-

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ว่าด้วยการจัดเก็บรายได้และการนำส่งรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑)
 - ถูกยกเลิกโดยระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการจัดเก็บรายได้และการนำส่งรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๕๔
-



ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา

พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหักแบ่งเงินค่าปรับทางอาญา การแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัล การขอรับเงินสินบนรางวัล การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญาไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัล และเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัล และเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐

(๒) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัล และเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“เงินค่าปรับ” หมายความว่า เงินค่าปรับที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับจากการกระทำความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“การจับกุม” หมายความว่า การที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทำการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรือกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่และหรือพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มีส่วนร่วมในการจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นด้วย และให้หมายความรวมถึงกรณีที่

(๑) ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบปรับ และมีการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี หรือกรณีที่พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบปรับ

(๒) ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่ชำระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกำหนดและมีการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี

(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่และหรือพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ ตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบปรับ

“ผู้แจ้งความนำจับ” หมายความว่า บุคคลเดียวหรือหลายคน ซึ่งนำเบาะแส หรือเค้าเงื่อนแห่งการกระทำความผิดมาแจ้งแก่ทางราชการ จนทางราชการสามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้แต่ต้องมีใช้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

“เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ” หมายความว่า

(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทำความผิด

(๒) ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทำความผิดโดยตรงขึ้นไปตั้งแต่ระดับฝ่ายกลุ่มกอง สำนัก รองอธิบดี อธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาผู้วางแผน ผู้สั่งการให้มีการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล จนกระทั่งตรวจพบการกระทำความผิดเป็นผลสำเร็จ

(๓) นิติกรผู้เป็นเจ้าของสำนวน

“การตรวจพบการกระทำความผิด” หมายความว่า การที่พนักงานเจ้าหน้าที่และหรือพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจพบการกระทำความผิดตามคำร้องเรียน หรือตามปกติในอำนาจหน้าที่หรือในกรณีอื่น ๆ และพบว่าผู้กระทำความผิดในทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และมีการกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดและดำเนินคดี ในข้อหาอันนั้น ๆ โดยมีได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิด

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“นิติกร” หมายความว่า นิติกรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“ส่วนราชการอื่น” หมายความว่า ส่วนราชการอื่นใด ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

หมวด ๑

หมวดทั่วไป

ข้อ ๕ เงินสินบนรางวัลตามระเบียบนี้ให้ตกทอดไปยังทายาทของผู้มีสิทธิรับเงินสินบนรางวัลได้กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสินบนรางวัลมิได้ยื่นคำขอรับเงินภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ส่วนราชการได้รับเงินค่าปรับ ให้เงินสินบนและเงินรางวัลดังกล่าวตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีเหตุอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้เฉพาะให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สิ้นสุด

หมวด ๒

การแจ้งความนำจับ

ข้อ ๗ การแจ้งความนำจับต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้แจ้งเป็นสำคัญตามบันทึกการแจ้งความนำจับ ตามแบบ ทบ. นจ. ๑ ท้ายระเบียบนี้หรืออาจจะทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้แจ้งซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่และพฤติการณ์แห่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยประสงค์ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมาย

ในคดีเดียวกันถ้ามีผู้แจ้งความนำจับตั้งแต่สองคนขึ้นไป ให้ถือว่าผู้แจ้งความนำจับก่อน และมีหลักฐานเป็นหนังสือ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน เว้นแต่มีการแจ้งความพร้อมกัน ให้แบ่งเท่า ๆ กัน

ข้อ ที่อยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะบุคคลของผู้แจ้งความนำจับ เอกสารแจ้งความนำจับและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือเป็นความลับ

ข้อ ๘ บรรดาความผิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดอื่น ๆ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการรับแจ้งความนำจับ

(๑) ความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

(ก) อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(ข) ผู้กำกับ รองผู้กำกับ สารวัตร รองสารวัตร และนายตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ในสถานีตำรวจนครบาลเขตกรุงเทพมหานคร

(๒) ความผิดที่เกิดขึ้นนอกเขตกรุงเทพมหานคร

(ก) พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(ข) ผู้กำกับ รองผู้กำกับ สารวัตร รองสารวัตร และนายตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรี
ขึ้นไป ในสถานีตำรวจภูธรจังหวัด

ข้อ ๙ เมื่อได้รับการแจ้งความนำจับแล้ว ให้ผู้รับแจ้งความส่งหลักฐานการรับแจ้งความนำจับ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมกับจัดทำสำเนาหลักฐานการรับแจ้งความนำจับโดยให้ผู้รับแจ้งความ
นำจับเป็นผู้รับรองสำเนาไว้ทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้แจ้งความนำจับเก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมวด ๓

การหักแบ่งเงินค่าปรับ

ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ไว้จ่ายเป็นเงินสินบนเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) กรณีมีการจับกุมผู้กระทำความผิดให้หักในอัตราร้อยละ ๘๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ

(๒) กรณีตรวจพบการกระทำความผิดให้หักในอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ

ข้อ ๑๑ เงินค่าปรับที่หักไว้ตามข้อ ๑๐ หรือเงินค่าปรับที่ได้รับจากเลขาธิการสำนักงานศาล
ยุติธรรม ให้นำไปใช้จ่าย ดังนี้

(๑) ให้แบ่งเงินออกเป็น ๔ ส่วน

(๒) ให้นำไปจ่ายเงินสินบน ๑ ส่วน และเงินรางวัล ๒ ส่วน ในกรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินสินบน
ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัลทั้ง ๓ ส่วน

(๓) จำนวนที่เหลืออีก ๑ ส่วนให้นำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ข้อ ๑๒ เงินค่าปรับตามข้อ ๑๑ (๒) ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) เงินสินบนรางวัลที่หักไว้ตามระเบียบนี้ สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้นำฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินสินบนรางวัลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

(๒) เงินสินบน เงินรางวัลของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
อื่นที่หักไว้ตามระเบียบนี้ สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดนครราชสีมา ให้นำฝากไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี
ชื่อบัญชี “เงินสินบนรางวัลของจังหวัด สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ..”

(๓) ภายใต้บังคับ (๑) และ (๒) เงินสินบน เงินรางวัลของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่หักไว้ตามระเบียบนี้ สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่น ๆ ให้นำฝากไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี ข้อบัญญัติ “เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด”

(๔) เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่หักไว้ตามระเบียบนี้ ให้นำฝากไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี ข้อบัญญัติ “เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด”

(๕) เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ที่หักไว้ตามระเบียบนี้ให้นำฝากไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี ข้อบัญญัติ “เงินสินบนรางวัลของจังหวัด สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต .. ”

(๖) เงินรางวัลของอธิบดี รองอธิบดี และเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้กำหนดในส่วนอื่นที่หักไว้ตามระเบียบนี้ ให้นำฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง ข้อบัญญัติ “เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

ข้อ ๑๓ เงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามข้อ ๑๑ (๓) ให้นำฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง ข้อบัญญัติ “เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

หมวด ๔

การแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัล

ข้อ ๑๔ ถ้ามีผู้แจ้งความนำจับ ให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับนั้น

ข้อ ๑๕ ให้แบ่งจ่ายเงินค่าปรับตามข้อ ๑๑ กรณีมีการจับกุม และมีผู้แจ้งความนำจับหรือไม่มีผู้แจ้งความนำจับ และมีการส่งเรื่องให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต หรือส่วนราชการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล เป็นเงินสินบนรางวัล ดังนี้

(๑) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ในอัตราร้อยละ ๓๐

(๒) กรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม ให้แบ่งจ่ายดังนี้

(ก) เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๒๘

(ข) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๓

(ค) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ในอัตราร้อยละ ๘ กรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

(ง) กรณีความผิดเกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้แบ่งจ่ายดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ในอัตราร้อยละ ๔

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๔

(จ) เจ้าหน้าที่ในส่วน หรือฝ่าย หรือเรียกชื่ออย่างอื่นใด ซึ่งดำเนินการให้ผู้ต้องหานำเงินมาชำระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบ ในอัตราร้อยละ ๓ โดยให้ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ยื่นคำขอรับเงินรางวัล และวางหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับสำหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

(ฉ) หากผู้มีสิทธิรับเงินใน (ก) หรือ (ข) หรือ (ง) วรรคสาม มีหลายคน ให้เฉลี่ยจ่ายเฉพาะในส่วนนั้นเท่ากันทุกคน

(๓) กรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่น ๆ ให้แบ่งจ่าย ดังนี้

(ก) เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๓๐

(ข) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๕

(ค) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๔

(ง) เจ้าหน้าที่ในส่วน หรือฝ่าย หรือเรียกชื่ออย่างอื่นใด ซึ่งดำเนินการให้ผู้ต้องหานำเงินมาชำระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบ ในอัตราร้อยละ ๓ โดยให้ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ยื่นขอรับเงินรางวัล และวางหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับสำหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

(จ) หากผู้มีสิทธิรับเงินใน (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) มีหลายคน ให้เฉลี่ยจ่ายเฉพาะในส่วนนั้นเท่ากันทุกคน

(๔) นิติกรผู้เป็นเจ้าของสำนวน ในอัตรา ร้อยละ ๖ หัวหน้าฝ่ายนิติกรผู้เป็นเจ้าของสำนวน ในอัตราร้อยละ ๓ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกร ในอัตราร้อยละ ๓ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารงานทั่วไปของกลุ่มนิติกร ในอัตราร้อยละ ๓

(๕) อธิบดีในอัตราร้อยละ ๕ รองอธิบดีทุกคนรวมกัน ในอัตราร้อยละ ๘

ข้อ ๑๖ ให้แบ่งจ่ายเงินค่าปรับตามข้อ ๑๑ สำหรับกรณีที่ตรวจพบการกระทำความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ ดังนี้

(๑) กรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม ให้แบ่งจ่ายดังนี้

- (ก) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทำความผิด ในอัตราร้อยละ ๔๐
- (ข) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของผู้ตรวจพบการกระทำความผิด ในอัตราร้อยละ ๗
- (ค) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ในอัตราร้อยละ ๑๐ กรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
- (ง) กรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้แบ่งจ่ายดังนี้
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ในอัตราร้อยละ ๕
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทำความผิด ในอัตราร้อยละ ๕
- (จ) เจ้าหน้าที่ในส่วน หรือฝ่าย หรือเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดำเนินการให้ผู้ต้องหานำเงินมาชำระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบ ในอัตราร้อยละ ๓ โดยให้ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ยื่นคำขอรับเงินรางวัล และวางหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัล ตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับสำหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
- (ฉ) หากผู้มีสิทธิรับเงินใน (ก) หรือ (ข) หรือ (ง) วรรคสาม มีหลายคน ให้เฉลี่ยจ่ายเฉพาะในส่วนนั้นเท่ากันทุกคน
- (๒) กรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่น ให้แบ่งจ่าย ดังนี้
- (ก) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทำความผิด ในอัตราร้อยละ ๔๕
- (ข) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทำความผิด ในอัตราร้อยละ ๗
- (ค) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทำความผิด ในอัตราร้อยละ ๕
- (ง) เจ้าหน้าที่ในส่วนหรือฝ่ายหรือเรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งดำเนินการให้ผู้ต้องหานำเงินมาชำระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบ ในอัตราร้อยละ ๓ โดยให้ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ยื่นคำขอรับเงินรางวัล และวางหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัล ตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับสำหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
- (จ) หากผู้มีสิทธิรับเงินใน (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) มีหลายคน ให้เฉลี่ยจ่ายเฉพาะในส่วนนั้นเท่ากันทุกคน
- (๓) นิติกรผู้เป็นเจ้าของสำนวน ในอัตราร้อยละ ๑๐ หัวหน้าฝ่ายนิติกรผู้เป็นเจ้าของสำนวน ในอัตราร้อยละ ๖ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกรในอัตราร้อยละ ๔ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารงานทั่วไปของกลุ่มนิติกร ในอัตราร้อยละ ๓
- (๔) อธิบดี ในอัตราร้อยละ ๗ รองอธิบดีทุกคนรวมกัน ในอัตราร้อยละ ๑๐

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีการจับกุมและมีผู้แจ้งความนำจับหรือไม่มีผู้แจ้งความนำจับตามข้อ ๑๕ แต่การดำเนินคดีมิได้ส่งเรื่องให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมดำเนินการหรือมีเหตุอื่นใดเป็นเหตุให้ไม่สามารถนำมาจ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลตามข้อ ๑๕ ให้เงินดังกล่าวตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือมีเหตุอื่นใด เป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิรับรางวัลในลำดับใดในแต่ละข้อ ตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ให้เงินรางวัลดังกล่าวตกเป็นรายได้แผ่นดิน

หมวด ๕

การขอรับเงินสินบนรางวัล

ข้อ ๑๙ เมื่อมีการชำระค่าปรับแล้ว ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือสำนัก กอง กลุ่ม หรือส่วนราชการอื่นใด ของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องหรือผู้ตรวจพบการกระทำความผิดแจ้งให้กลุ่มนิติการทราบภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับค่าปรับนั้น

ข้อ ๒๐ เงินค่าปรับที่ได้รับจากเลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้ส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง หรือสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือส่วนราชการอื่น ซึ่งได้รับเงินค่าปรับ แจ้งให้กลุ่มนิติการทราบภายในกำหนด ๒ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับค่าปรับนั้น

ข้อ ๒๑ ให้จ่ายเงินสินบนภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ส่วนการคลัง สำนักบริหารกลางหรือสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือส่วนราชการอื่น ซึ่งได้รับค่าปรับนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๒ เมื่อกลุ่มนิติการได้รับแจ้งตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แล้ว ให้นิติกรผู้เป็นเจ้าของสำนวนในแต่ละคดี เป็นผู้จัดทำบัญชีสรุปรายชื่อพร้อมสัดส่วนจำนวนเงินของผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนรางวัลตามแบบ ทบ. นจ. ๒ ท้ายระเบียบนี้ แจ้งต่อส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือส่วนราชการอื่นซึ่งได้รับค่าปรับภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่มีการชำระค่าปรับนั้น และให้แจ้งหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนรางวัลด้วย

ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลที่หักไว้ตามระเบียบนี้ ให้ยื่นคำขอรับเงินสินบนตามแบบ ทบ. นจ. ๓ หรือเงินรางวัล ตามแบบ ทบ. นจ. ๔ ท้ายระเบียบนี้โดยเร็ว ต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้

(๑) เงินสินบนรางวัลสำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(๒) เงินสินบน เงินรางวัลของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ให้ยื่นคำขอต่อสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ ขอนแก่น และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา ตามลำดับ

(๓) ภายใต้บังคับตาม (๑) และ (๒) เงินสินบน เงินรางวัลของพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจ สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่น ๆ ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(๔) เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้ยื่นคำขอ ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(๕) เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ให้ยื่นคำขอต่อสำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(๖) เงินรางวัลของอธิบดี รองอธิบดี และเจ้าหน้าที่อื่น ให้ยื่นคำขอต่อส่วนการคลังสำนัก บริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อ ๒๔ เมื่อส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง หรือสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต กรมทรัพยากร น้ำบาดาล หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือส่วนราชการอื่นใด ได้รับแบบ ทบ. นจ. ๒ ตามข้อ ๒๒ และแบบ ทบ. นจ. ๓ หรือแบบ ทบ. นจ. ๔ ตามข้อ ๒๓ แล้ว ให้ดำเนินการ ตรวจสอบ เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้จัดทำผลการตรวจสอบและคำขออนุมัติให้จ่ายเงินสินบนรางวัลต่อไป

ให้ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต หรือผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งได้รับแบบ ทบ. นจ. ๓ หรือแบบ ทบ. นจ. ๔ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน สินบนรางวัล

หมวด ๖

การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ข้อ ๒๕ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หมวด ๗

การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

ข้อ ๒๖ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินฝากคลัง การพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ข้อ ๒๗ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๘ บรรดาคดีที่เกิดขึ้นและคดียังไม่ถึงที่สุดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลตามระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ปราณีต ร้อยบาง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบ ทบ. นจ.๑

บันทึกการรับแจ้งความนำจับ

สถานที่บันทึก.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

หมู่ที่.....หมู่บ้าน.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....บัตรประชาชนเลขที่.....

ออกให้ ณ.....หมดอายุวันที่.....

ขอแจ้งความไว้ต่อกับนาย/นาง/นางสาว.....ตำแหน่ง.....

ดังมีรายละเอียดความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้.....

.....

.....

.....

.....

.....

เหตุเกิดที่.....

.....

.....เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. เวลา

โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์ ☐ ขอรับเงินสินบน ☐ ไม่ขอรับเงินสินบน

จึงขอให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้แจ้งความ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับแจ้งความ

()

ตำแหน่ง.....

บัญชีสรุปรายชื่อพร้อมสัดส่วนจำนวนเงิน
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงินรางวัล

สำหรับนิติกรเจ้าของสำนวน กนต. ทบ.

- รายชื่อผู้ต้องหา.....สถานที่เกิดเหตุ
๑. { คดีเปรียบเทียบปรับเลขที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
 คดีอาญาศาลหมายเลขดำที่.....หมายเลขแดงที่.....
๒. ค่าปรับในคดีจำนวนเงิน = บาท (.....)
๓. จำนวนเงินสินบนรางวัลที่หักจากค่าปรับแล้ว (๖๐% หรือ ๘๐% ของเงินค่าปรับ) =บาท
(.....)
๔. จำนวนเงินสินบนรางวัลตามข้อ ๑๑ ที่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ร้อยละ ๒๕ แล้ว เหลือเป็นเงินสินบนรางวัล
ที่นำมาแบ่งจ่ายให้ผู้มีสิทธิ จำนวนเงิน =.....บาท (.....)
๕. รายชื่อและสัดส่วนจำนวนเงินของผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนรางวัล ดังนี้

กรณีตรวจพบการกระทำความผิด	กรณีมีการจับกุม
ชื่อ - ตำแหน่ง	ชื่อ - ตำแหน่ง
๑. ผู้แจ้งความนำจับร้อยละ..... =บาท ชื่อ	๑. ผู้แจ้งความนำจับร้อยละ.....=.....บาท ชื่อ.....
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทำความผิด (๑) ชื่อ	๒. เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองและหรือตำรวจผู้จับ ชื่อ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
(๒) ชื่อ.....	รวม ร้อยละ.....=.....บาท
ตำแหน่ง.....	(๑) ชื่อ
รวม ร้อยละ..... = บาท	ตำแหน่ง
๓. ผู้บังคับบัญชาในระดับต้น	๓. เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมจับกุมผู้กระทำความผิด
(๑) ชื่อ	(๑) ชื่อ.....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง.....
สังกัด	(๒) ชื่อ.....
(๒) ชื่อ	ตำแหน่ง.....
ตำแหน่ง	รวม ร้อยละ.....=.....บาท
สังกัด	
รวม ร้อยละ..... = บาท	

กรณีตรวจพบการกระทำความผิด	กรณีมีการจับกุม
ชื่อ - ตำแหน่ง	ชื่อ - ตำแหน่ง
๔. ชื่อ ตำแหน่ง ผอ.สำนัก กอง กลุ่ม ร้อยละ..... = บาท ชื่อ ตำแหน่ง ผอ.สนง.ทสจ. ร้อยละ.....=..... บาท ๕. ชื่อ ตำแหน่ง ผอ.สนง.ทสจ. สำนัก กอง กลุ่ม (สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำส่วน/ฝ่าย ที่ดำเนินการ ให้ผู้ต้องหานำเงินมาชำระค่าปรับ) ร้อยละ.....=..... บาท ๖. ผู้บริหาร ทบ. (๑) ชื่อ ตำแหน่ง อทบ. ร้อยละ..... = บาท (๒) ชื่อ ตำแหน่ง รอง อทบ. ร้อยละ..... = บาท (๓) ชื่อ ตำแหน่ง รอง อทบ. ร้อยละ..... = บาท ๗. เจ้าหน้าที่ กนต. ที่เป็นเจ้าของสำนวน (๑) ชื่อ ตำแหน่ง.....นิติกร นิติกรผู้เป็นเจ้าของสำนวน ร้อยละ..... = บาท (๒) ชื่อ ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายนิติกรผู้เป็นเจ้าของสำนวน ร้อยละ..... = บาท	๔. ผู้บังคับบัญชาาระดับต้น (๑) ชื่อ..... ตำแหน่ง สังกัด (๒) ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด รวม ร้อยละ =บาท ๕. ชื่อ ตำแหน่ง ผอ.สำนัก กอง กลุ่ม ร้อยละ = บาท ชื่อ ตำแหน่ง ผอ.สนง.ทสจ. ร้อยละ = บาท ๖. ชื่อ ตำแหน่ง ผอ.สนง.ทสจ. ผอ.สำนัก กอง กลุ่ม (สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำส่วน/ฝ่าย ที่ดำเนินการ ให้ผู้ต้องหานำเงินมาชำระค่าปรับ) ร้อยละ = บาท ๗. ผู้บริหาร ทบ. (๑) ชื่อ ตำแหน่ง อทบ. ร้อยละ..... = บาท (๒) ชื่อ ตำแหน่ง รอง อทบ. ร้อยละ..... = บาท (๓) ชื่อ ตำแหน่ง รอง อทบ. ร้อยละ..... = บาท

กรณีตรวจพบการกระทำความผิด	กรณีมีการจับกุม
ชื่อ - ตำแหน่ง	ชื่อ - ตำแหน่ง
(๓) ชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ร้อยละ = บาท (๔) ชื่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กนต. ร้อยละ = บาท	๕. เจ้าหน้าที่ กนต. ที่เป็นเจ้าของสำนวน (๑) ชื่อ ตำแหน่ง นิติกร นิติกรผู้เป็นเจ้าของสำนวน ร้อยละ = บาท (๒) ชื่อ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติกรผู้เป็นเจ้าของสำนวน ร้อยละ = บาท (๓) ชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ร้อยละ = บาท (๔) ชื่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กนต. ร้อยละ = บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ลงชื่อ.....ผู้สรุป
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำขอรับเงินสินบน
(สำหรับผู้แจ้งความนำจับ)

ยื่นต่อส่วนการคลัง หรือ สทบ.เขต หรือ สนง.ทสจ.

เขียนที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ได้แจ้งความนำจับไว้ต่อ

.....ตำแหน่ง.....สังกัด.....
ซึ่งคดีถึงที่สุดและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับแล้ว ข้าพเจ้าขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการ
แบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้

ลำดับที่	คดีเปรียบเทียบปรับ เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายชื่อผู้ต้องหา	ข้อหาความผิด	จำนวนเงิน(บาท)
รวมเป็นเงินจำนวน					

จึงขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการเบิกจ่ายให้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

การตรวจสอบ

ได้ทำการตรวจสอบคำขอรับเงินสินบนข้างต้นนี้กับบัญชีสรุปรายชื่อฯ ของผู้มีสิทธิรับเงินสินบนตาม
แบบ ทบ. นจ. ๒ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ นาย/นาง/นางสาว.....
จำนวน.....บาท (.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

การอนุมัติ

() อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัล จำนวน.....บาท (.....)

() ไม่อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลเนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

การรับเงิน

ได้รับเงินรางวัลจำนวน.....บาท (.....) ไปถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(.....)

ผู้แจ้งความนำจับ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำขอรับเงินสินบน
(เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้เงินรางวัล)

ยื่นต่อส่วนการคลัง หรือ สทบ.เขต หรือ สนง.ทสจ.

เขียนที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ตำแหน่ง.....

เจ้าหน้าที่ผู้จับ/เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับในคดีเปรียบเทียบปรับ ดังนี้

ลำดับที่	คดีเปรียบเทียบปรับ เลขที่	วัน/เดือน/ปี	รายชื่อผู้ต้องหา	ข้อหาความผิด	จำนวนเงิน(บาท)
รวมเป็นเงินจำนวน					

ขอรับเงินรางวัลตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับ
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓

จึงขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการเบิกจ่ายให้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

การตรวจสอบ

ได้ทำการตรวจสอบคำขอรับเงินสินบนข้างต้นนี้กับบัญชีสรุปรายชื่อฯ ของผู้มีสิทธิรับเงินรางวัลตาม
แบบทบ. นจ. ๒ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ นาย/นาง/นางสาว.....
จำนวน.....บาท (.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

การอนุมัติ

() อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัล จำนวน.....บาท (.....)

() ไม่อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลเนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

การรับเงิน

ได้รับเงินรางวัลจำนวน.....บาท (.....) ไปถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.



ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ประกอบกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต้องดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

ดังนั้น เพื่อให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาล มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล” พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐

(๒) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

(๓) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“กิจการน้ำบาดาล” หมายความว่า การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หรือ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

“ผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการน้ำบาดาล

“พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“น้ำผิวดิน” หมายความว่า น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่หรือแหล่งน้ำที่รัฐจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องมีปริมาณน้ำต่อเนื่องตลอดปี หรือน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปานครหลวงที่ไม่ได้ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปา

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลจังหวัด และในส่วนกลาง ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง

“คำขอ” หมายความว่า คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๑

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเท่านั้น และไม่มีหนี้ค่าน้ำบาดาลหรือค่านูรักษาน้ำบาดาลค้างชำระก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต หากปรากฏว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตยังไม่ได้ชำระค่าน้ำบาดาลหรือค่านูรักษาน้ำบาดาลที่ค้างชำระดังกล่าว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเรียกชำระให้เสร็จสิ้น

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชำระค่าน้ำบาดาลหรือค่านูรักษาน้ำบาดาลที่ค้างชำระ ให้ผู้ออกใบอนุญาตถือเป็นเงื่อนไขการไม่ออกใบอนุญาตก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาตรวจสอบคำขอ ดังนี้

(๑) การกรอกข้อความในคำขอถูกต้อง ครบถ้วน

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

(๓) สำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคำขอ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาให้ถูกต้องครบถ้วน

(๔) เมื่อตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอลงวันที่ เดือน ปี ที่ยื่นลงในคำขอ

(๕) เมื่อดำเนินการตาม (๑) ถึง (๔) แล้ว ให้รับคำขอ โดยปฏิบัติ ดังนี้

ก. ลงรับคำขอในทะเบียนรับหนังสือทั่วไป

ข. ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และออกใบเสร็จรับเงิน

เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคำขอนั้น ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อรับจดทะเบียนคำขอไว้ดำเนินการ โดยการดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่รับคำขอจนถึงการจดทะเบียนรับคำขอต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ

ข้อ ๑๐ การออกใบอนุญาต ให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยให้จัดทำใบอนุญาตจำนวน ๓ ฉบับ คือ ฉบับผู้ถือใบอนุญาต ฉบับพนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ และฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วให้ผู้ออกใบอนุญาตลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราครุฑของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดง ไว้เป็นสำคัญ

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการตามวรรคแรกแล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต ทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า เพื่อให้มารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวง และแจ้งหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ทราบด้วย

สำหรับใบอนุญาตฉบับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ให้เก็บไว้ที่ทำการของพนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ ส่วนฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดทำรายงานสรุปและรายงานรายละเอียดส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทุกเดือน ตามแบบที่กรมทรัพยากร น้ำบาดาลกำหนด

ข้อ ๑๑ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณา ดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อออกใบอนุญาต หรือไม่ออก ใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑

การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๒ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบสถานที่

(๑.๑) ให้ตรวจสอบสถานที่ทุกคำขอ โดยแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ โดยต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้

(๑.๒) การตรวจสอบสถานที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ โดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้เพื่อการเกษตรกรรม

(๒) การพิจารณาคำขอ

(๒.๑) การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ยึดหลักวิชาการ คือ ไม่เกินปริมาณน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร หรือสุขภาพของประชาชน

(๒.๒) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลได้

(๒.๓) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่มีแหล่งน้ำผิวดิน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ก. ประเภทธุรกิจ (อุตสาหกรรมหรือการค้า) อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล โดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลตามสัดส่วนการใช้น้ำของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

ข. ประเภทอุปโภคบริโภค หรืออุปโภค ไม่อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล เว้นแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบแหล่งน้ำผิวดินได้ อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล และผ่อนผันให้ใช้น้ำบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปพลางก่อนจนกว่าจะสามารถเชื่อมต่อระบบแหล่งน้ำผิวดินได้

สำหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานทูต และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ซึ่งใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลได้ และอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม ตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

ค. ประเภทเกษตรกรรม อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลได้ โดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินตามสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

(๓) การกำหนดขนาดบ่อและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่จะอนุญาต

(๓.๑) กำหนดให้บ่อน้ำบาดาลขนาดใดขนาดหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำชนิดใด สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ในอัตราที่กำหนด

(๓.๒) กำหนดให้ระยะเวลาการทำงานโดยเฉลี่ยของเครื่องสูบน้ำที่ใช้ประจำบ่อ ไม่เกินวันละ ๑๖ ชั่วโมง ไม่ว่าเครื่องสูบน้ำนั้นจะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่

(๓.๓) กำหนดให้

บ่อน้ำบาดาล		สามารถสูบน้ำได้สูงสุด
(มม.)	(นิ้ว)	(ม ³ /วัน)
๕๐	๒	๓๒
๗๕	๓	๘๐
๑๐๐	๔	๒๔๐
๑๒๕	๕	๔๐๐
๑๕๐	๖	๘๐๐
๒๐๐	๘	๑,๒๘๐
๒๕๐	๑๐	๑,๙๒๐
๓๐๐	๑๒	๓,๒๐๐
๓๕๐	๑๔	๓,๒๐๐

(๔) การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดตอนบนสุดน้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๒ (๑)(๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนบ่อที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสาร หลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัด ประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาตตามมติคณะกรรมการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๕) การออกใบอนุญาต ให้พิจารณาออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาลและรหัสหมายเลข ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๓ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบสถานที่

(๑.๑) ให้ตรวจสอบสถานที่ทุกคำขอ โดยแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ และดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับ สภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ รวมทั้งผลการ วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาล

(๑.๒) การตรวจสอบสถานที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพ บ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการโดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้เพื่อการเกษตรกรรม

(๒) การพิจารณาคำขอ

(๒.๑) การอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ยึดหลักวิชาการ คือไม่เกินปริมาณน้ำบาดาล ที่ยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร หรือสุขภาพของประชาชน

(๒.๒) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้

(๒.๓) ภายใต้บังคับข้อ (๒.๑) ในท้องที่ที่มีแหล่งน้ำผิวดินมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ก. ประเภทธุรกิจ (อุตสาหกรรมหรือการค้า) อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล โดยให้ใช้น้ำบาดาลตามสัดส่วนการใช้น้ำของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

ข. ประเภทอุปโภคบริโภค หรืออุปโภค ไม่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบแหล่งน้ำผิวดินได้ อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล และผ่อนผันให้ใช้น้ำบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปพลางก่อนจนกว่าจะสามารถเชื่อมต่อระบบแหล่งน้ำผิวดินได้ หากจะเก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อสำรอง ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕

ค. ประเภทเกษตรกรรม อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้ โดยให้ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินตามสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use)

(๓) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลตามหลักการใช้น้ำเป็นหลักว่า ถูกลงไปใช้เพื่ออะไร และในลักษณะใด ตามคำจำกัดความท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ หากกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้แล้ว ก็ให้กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๔) การพิจารณากำหนดปริมาณน้ำบาดาลที่อนุญาตในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พิจารณาตามสถานที่ใช้น้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๔.๑) เคหะสถาน ครั้วเรือนละไม่เกิน ๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (หากจำนวนครั้วเรือนมีมากกว่า ๖ คน ให้เพิ่มเฉพาะที่เกินกว่า ๖ คน อีกคนละไม่เกิน ๒๕๐ ลิตรต่อวัน)

(๔.๒) อาคารชุด แฟลต อพาร์ทเมนต์ ตึกแถว หรือเรือนแถว ให้ใช้น้ำหน่วยหรือห้องละไม่เกิน ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

(๔.๓) หอพักให้ใช้น้ำห้องละไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

(๔.๔) โรงแรม ให้ใช้น้ำห้องละไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

(๔.๕) โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ให้ใช้น้ำคนละไม่เกิน ๕๐ ลิตรต่อวัน

(๔.๖) วัด หรือศาสนสถาน ให้ใช้น้ำบาดาลตามความเหมาะสม

(๔.๗) สถานที่ราชการหรือสำนักงานเอกชน ให้ใช้น้ำคนละไม่เกิน ๑๕๐ ลิตรต่อวัน

(๔.๘) โรงพยาบาล ให้ใช้น้ำบาดาลตามความเหมาะสม

(๔.๙) เขตนิคมอุตสาหกรรม คิดปริมาณน้ำ ๗-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อไร่

(๔.๑๐) Boiler คิดการสูญเสียการใช้น้ำประมาณ ๘๐ - ๑๐๐ %

(๔.๑๑) Cooling Tower, Air chiller คิดสูญเสียการใช้น้ำประมาณ ๐.๕ - ๕ %

(๔.๑๒) หน่วยคอนกรีตผสมเสร็จให้ใช้น้ำในการผสมปูนประมาณ ๑๗๐ ลิตรต่อคอนกรีต

๑ ลูกบาศก์เมตร

(๔.๑๓) โรงน้ำแข็ง น้ำแข็งของ ความจุ ๑๘๐ ลิตรต่อของ น้ำแข็งหลอด ๑ ตันต่อ ๑ ลูกบาศก์เมตร

(๔.๑๔) สถานีบริการน้ำมัน การล้างอัดฉีด ประเมินการใช้น้ำไม่เกิน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อคันต่อวัน จำนวนผู้ใช้บริการห้องน้ำ ร้านค้า ร้านอาหาร ประเมินการใช้น้ำไม่เกิน ๕๐ ลิตรต่อคนต่อวัน

(๔.๑๕) รถต้นไม้ สนามหญ้าในสนามกอล์ฟ ประเมินการใช้น้ำไม่เกินวันละ ๕ - ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อ ๑ ไร่

(๔.๑๖) ฟาร์ม

ก. เลี้ยงไก่ ให้ใช้น้ำตัวละไม่เกิน ๑๕๐ - ๒๕๐ ซีซีต่อวัน

ข. เลี้ยงเป็ด ให้ใช้น้ำตัวละไม่เกิน ๒๕๐ - ๓๕๐ ซีซีต่อวัน

ค. เลี้ยงหมู ให้ใช้น้ำตัวละไม่เกิน ๕๐ - ๗๐ ลิตรต่อวัน

(๔.๑๗) การใช้น้ำบาดาลนอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงตามความจำเป็น และเหมาะสม

(๕) การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อออกหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ

ส่วนคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการเพื่อออกใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๖) ในการออกใบอนุญาต ให้พิจารณาออกรหัสหมายเลขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ ในเขตท้องที่ที่สามารถใช้หรือเชื่อมต่อระบบจากแหล่งน้ำผิวดินได้แล้ว ให้พิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นบ่อสำรองได้ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(๑) สถานที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำในยามฉุกเฉิน หรือกรณีเร่งด่วน เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทั้งของรัฐและเอกชน

(๒) สถานที่เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม เช่น สถานศึกษา หรือศาสนสถาน

(๓) สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ หรือมีความสำคัญของประเทศ เช่น ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือสถานที่สำคัญทางทหาร เป็นต้น

(๔) สถานที่ที่เป็นอาคารสูงหลายชั้น ไม่มีที่สำหรับสร้างถังเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ

(๕) สถานที่ที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นบ่อสำรอง กรณีเกิดอัคคีภัย

(๖) สถานที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการน้ำบาดาลพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้เก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อสำรองได้

(๗) สภาพบ่อน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้เป็นบ่อสำรองต้องใช้งานได้ดี และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๘) บ่อน้ำบาดาลที่จะใช้เป็นบ่อสำรองกรณีเกิดอัคคีภัย ต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง

ข้อ ๑๕ การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นบ่อสำรอง ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบปริมาณการใช้น้ำที่แท้จริง ซึ่งในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นระบบโทรมาตรต่อไป

(๒) ต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบ่อน้ำบาดาล แยกออกจากการใช้ไฟฟ้าทั่วไป

(๓) การใช้น้ำบาดาลจากบ่อสำรอง ต้องใช้ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉิน และต้องแจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบทันทีทุกครั้ง โดยแจ้งทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หลังจากนั้นให้แจ้งรายละเอียดการใช้น้ำตามเอกสารที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วย

(๔) ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อสำรองต้องอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ในการเข้าตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาลตามสมควรแก่กรณี

(๕) หากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติข้างต้น ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้เก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อสำรอง และให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการออกถล่มบ่อน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ส่วนที่ ๒

การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๖ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบสถานที่

(๑.๑) กรณีขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อบอนบนสุดไม่เกินกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร และมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีแหล่งน้ำผิวดินหรือมีแต่ไม่เพียงพอไม่ต้องตรวจสอบสถานที่ และให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ ๑๖ (๔)

(๑.๒) กรณีขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อบอนบนสุดเกินกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ต้องตรวจสอบสถานที่ทุกคำขอ โดยแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ โดยการตรวจสอบต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้

(๑.๓) การตรวจสอบสถานที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ โดยแยกตามข้อเท็จจริงออกเป็น ๔ ส่วน คือ ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้เพื่อการเกษตรกรรม

(๒) การพิจารณาคำขอ

การอนุญาตให้ยึดหลักวิชาการ คือไม่เกินปริมาณน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรสิน หรือสุขภาพของประชาชน

(๓) การกำหนดขนาดบ่อและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่จะอนุญาต

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๒ (๓)

(๔) การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๔.๑) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พิจารณาดำเนินการเพื่อออกหรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๖ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ

ส่วนคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

(๔.๒) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัด ให้พิจารณาดำเนินการเพื่อออกหรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๖ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ

ส่วนคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

ข. คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตตาม (๔.๑) วรรคสองและตาม (๔.๒) ข้อ ก. และ ข้อ ข. แล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาตตามมติคณะกรรมการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๕) การออกใบอนุญาต ให้พิจารณาออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาลและรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๗ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบสถานที่

(๑.๑) ให้ตรวจสอบสถานที่ทุกคำขอ โดยแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูลที่มีสมบูรณ์เกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ รวมทั้งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาล

(๑.๒) การตรวจสอบสถานที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการ โดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้เพื่อการเกษตรกรรม

(๒) การพิจารณาคำขอ

การอนุญาตให้ยึดหลักวิชาการ คือ ไม่เกินปริมาณน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร หรือสุขภาพของประชาชน

(๓) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลตามหลักการใช้ น้ำเป็นหลักว่า ถูกนำไปใช้เพื่ออะไร และในลักษณะใด ตามคำจำกัดความที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ หากกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล ที่ออกตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มีผลบังคับใช้แล้ว ก็ให้กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๔) การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๔.๑) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๓ (๔) ข้อ ๑๗ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ

ส่วนคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

(๔.๒) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัด ให้พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๗ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ

ส่วนคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

ข. คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตตาม (๔.๑) วรรคสองและ (๔.๒) ข้อ ก. และ ข้อ ข. แล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาตตามมติคณะกรรมการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๕) การพิจารณากำหนดปริมาณน้ำบาดาลในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พิจารณาตามสถานที่ใช้น้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๓ (๔)

(๖) การออกใบอนุญาต ให้พิจารณาออกรหัสหมายเลขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้

ส่วนที่ ๓

การออกใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๑๘ ให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสถานที่ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

(๒) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ รวบรวมเอกสารส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาตตามมติคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๓) การออกใบอนุญาต ให้พิจารณาออกรหัสหมายเลขในใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ตามประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ส่วนที่ ๔

การออกและกำหนดอายุใบอนุญาต

ข้อ ๑๙ การออกใบอนุญาต ให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยกำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกินกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

- (๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๑ ปี
- (๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
 - (๒.๑) ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๓ ปี
 - (๒.๒) นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๕ ปี
- (๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๕ ปี

หมวดที่ ๒

ว่าด้วยการดำเนินการคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบท้าย กฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมด้วยใบอนุญาตต้นฉบับ หรือ ฉบับใบแทน แล้วแต่กรณี ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่กิจการน้ำบาดาลนั้นอยู่ในเขตอำนาจ ก่อนที่ ใบอนุญาตจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณา ตรวจสอบคำขอ ดังนี้

- (๑) เอกสารหลักฐานและการกรอกข้อความในคำขอลูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
- (๒) สำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคำขอ ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้รับมอบ อำนาจ ลงนามรับรองสำเนาให้ถูกต้องครบถ้วน
- (๓) เมื่อตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอลงวันที่ เดือน ปี ที่ยื่นลงในคำขอ
- (๔) เมื่อดำเนินการตาม (๑) ถึง (๓) แล้ว ให้รับคำขอ โดยปฏิบัติ ดังนี้

ก. ลงรับคำขอในทะเบียนรับหนังสือทั่วไป

ข. ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และออกใบเสร็จรับเงิน

เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคำขอนั้น ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อรับ จดทะเบียนคำขอไว้ดำเนินการ โดยการดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่รับคำขอจนถึงจดทะเบียนรับคำขอ ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ

ข้อ ๒๒ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องไม่มีหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่านูรักษ์น้ำบาดาลค้าง ชำระ หากปรากฏว่า ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ยังไม่ได้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่านูรักษ์น้ำบาดาลที่ค้าง ชำระดังกล่าว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเรียกชำระให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

กรณีที่ ผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่านูรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตก็ได้

กรณีที่มีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ในระหว่างที่ยังไม่ถึงงวดที่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่านุรักษ์น้ำบาดาล ให้ถือว่าหนี้ค้างชำระจนถึงงวดสุดท้ายก่อนยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๒๓ การตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบสถานที่ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หากตรวจสอบสถานที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๑๓ (๑.๒) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

ข้อ ๒๔ การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๒ (๒) ข้อ ๑๓ (๒) ข้อ ๑๖ (๒) และข้อ ๑๗ (๒) โดยให้พิมพ์ หรือประทับข้อความการอนุญาตด้วยหมึกสีแดง หรือสีน้ำเงินตามแบบท้ายระเบียบนี้ ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต และให้ผู้ออกใบอนุญาตลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดง ไว้เป็นสำคัญ

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า เพื่อให้มารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อหมายเหตุในใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

ข้อ ๒๕ การต่ออายุใบอนุญาต ให้พิจารณากำหนดอายุใบอนุญาต ตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ครั้งละ ๑ ปี

(๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒.๑) ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ครั้งละ ๑ ปี

(๒.๒) นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ครั้งละ ๒ ปี

(๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาต ครั้งละ ๓ ปี

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๒๐ หรือใบอนุญาตได้สิ้นอายุแล้ว หากประสงค์จะประกอบกิจการน้ำบาดาลต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น และเมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ให้พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ต่อไป

กรณีที่พิจารณาอนุญาต การออกใบอนุญาต ให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยกำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกินกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๑ ปี

(๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒.๑) ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๑ ปี

(๒.๒) นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๒ ปี

(๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๓ ปี

หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการโอนใบอนุญาต

ข้อ ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคำขอ

ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต จะต้องไม่มีหนี้ค่าน้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษน้ำบาดาลค้างชำระ หากปรากฏว่า ผู้ขอโอนใบอนุญาต ยังไม่ได้ชำระค่าน้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษน้ำบาดาลที่ค้างชำระดังกล่าว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเรียกชำระให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต ไม่ชำระค่าน้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษน้ำบาดาลที่ค้างชำระตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตก็ได้

กรณีที่มีการขอโอนใบอนุญาตในระหว่างที่ยังไม่ถึงงวดที่ต้องชำระค่าน้ำบาดาล หรือค่าอนุรักษน้ำบาดาล ให้ถือว่าหนี้ค้างชำระจนถึงวันยื่นคำขอโอนใบอนุญาต

ข้อ ๓๐ เมื่อรับคำขอโอนใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาคำขอให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทำการ

การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน หรือผู้รับใบอนุญาตยังมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙

ข้อ ๓๑ การอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้เขียนหรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงในด้านหน้าหรือด้านหลังใบอนุญาต โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้ออกใบอนุญาตลงนามอนุญาตให้โอนพร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสำคัญ

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบโดยไม่ชักช้า เพื่อให้มารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายใน ๑ วันทำการ เพื่อหมายเหตุใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

หมวดที่ ๔ ว่าด้วยการออกใบแทนใบอนุญาต

ข้อ ๓๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับใบอนุญาตทราบและทำบันทึกเปรียบเทียบคดี โดยการจัดทำบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา ตามแบบที่กำหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่ได้รับมอบหมายให้เปรียบเทียบคดีที่เกิดในจังหวัดนั้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายจริง ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ และในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทำลายประกอบด้วย

ข้อ ๓๔ เมื่อรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ขอรับใบแทนชำระค่าธรรมเนียมคำขอค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมค่าคัดสำเนา หรือค่าถ่ายเอกสารตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้พิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทำการ

การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน

ข้อ ๓๕ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ทำสำเนาภาพถ่ายหรือคัดสำเนาจากสำเนาฉบับที่เก็บไว้ที่ทำการของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ แล้วเขียนหรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงเหนือครุฑ คำว่า “ใบแทน” และเขียนหรือประทับข้อความด้วยอักษรสีแดงไว้ในด้านหน้าหรือด้านหลังใบแทนใบอนุญาต โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ลงนามพร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดง ไว้เป็นสำคัญ

หมวดที่ ๕

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๓๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มีใช้การโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รวมทั้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางเขตการปกครอง ตลอดจนการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาลนั้น

ในกรณียื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ และส่งเอกสารหลักฐานพร้อมคำขอ

ข้อ ๓๗ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคำขอ

ข้อ ๓๘ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาต ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

(๑.๑) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร

ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๑.๒) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมที่มากกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๒) นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

(๒.๑) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ดังนี้

(๒.๑.๑) ในเขตน้้าบาดาลจังหวัดใดที่มีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พิจารณา ดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไข้ไข้บาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อกรุป่ตอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร

ส่วนคำขอแก้ไขไข้บาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุป่ตอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ส่งคำขอแก้ไขไข้บาดาล พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียน รับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

(๒.๑.๒) ในเขตน้้าบาดาลจังหวัดใดที่มีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พิจารณา ดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไข้บาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อกรุป่ตอนบนสุดน้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ส่วนคำขอแก้ไขไข้บาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อ ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุป่ตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอแก้ไขไข้บาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุป่ตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ให้ส่งคำขอแก้ไข ไข้บาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการในเขตน้้าบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้้าบาดาลจังหวัด นั้นพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป

ข. คำขอแก้ไขไข้บาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุป่ตอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ส่งคำขอแก้ไขไข้บาดาล พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียน รับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแก้ไขไข้บาดาลแล้ว ให้ดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่ อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงาน น้้าบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้้าบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากร น้้าบาดาลเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก่ไข้บาดาลให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๒.๒) การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไข้บาดาลใช้น้้าบาดาล ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๒.๒.๑) ในเขตน้้าบาดาลจังหวัดใดที่มีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พิจารณา ดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไข้บาดาลใช้น้้าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้้าบาดาลใน ไข้บาดาลรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ส่วนคำขอแก้ไขไข้บาดาล ใช้น้้าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้้าบาดาลให้มี จำนวนเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้้าบาดาล จากเดิมที่มากกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขไข้บาดาลพร้อม เอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

(๒.๒.๒) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พิจารณา ดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไข้ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลใน ใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มี จำนวนเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่มากกว่า วันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิม ไม่เกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไข ใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น พิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

ข. คำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มี จำนวนน้อยกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้ คณะกรรมการ ในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่ อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาลเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก่ไข้ใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๓) สำหรับการพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ให้ลงทะเบียนรับ คำขอและรวบรวมเอกสารส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำ ท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๓๙ การอนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีดำ หรือสีน้ำเงิน ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต และให้ผู้ออกใบอนุญาต ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่ง ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดง ไว้เป็นสำคัญ

การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายใน ๑ วันทำการ เพื่อหมายเหตุ ในใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปราณีต ร้อยบาง)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเภทการใช้น้ำบาดาล

ตามมติคณะกรรมการน้ำบาดาลในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
หลักการแบ่ง : ใช้แหล่งน้ำดิบเป็นหลักว่าถูกนำไปใช้เพื่ออะไร และในลักษณะใด

ประเภท	คำจำกัดความ
๑. อุปโภคบริโภค	๑.๑ ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ที่ผู้เป็นเจ้าของบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในครัวเรือนของตนเอง หรือแบ่งปัน ให้ผู้อื่น โดยมีได้มีการซื้อขาย ๑.๒ ได้แก่การใช้น้ำบาดาลในโรงพยาบาลของรัฐ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน ๑.๓ ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเพื่อบริการในกิจการอาคารชุด แฟลต อพาร์ทเมนต์ หอพัก บ้านเช่า หมู่บ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อสวนเกษตร และกิจการอื่นในลักษณะเดียวกัน ๑.๔ ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาของ องค์การของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริการชุมชนสำหรับ อุปโภคบริโภคเท่านั้น ยกเว้น การบริการน้ำบาดาลเพื่อธุรกิจหรือ เกษตรกรรม ก็ให้เป็นไปตามประเภทนั้นๆ
๒. ธุรกิจ แบ่งเป็น	
๒.๑ ธุรกิจ (อุตสาหกรรม)	- ได้แก่การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตเบียร์ สุรา ห้องเย็น เหล็กเส้น อาหารกระป๋อง หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โกดัง แฟลตหรือหอพักคนงาน เป็นต้น
๒.๒ ธุรกิจ (บริการ)	- ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเพื่อการบริการลูกค้า เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ สถานอาบอบนวด ศูนย์การค้า ตลาด ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร สถานบริการน้ำมัน อาคารพาณิชย์ สนามกีฬา สนามกอล์ฟ สวนสัตว์ สวนสนุก สำนักงาน รวมทั้งห้องแสดงสินค้า โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น และให้รวมถึงน้ำบาดาลที่ใช้สำหรับ คนงานก่อสร้าง
๒.๒ ธุรกิจ (การค้า)	- ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ผลิตน้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำอัดลม น้ำโซดา เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำแข็ง หรือขายน้ำบาดาล เป็นต้น
๓. เกษตรกรรม	ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเพื่อ - การเพาะปลูก - การเลี้ยงสัตว์

**หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
สำหรับเขตน้ำบาดาลที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เขตน้ำบาดาล	ประเภทใบอนุญาต	จุดประสงค์เพื่อ			พ.ศ.	หมายเลขอนุกรม
		ประเภท	ขนาดบ่อ	รหัส		
๐๐	เจาะ ๔ (นบ./๔)	อุปโภคบริโภค	≤ ๑๐๐ มม.	๐๑	๐๐	๐๐
			> ๑๐๐ มม.	๐๒		
		ธุรกิจ	≤ ๑๐๐ มม.	๐๓		
			> ๑๐๐ มม.	๐๔		
		เกษตรกรรม	≤ ๑๐๐ มม.	๐๕		
			> ๑๐๐ มม.	๐๖		

หมายเลขเขตน้ำบาดาลให้เป็นไปตามลำดับหมายเลขในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ หรือฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับท้องที่จังหวัดในเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร ให้กำหนดรหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ดังนี้

๑. ท้องที่กรุงเทพมหานคร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๐๑
๒. ท้องที่จังหวัดนนทบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๑
๓. ท้องที่จังหวัดปทุมธานี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๒
๔. ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๓
๕. ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๔
๖. ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๕
๗. ท้องที่จังหวัดนครปฐม ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๖

ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต

๐๑-๔๐๑๓๘-๐๐๔๘

เขตน้ำบาดาล (๐๑ หมายถึง กรุงเทพมหานคร)

หมายเลขอนุกรม (๐๐๔๘ หมายถึง ลำดับที่ ๔๘)

๐๑ - ๔๐๑๓๘ - ๐๐๔๘

จุดประสงค์เพื่อ

(๔ หมายถึง ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)

(๐๑ หมายถึง เจาะเพื่อใช้อุปโภคบริโภค ขนาดบ่อ ≤ ๑๐๐ มม.)


(๓๘ หมายถึง พ.ศ.๒๕๓๘)

หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล
สำหรับเขตน้ำบาดาลที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กรณีขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)

เขตน้ำบาดาล	พ.ศ.	จุดประสงค์เพื่อ			หมายเลขอนุกรม
		ประเภท	ขนาดบ่อ	รหัส	
๐๐	๐๐	อุบิโภคบริโภค	≤ ๑๐๐ มม.	๐๑	๐๐๐๐
			> ๑๐๐ มม.	๐๒	
		ธุรกิจ	≤ ๑๐๐ มม.	๐๓	
			> ๑๐๐ มม.	๐๔	
		เกษตรกรรม	≤ ๑๐๐ มม.	๐๕	
			> ๑๐๐ มม.	๐๖	

ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล

๐๑๓๘๐๓-๐๐๔๘



↓


(๐๑ หมายถึง เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร)
 (๓๘ หมายถึง พ.ศ.๒๕๓๘)
 (๐๓ หมายถึง เจาะใช้เพื่อธุรกิจ ขนาดบ่อ ≤ ๑๐๐ มม.)

หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล
สำหรับเขตน้ำบาดาลที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ก่อนประกาศเขตน้ำบาดาลหรือไม่ได้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)

เขตน้ำบาดาล	จุดประสงค์เพื่อ			หมายเลขอนุกรม
	ประเภท	ปริมาณน้ำ	รหัส	
๐๐	อุบิโภคบริโภค	≤ ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๐๗	๐๐๐๐
		> ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๐๘	
	ธุรกิจ	≤ ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๐๙	
		> ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๑๐	
	เกษตรกรรม	≤ ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๑๑	
		> ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๑๒	

ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล

๐๑๐๗-๐๐๔๘



↓

(๐๑ หมายถึง เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร)
 (๐๗ หมายถึง เจาะใช้อุบิโภคบริโภค ปริมาณน้ำ ≤ ๑๐๐ ม^๓/วัน)

**หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
สำหรับเขตน้ำบาดาลที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**


เขตน้ำบาดาล	ประเภทใบอนุญาต	จุดประสงค์เพื่อ			พ.ศ.	หมายเลขอนุกรม
		ประเภท	ปริมาณน้ำ	รหัส		
๐๐	ใช้ ๕ (นบ./๕)	อุปโภคบริโภค	≤ ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๐๗	๐๐	๐๐๐๐
			> ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๐๘		
		ธุรกิจ	≤ ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๐๙		
			> ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๑๐		
		เกษตรกรรม	≤ ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๑๑		
			> ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๑๒		

หมายเลขเขตน้ำบาดาลให้เป็นไปตามลำดับหมายเลขในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ หรือฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับท้องที่จังหวัดในเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร ให้กำหนดรหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ดังนี้

๑. ท้องที่กรุงเทพมหานคร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๐๑
๒. ท้องที่จังหวัดนนทบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๑
๓. ท้องที่จังหวัดปทุมธานี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๒
๔. ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๓
๕. ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๔
๖. ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๕
๗. ท้องที่จังหวัดนครปฐม ใช้รหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาล ๗๖

ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

๐๑-๕๐๗๓๘-๐๐๔๘

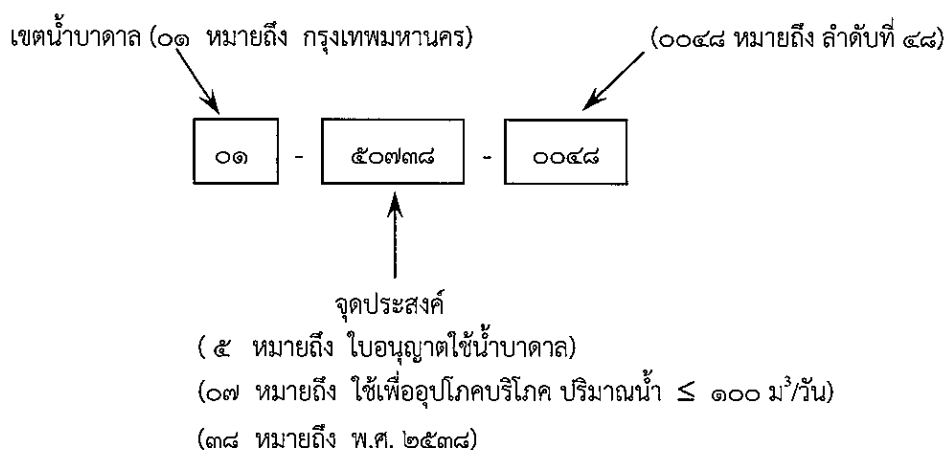


หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
สำหรับเขตน้ำบาดาลที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส อปท.	ประเภทใบอนุญาต	จุดประสงค์เพื่อ			พ.ศ.	หมายเลขอนุกรม
		ประเภท	ขนาดบ่อ	รหัส		
๐๐๐๐๐๐	เจาะ ๔ (นบ./๔)	อุปโภค บริโภค	< ๑๐๐ มม.	๐๑	๐๐	๐๐๐๐
			≥ ๑๐๐ มม.	๐๒		
		ธุรกิจ	< ๑๐๐ มม.	๐๓		
			≥ ๑๐๐ มม.	๐๔		
		เกษตรกรรม	< ๑๐๐ มม.	๐๕		
			≥ ๑๐๐ มม.	๐๖		

หมายเหตุ รหัส อปท. ให้ใช้หมายเลขรหัสที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต

๕๐๑๐๕๑ - ๔๐๑๕๔ - ๐๐๐๑

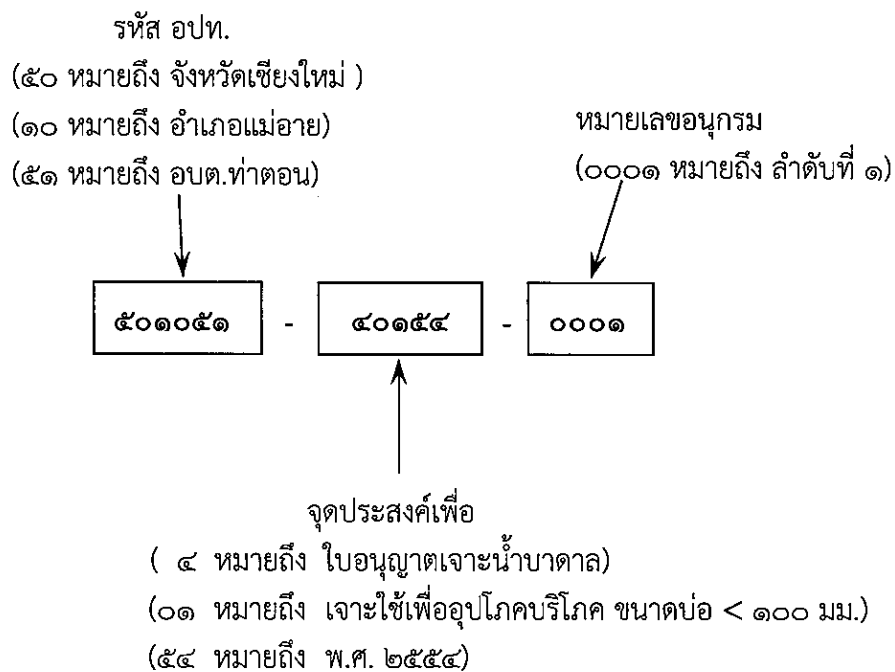


หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล
สำหรับเขตน้ำบาดาลที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กรณีขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)

รหัส อปท.	จุดประสงค์เพื่อ			พ.ศ.	หมายเลขอนุกรม
	ประเภท	ขนาดบ่อ	รหัส		
๐๐๐๐๐๐	อุปโภคบริโภค	< ๑๐๐ มม.	๐๑	๐๐	๐๐๐๐
		≥ ๑๐๐ มม.	๐๒		
	ธุรกิจ	< ๑๐๐ มม.	๐๓		
		≥ ๑๐๐ มม.	๐๔		
	เกษตรกรรม	< ๑๐๐ มม.	๐๕		
		≥ ๑๐๐ มม.	๐๖		

ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล

๕๐๑๐๕๑ - ๐๑๕๔ - ๐๐๐๑

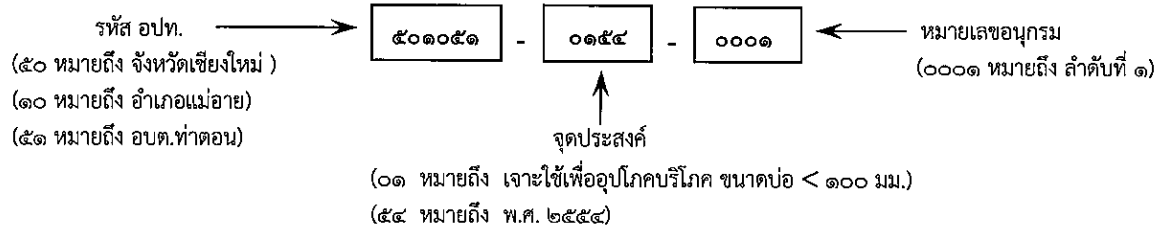


หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล
สำหรับเขตน้ำบาดาลที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ก่อนประกาศเขตน้ำบาดาลหรือไม่ได้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)

รหัส อปท.	จุดประสงค์เพื่อ			พ.ศ.	หมายเลขอนุกรม
	ประเภท	ขนาดบ่อ	รหัส		
๐๐๐๐๐๐	อุปโภคบริโภค	< ๑๐๐ มม.	๐๗	๐๐	๐๐๐๐
		≥ ๑๐๐ มม.	๐๘		
	ธุรกิจ	< ๑๐๐ มม.	๐๙		
		≥ ๑๐๐ มม.	๑๐		
	เกษตรกรรม	< ๑๐๐ มม.	๑๑		
		≥ ๑๐๐ มม.	๑๒		

ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล

๕๐๑๐๕๑ - ๐๗๕๔ - ๐๐๐๑

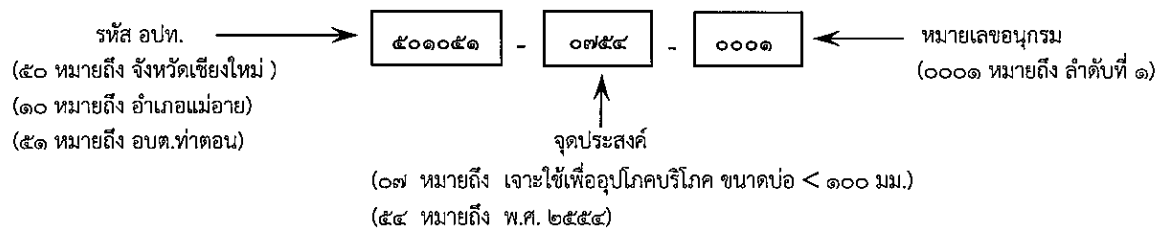


**หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
สำหรับเขตน้ำบาดาลที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

รหัส อปท.	ประเภทใบอนุญาต	จุดประสงค์เพื่อ			พ.ศ.	หมายเลขอนุกรม
		ประเภท	ปริมาณน้ำ	รหัส		
๐๐๐๐๐๐	ใช้ ๕ (นบ./๕)	อุปโภคบริโภค	≤ ๑๐ ม ^๓ /วัน	๐๗	๐๐	๐๐๐๐
			> ๑๐ ม ^๓ /วัน	๐๘		
		ธุรกิจ	≤ ๑๐ ม ^๓ /วัน	๐๙		
			> ๑๐ ม ^๓ /วัน	๑๐		
		เกษตรกรรม	≤ ๑๐ ม ^๓ /วัน	๑๑		
			> ๑๐ ม ^๓ /วัน	๑๒		

หมายเหตุ รหัส อปท. ให้ใช้หมายเลขรหัสที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต

๕๐๑๐๕๑ - ๕๐๗๕๔ - ๐๐๐๑

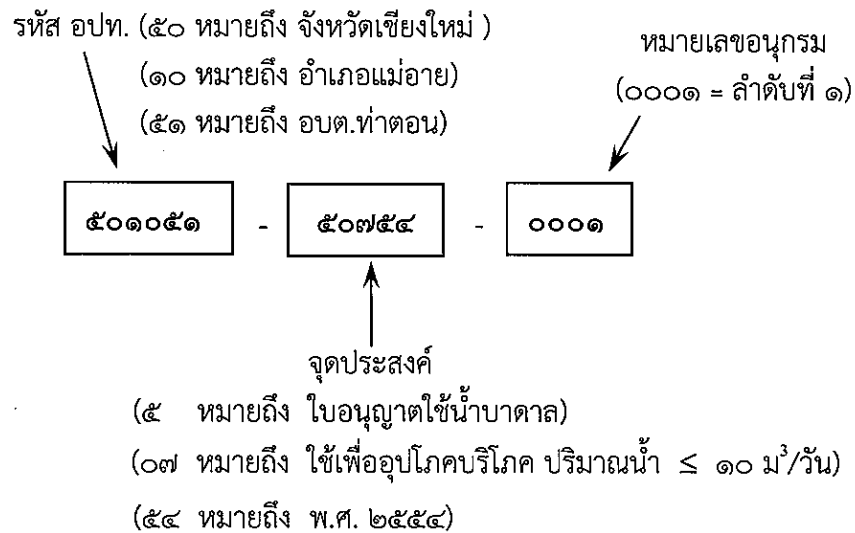


หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

รหัส อปท.	ประเภทใบอนุญาต	จุดประสงค์เพื่อ		พ.ศ.	หมายเลข อนุกรม
		ปริมาณน้ำ	รหัส		
๐๐๐๐๐๐	ระบาย ๖ (นบ./๖)	≤ ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๑๓	๐๐	๐๐๐๐
		> ๑๐๐ ม ^๓ /วัน	๑๔		

หมายเหตุ รหัส อปท. ให้ใช้หมายเลขรหัสที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตัวอย่างการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต

๕๐๑๐๕๑ - ๖๑๓๕๔ - ๐๐๐๑

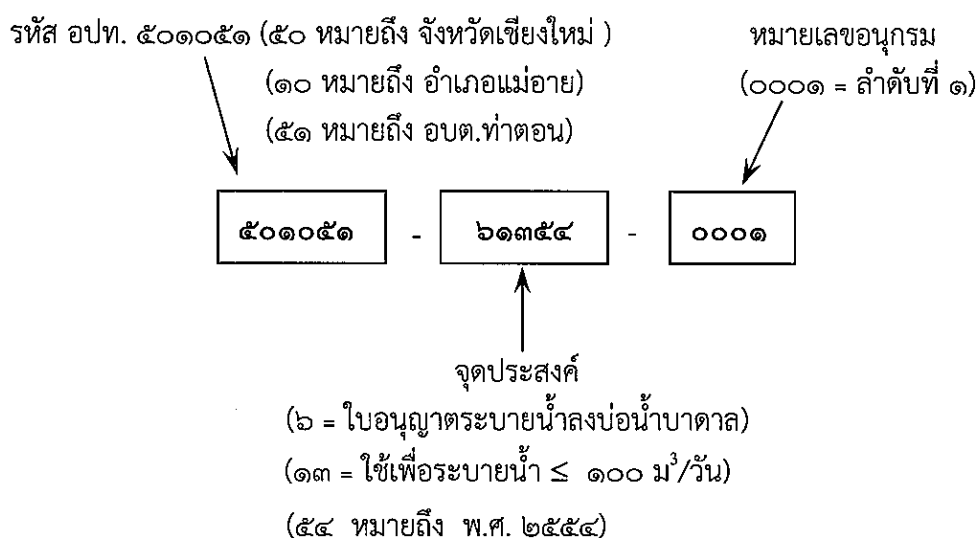

แบบการพิมพ์หรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(การต่ออายุใบอนุญาต)

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึงวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
...../...../.....

แบบ นบ./๑๕

เลขที่รับ.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอโอนใบอนุญาต

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ข้าพเจ้า.....

ผู้รับใบอนุญาต.....เลขที่.....

ขอยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัด.....

เพื่อขอโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้.....

อายุ.....ปี สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....

ซอย.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

เหตุผลในการขอโอนใบอนุญาต.....

.....

๒. ข้าพเจ้า.....ผู้ขอรับโอนยินยอมชำระหนี้ค่าน้ำบาดาล

และหรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระโดยสิ้นเชิง หากทางราชการตรวจพบหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวของผู้โอน

ที่เกิดขึ้นก่อนการโอน รวมทั้งหนี้ค้างชำระในระหว่างงวดค่าน้ำบาดาลที่มีการโอนด้วย

พร้อมคำขอนี้ได้แนบเอกสารมาด้วย รวม.....ฉบับ คือ

- ☐ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับโอน
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับโอนเป็นนิติบุคคล)
- ☐ สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน
- ☐ สำเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการน้ำบาดาล
- ☐ หนังสือมอบอำนาจ
- ☐ เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่กำหนด.....

ลงชื่อ ผู้โอน
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับโอน
(.....)

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(การโอนใบอนุญาต)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง
แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อนุญาตให้โอน
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
...../...../.....

แบบ นบ./๑๖

เลขรับที่.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอรับใบแทน

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่

ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์

ทำงานอยู่ที่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่

ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์

เป็นผู้รับใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต

มีความประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก

.....

.....

และขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำขอ
(.....)

แบบ นบ./๑๗

บันทึกถ้อยคำ

ทำที่ ที่ทำการเขตน้ำบาดาล

วันที่ เดือน พ.ศ.

วันนี้ เวลา.....น. (ชื่อผู้รับใบอนุญาต).....

อายุ ปี สัญชาติ อาชีพ อยู่บ้านเลขที่

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

เป็นผู้รับใบอนุญาต เลขที่

ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า (ระบุเหตุการณ์ วัน เวลา เกี่ยวกับเรื่องที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ ถูกทำลาย)

.....

.....

.....

เหตุเกิดที่

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

จึงแจ้งไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบันทึกถ้อยคำดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และได้อ่าน
แล้วถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ผู้แจ้ง
(.....)

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่
(.....) ผู้รับแจ้ง/บันทึกถ้อยคำ

แบบการเขียนหรือประทับข้อความ
(การออกใบแทนใบอนุญาต)

ใบแทนนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับ
ที่สูญหายหรือถูกทำลาย

.....
(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
เขตน้ำบาดาลจังหวัด
...../...../.....

แบบ นบ./๒๐

เลขรับที่.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอแก้ไขใบอนุญาต

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า อายุ..... ปี สัญชาติ.....
อยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์ โทรสาร

ขอยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อขอแก้ไขใบอนุญาต

- ☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล เลขที่

โดยประสงค์จะ

- ☐ แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น
- ☐ แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต เป็น

- ☐ แก้ไขวัตถุประสงค์การเจาะน้ำบาดาล เป็นเจาะน้ำบาดาลเพื่อ
- ☐ แก้ไขชนิดเครื่องเจาะน้ำบาดาล เป็นแบบ
- ☐ แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล เป็นไม่น้อยกว่า เมตร และไม่เกิน

..... เมตร

- ☐ แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล เป็นไม่เกิน มิลลิเมตร
- ☐ แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล เป็นประเภท
- ☐ แก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล เป็นวันละไม่เกินกว่า ลบ.ม.
- ☐ แก้ไขชนิดเครื่องสูบน้ำ เป็น

จากเครื่องสูบน้ำชนิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำ
..... มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน้ำลึกไม่น้อยกว่า เมตร

เหตุผลที่ขอแก้ไขใบอนุญาต

.....
.....

พร้อมกับคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

- ☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
- ☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- ☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตและหรือของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
- ☐ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาต จากส่วนราชการผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ (กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต)
- ☐ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต จากส่วนราชการตามเขตการปกครอง (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต)
- ☐ สำเนารายงานผลการทดสอบปริมาณน้ำบาดาล (แบบ นบ./๔) (กรณีขอแก้ไขปริมาณการใช้ น้ำบาดาล)
- ☐ สำเนารายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน หรือเอกสารหลักฐาน ที่แสดงว่ามีการ ลด-ขยาย กำลังการผลิต หรือการ ลด-เพิ่ม จำนวนผู้ใช้น้ำ (กรณีแก้ไขปริมาณการ ใช้น้ำบาดาล)
- ☐ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
- ☐ เอกสารอื่นๆ

ลายมือชื่อ ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขประเภทการเจาะน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการเจาะน้ำบาดาล ตามข้อ ๑
เป็น ต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขชนิดของเครื่องเจาะ)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนชนิดเครื่องเจาะ ตามข้อ ๒ เป็น
ต้องเจาะน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องเจาะแบบ

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนความลึกตามข้อ ๓ เป็น ความลึกของบ่อน้ำบาดาล
จะต้องไม่น้อยกว่า เมตร และไม่เกิน เมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนขนาดบ่อน้ำบาดาล ตามข้อ ๔ เป็น
ขนาดบ่อน้ำบาดาลต้องไม่เกิน มิลลิเมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำบาดาล ตามข้อ ๑
เป็น ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แก้ไขปริมาณการสูบน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ำบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น
ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ลูกบาศก์เมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แก้ไขชนิดเครื่องสูบ หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด หรือความลึกของท่อดูด)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต ตามข้อ ๓ เป็น
ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้เครื่องสูบน้ำชนิด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำ มิลลิเมตร
ติดตั้งท่อดูดน้ำลึกไม่น้อยกว่า เมตร
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.
ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
(แก้ไขปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณน้ำหรือของเหลวที่อนุญาตให้ระบายลงบ่อน้ำบาดาล
ตามข้อ ๓ เป็น ปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล จะต้องไม่เกินกว่า
วันละ ลูกบาศก์เมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต)

หมายเหตุ

แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น

.....

เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต)

หมายเหตุ

แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต เป็น

.....
.....
.....

เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
...../ /.....

หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
ตามตารางสัดส่วนการใช้น้ำของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
(ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

ประเภทธุรกิจ (อุตสาหกรรม/การค้า)	ได้รับผลกระทบ ให้ใช้น้ำบาดาล เป็นวัตถุดิบได้ (%)	การใช้น้ำในกระบวนการผลิต		อุปโภคบริโภค ให้ใช้น้ำประปา (%)
		ได้รับผลกระทบ ให้ใช้น้ำบาดาลได้ (%)	ไม่ได้รับผลกระทบ ให้ใช้น้ำประปา (%)	
๑. เหล็กแผ่นเคลือบ	-	๙๐	๕	๕
๒. ฟอกย้อมสิ่งทอ	-	๘๕	๑๐	๕
๓. ฟอกหนัง	-	๘๐	๑๐	๑๐
๔. กระดาษ	-	๗๕	๑๕	๑๐
๕. เครื่องดื่ม	๖๕	๑๐	๑๕	๑๐
๖. อาหารและยา	๒๐	๕๐	๒๐	๑๐
๗. ยางรถยนต์	-	๗๐	๒๐	๑๐
๘. อิเล็กทรอนิกส์	-	๖๕	๒๕	๑๐
๙. ห้องเย็น	-	๕๐	๓๐	๒๐
๑๐. อื่นๆ	-	๕๐	๓๐	๒๐
๑๐.๑ อุตสาหกรรมที่ใน กระบวนการผลิตใช้น้ำ R.O.	-	๕๐	๓๐	๒๐
๑๐.๒ กลุ่มโรงงาน (เขตนิคมอุตสาหกรรม)	หากมีกลุ่มอุตสาหกรรมตาม ๑-๙ ในเขตนิคมฯ ให้ใช้สัดส่วนดังกล่าว หากไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เมื่อเชื่อมต่อระบบ ประปาแล้วเสร็จ ให้ยกเลิกการใช้น้ำบาดาล			

ที่มา: จากการประชุมร่วมกันระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม การประปานครหลวง
 การประปาส่วนภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๔๗ และตรวจสอบภาคสนามในเดือน มีนาคม-เมษายน
 ๒๕๔๗

หมายเหตุ:

วัตถุดิบ หมายถึง ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ไม่สามารถใช้น้ำประปาได้

ได้รับผลกระทบ หมายถึง จะต้องใช้น้ำบาดาลเท่านั้น ไม่สามารถใช้น้ำประปาได้

ไม่ได้รับผลกระทบ หมายถึง เมื่อเลิกใช้น้ำบาดาลสามารถใช้น้ำประปาทดแทนได้โดยไม่ได้รับ

ผลกระทบ

อุปโภคบริโภค หมายถึง ใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคแทนได้



ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการจัดเก็บรายได้และการนำส่งรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการจัดเก็บรายได้และการนำส่งรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ สามารถบริหารงานด้านการเงินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บัญญัติว่า ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาล กับกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าวิเคราะห์ไว้ รวมทั้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและจำหน่ายทรัพย์สิน และการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาล และการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการจัดเก็บรายได้และการนำส่งรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการจัดเก็บรายได้และการนำส่งรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“รายได้” หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ค่าวิเคราะห์ ค่าใช้น้ำบาดาล ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และค่าอื่นๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้หมายความรวมถึง ค่าปรับเปรียบเทียบคดีด้วย

“ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการด้วย

“ผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

“พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรียกโดยย่อว่า “กพน.”

“ค่าปรับเปรียบเทียบคดี” หมายความว่า เงินค่าปรับที่ชำระเนื่องมาจากการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินค่าปรับ

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๑

การจัดเก็บรายได้

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๘ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล/ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เปิดบัญชีชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล” และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) เปิดบัญชี ชื่อบัญชี “ค่าใช้น้ำบาดาล” กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลผ่านทางธนาคารดังกล่าว

ข้อ ๙ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเริ่มงวดถัดไป ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลแต่ละงวดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง พร้อมทั้งแจ้งผลการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงด้วย

ข้อ ๑๐ เมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล เกินกว่า ๙๐ วัน ตามข้อ ๙ แล้ว หากไม่มีการชำระค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มีหนังสือทวงหนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระหนี้ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันออกหนังสือ และแจ้งผลของการไม่ปฏิบัติตาม พร้อมแจ้งการคิดดอกเบี้ยด้วย

ข้อ ๑๑ เมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่านุรักษ์น้ำบาดาลตามข้อ ๑๐ แล้ว หากไม่มีการชำระค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่านุรักษ์น้ำบาดาล ให้มีหนังสือทวงหนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว โดยกำหนดให้ชำระหนี้ตามหนี้ที่ได้แจ้งทวงไว้ตามข้อ ๙ พร้อมดอกเบี้ยตามข้อ ๑๐ ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันออกหนังสือ และแจ้งผลของการไม่ปฏิบัติตามด้วย

ข้อ ๑๒ หลังจากดำเนินการตามข้อ ๑๑ แล้ว ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ บิดพลีหรือประวิงเวลาชำระหนี้ ให้สรุปข้อเท็จจริงเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วแต่กรณี เพื่อมอบอำนาจให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ฟ้องร้องบังคับคดีต่อไป

ข้อ ๑๓ เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลตามข้อ ๑๒ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตชำระหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่านุรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระแล้ว ต่อมาภายหลังยังมีการค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่านุรักษ์น้ำบาดาลอีกให้ดำเนินการตามข้อ ๙ ถึง ข้อ ๑๑ แล้วส่งเรื่องพร้อมสรุปข้อเท็จจริงให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้เพิกถอนใบอนุญาตพร้อมกับการขอให้มอบอำนาจฟ้องบังคับคดีต่อไป หรือในกรณีไม่ยอมชำระค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่านุรักษ์น้ำบาดาลตามคำพิพากษาของศาล ให้สรุปข้อเท็จจริงให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เพิกถอนใบอนุญาต พร้อมกับดำเนินการเพื่อฟ้องบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อไป

ข้อ ๑๔ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการ ดังนี้

- (๑) รายงานสรุปยอดการจัดเก็บรายได้ทุกเดือนให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบ
- (๒) สรุปยอดลูกหนี้ของแต่ละงวดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบ
- (๓) รายงานความก้าวหน้าหรือผลการฟ้องคดี และการชำระหนี้ค่าใช้น้ำบาดาล และ/หรือค่านุรักษ์น้ำบาดาลตามคำพิพากษาของศาล ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบ

การรายงานตาม (๑) - (๓) ให้รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

ข้อ ๑๕ การใช้ใบเสร็จรับเงิน กรณีจัดเก็บโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจะแยกประเภท แยกเล่ม เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบก็ได้

ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานที่จัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและ/หรือค่านุรักษ์น้ำบาดาล ดำเนินการโอนรายได้ดังกล่าว ดังนี้

(๑) ส่วนกลางให้นำเงินที่ฝากไว้ที่ธนาคารตามข้อ ๘ ส่งเข้าบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

(๒) ส่วนภูมิภาค/ส่วนท้องถิ่นให้นำเงินที่ฝากไว้ที่ธนาคารตามข้อ ๘ ส่งเข้าบัญชีเงินฝากที่สำนักงานคลังจังหวัด/สำนักงานคลังอำเภอ แล้วแต่กรณี อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และให้ออนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

ส่วนที่ ๑

การจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๑๗ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๘ ถึง ข้อ ๑๖ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าใช้น้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนที่ ๒

การจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๘ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๘ ถึง ข้อ ๑๖ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนที่ ๓

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์

ข้อ ๑๙ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ขอต่ออายุใบอนุญาต ขอโอนใบอนุญาต ขอใบแทนใบอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียมและค่าวิเคราะห์ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ ๒

การนำส่งรายได้

ข้อ ๒๐ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามที่กำหนดในข้อ ๒ (๑) ค่าขอ (๒) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (๓) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (๔) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (๕) ใบแทนใบอนุญาต (๖) การต่ออายุใบอนุญาต และ (๗) การโอนใบอนุญาต แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการดังนี้

(๑) จัดเก็บในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้นำส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น โดยนำเข้าบัญชีเงินฝากของ “องค์การบริหารส่วนตำบล (ระบุชื่อ)”

(๒) จัดเก็บในเขตที่เมืองพัทยาหรือเทศบาลใด ที่ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แล้ว ให้นำส่งเป็นรายได้ของเมืองพัทยาหรือเทศบาลนั้น โดยนำเข้าบัญชีเงินฝากของ “เมืองพัทยา หรือเทศบาล (ระบุชื่อ).....” หากเมืองพัทยาหรือเทศบาลใด ที่ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ บางส่วน ให้นำส่งค่าธรรมเนียมเฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต เป็นรายได้ของเมืองพัทยาหรือเทศบาลนั้น โดยนำเข้าบัญชีเงินฝากของ “เมืองพัทยา หรือเทศบาล (ระบุชื่อ).....”

(๓) จัดเก็บในเมืองพัทยาหรือเทศบาลใด ที่ยังไม่ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รหัสรายได้ ๔๑๒ (ตามที่กำหนดในข้อ ๒ (๒) ถึง (๗) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขอ รหัสรายได้ ๖๖๘ (ตามที่กำหนดในข้อ ๒ (๑) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐) โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นเจ้าของรายได้ รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำหรับบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (๑) และ (๒) ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายท้องถิ่น) หรือคลังจังหวัดหรือคลังอำเภอ

ข้อ ๒๑ การจัดเก็บค่าวิเคราะห์ และค่าอื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อ ๒ (๘) ถึง (๑๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อจัดเก็บได้ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รหัสรายได้ ๖๖๘ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นเจ้าของรายได้ รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๒๒ การจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ออกประกาศกำหนดสัดส่วนค่าใช้น้ำบาดาลเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เมื่อจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล ให้แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน คือ

ส่วนที่หนึ่ง ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รหัสรายได้ ๖๖๘ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นเจ้าของรายได้ รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่สอง ให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนี้

(๑) จัดเก็บโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้นำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓ รหัสหน่วยงาน ๘๐๙๓ เจ้าของเงินฝาก ๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐

(๒) จัดเก็บโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ให้นำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลังจังหวัดรหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๑ และโอนขายบิลส่งส่วนกลาง รหัสหน่วยงาน ๘๐๙๓ เจ้าของเงินฝาก ๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓

(๓) จัดเก็บโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้นำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลังจังหวัดรหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๑ และโอนขายบิลส่งส่วนกลาง รหัสหน่วยงาน ๘๐๙๓ เจ้าของเงินฝาก ๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓

(๔) จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นำเงินส่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต และให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตนำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลังจังหวัดรหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๑ และโอนขายบิลส่งส่วนกลาง รหัสหน่วยงาน ๘๐๙๓ เจ้าของเงินฝาก ๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓

๒) กรณีคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกประกาศกำหนดสัดส่วนค่าใช้น้ำบาดาลเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ส่วนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑.๑) จัดเก็บโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้นำส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บ่อน้ำบาดาลนั้นตั้งอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำหรับบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายท้องถิ่น) หรือคลังจังหวัดหรือคลังอำเภอ

(๑.๒) จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นำส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บ่อน้ำบาดาลนั้นตั้งอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

(๒) ส่วนที่ให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนี้

(๒.๑) จัดเก็บโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้นำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓ รหัสหน่วยงาน ๘๐๙๓ เจ้าของเงินฝาก ๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐

(๒.๒) จัดเก็บโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ให้นำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลังจังหวัด รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๑ และโอนขายบิลส่งส่วนกลาง รหัสหน่วยงาน ๘๐๙๓ เจ้าของเงินฝาก ๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓

(๒.๓) จัดเก็บโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้นำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลังจังหวัดรหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๑ และโอนขายบิลส่งส่วนกลาง รหัสหน่วยงาน ๘๐๙๓ เจ้าของเงินฝาก ๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓

(๒.๔) จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นำเงินส่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต และให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตนำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลังจังหวัดรหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๑ และโอนขายบิลส่งส่วนกลาง รหัสหน่วยงาน ๘๐๙๓ เจ้าของเงินฝาก ๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓

(๓) หากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกประกาศกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายน้ำบาดาลเป็นรายได้ของแผ่นดินด้วย ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รหัสรายได้ ๖๖๘ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นเจ้าของรายได้ รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หากไม่ได้กำหนดสัดส่วนให้เป็นรายได้แผ่นดิน ก็ให้จัดสรรตาม ๒)(๑) และ (๒) ต่อไป

ข้อ ๒๓ การจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) จัดเก็บโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้นำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓ รหัสหน่วยงาน ๘๐๙๓ เจ้าของเงินฝาก ๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐

(๒) จัดเก็บโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้นำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลังจังหวัดรหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๑ และโอนขายบิลส่งส่วนกลาง รหัสหน่วยงาน ๘๐๙๓ เจ้าของเงินฝาก ๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓

ข้อ ๒๔ เงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี ตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับชำระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกำหนดแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รหัสรายได้ ๘๐๔ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นเจ้าของรายได้ รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ ๒ นำส่งเป็นเงินฝากคลัง ชื่อบัญชี “เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล” รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เจ้าของเงินฝาก ๐๙๐๐๗๐๐๐๐๐ รหัสเงินฝาก ๐๐๖๗๙ ประเภท ๑๕๐๐

ส่วนที่ ๓ นำส่งเป็นเงินฝากคลัง ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล” รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เจ้าของเงินฝาก ๐๙๐๐๗๐๐๐๐๐ รหัสเงินฝาก ๑๐๖๕๘ ประเภท ๑๕๐๐

ส่วนที่ ๔ นำส่งเป็นเงินฝากคลัง ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินสินบนรางวัลของจังหวัด.....สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต” รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เจ้าของเงินฝาก ๐๙๐๐๗๐๐๐.. รหัสเงินฝาก ๑๐๖๕๘ หรือ ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด..... ” รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๒ เจ้าของเงินฝาก ๐๙๐๐๒๐๐๐.. รหัสเงินฝาก ๑๐๖๕๘ ประเภท ๑๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ที่ ๑๑๙ / ๒๕๕๔

เรื่อง การตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาล

ด้วยปรากฏว่า มีผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาลหลายราย ไม่ได้ขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยอ้างว่าความลึกของบ่อน้ำบาดาลมีความลึกไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ จำเป็นต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยไปดำเนินการตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลจึงมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

๑. เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมาย ซึ่งผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาลนั้น อ้างว่าความลึกของบ่อน้ำบาดาล มีความลึกไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ มีเหตุสงสัยว่าเชื่อว่ามี ความลึกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่สงสัย ขนาดบ่อน้ำบาดาล ทั้งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ถ้ามี) ตลอดจนบ่อน้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียงแล้วส่งให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตที่รับผิดชอบเขตน้ำบาดาลนั้น ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในด้านวิชาการของบ่อน้ำบาดาลตามข้อ ๑ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าบ่อน้ำบาดาลที่มีเหตุสงสัยตามที่ได้รับแจ้งไม่ลึก หรือน่าเชื่อว่ามี ความลึกไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ความลึกของบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับแจ้งว่าจะมีความลึกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตไปดำเนินการตรวจสอบความลึก ต่อไป

๓. ในการตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาลที่มีเหตุสงสัย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๓.๑ กรณีเจ้าของบ่อน้ำบาดาลยินยอมให้ตรวจสอบความลึก ให้เจ้าของบ่อน้ำบาดาลเป็นผู้ถอนเครื่องสูบน้ำเพื่อพิสูจน์ความลึกของบ่อน้ำบาดาล หากเจ้าของบ่อน้ำบาดาลไม่ยินยอมถอนเครื่องสูบน้ำแต่ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตเป็นผู้ถอน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตทำการถอนเครื่องสูบน้ำ โดยให้เจ้าของบ่อน้ำบาดาลทำหนังสือยินยอมตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้ หากเจ้าของบ่อน้ำบาดาลไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตทำหนังสือเตือนพร้อมด้วยเหตุผลตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้ เพื่อให้เจ้าของบ่อน้ำบาดาลลงลายมือชื่อยินยอมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ประสานพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่บ่อน้ำบาดาลตั้งอยู่ต่อไป

๓.๒ กรณีเจ้าของบ่อน้ำบาดาลไม่ยินยอมให้ตรวจสอบความลึก ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตทำหนังสือเตือนพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อให้เจ้าของบ่อน้ำบาดาลให้ความยินยอมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ประสานพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่บ่อน้ำบาดาลตั้งอยู่ต่อไป

๓.๓ ในชั้นสอบสวนหรือในระหว่างการพิจารณาคดี หากพนักงานสอบสวนหรือศาลประสงค์จะตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความลึกของบ่อน้ำบาดาล ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามความประสงค์ดังกล่าว

๓.๔ กรณีตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาลแล้ว พบว่ามีความลึกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต แจ้งให้เจ้าของบ่อน้ำบาดาลยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ให้ถูกต้อง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องที่ทำบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ทบ.๐๑) และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ทบ.๐๒) เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบคดี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ หากเจ้าของบ่อน้ำบาดาลไม่ยินยอมให้ทำบันทึกคำให้การดังกล่าว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่บ่อน้ำบาดาลตั้งอยู่ต่อไป

๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาลตามคำสั่งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต

๕. ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตรายงานผลการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลทางวิชาการอย่างเดียว หรือโดยอาศัยข้อมูลทางวิชาการร่วมกับการตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาลด้วย ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบและเห็นชอบ เมื่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลแจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลอ้างว่า ความลึกของบ่อน้ำบาดาล มีความลึกไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นผู้ถอนเครื่องสูบน้ำ เพื่อพิสูจน์ความลึกของบ่อน้ำบาดาล และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตที่รับผิดชอบเขตน้ำบาดาลนั้นทำการตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาลดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบความลึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ กรณีบ่อน้ำบาดาลนั้น มีความลึกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตรายงานผลการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕

๖.๒ กรณีบ่อน้ำบาดาลนั้น มีความลึกไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้สำนักทรัพยากร
น้ำบาดาลเขตรายงานผลการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ เพื่อให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ดำเนินการทำเรื่องเพิกถอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อไป

๗. บรรดาคำสั่งหรือแนวทางปฏิบัติอื่นในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในคำสั่งนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



ที่...../.....

(ส่วนราชการที่ออกหนังสือ)

.....
.....

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง ขอให้ความยินยอมในการตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาล

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาล

ตามที่มีการตรวจสอบพบว่า (ท่าน/บริษัท/ห้าง/ร้าน) เป็นเจ้าของบ่อน้ำบาดาล จำนวน.....บ่อ และยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ โดย (ท่าน/บริษัท/ห้าง/ร้าน) มีความเข้าใจว่าความลึกของบ่อน้ำบาดาลของ (ท่าน/บริษัท/ห้าง/ร้าน) มีความลึกไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นั้น

(ส่วนราชการที่ออกหนังสือ) ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในด้านวิชาการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาศัยข้อมูลในด้านอุทกธรณีวิทยา บ่อน้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนคุณภาพน้ำในบ่อน้ำบาดาล มีเหตุที่น่าเชื่อว่าบ่อน้ำบาดาลของ (ท่าน/บริษัท/ห้าง/ร้าน) อยู่ในระดับความลึกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาลเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงขอให้ (ท่าน/บริษัท/ห้าง/ร้าน) ให้ความยินยอมในการตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาลดังกล่าว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยขอให้ (ท่าน/บริษัท/ห้าง/ร้าน) กรอกรายละเอียดตามหนังสือยินยอม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) หรือติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขข้างท้ายนี้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)

โทร.

โทรสาร.....

หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาล

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....

จังหวัด.....เป็นเจ้าของบ่อน้ำบาดาล จำนวน.....บ่อ

สถานที่ตั้งบ่ออยู่ที่.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ซึ่งมี

รายละเอียดจุดที่ตั้งตาม แผนที่สังเขปที่แนบมาท้ายหนังสือนี้ โดยยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากร

น้ำบาดาล ทำการตรวจสอบความลึกบ่อน้ำบาดาลของ (ข้าพเจ้า/บริษัท/ห้าง/ร้าน) โดยยินยอมให้เจ้าหน้าที่

ดำเนินการถอนเครื่องสูบน้ำเพื่อตรวจวัดความลึกของบ่อ และหากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการถอน

เครื่องสูบน้ำ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากทางราชการทั้งสิ้น

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งความยินยอมนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

แผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

ของ.....

สถานที่ตั้ง เลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....



.....(ผู้เขียน)

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....